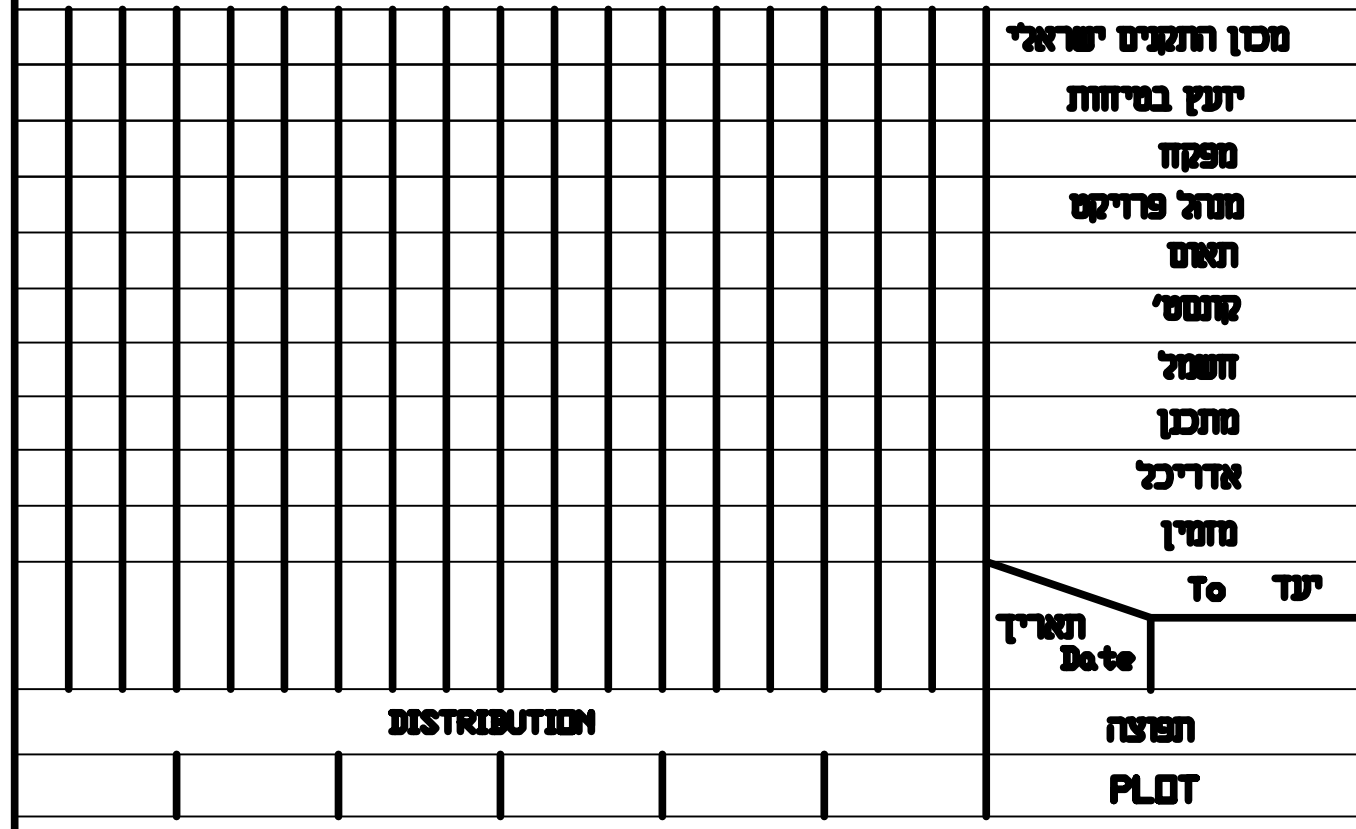


[illegible]

אין לבצע את העבודה המתוארת בשרטוט טרם נחתם ואשר לבצע מסמך זה הוא רכוש של פז.אמפיריקל בע"מ והוצא אך ורק לצור העבודה שאושרה. אסור להעתיקו או להראותו לצד שלישי בלי ה

הערות ומקרא:

זאמפיריקל בע"מ
 ווערד עפולע
 050-3151113 - 050-3151113
 y.empirical@gmail.com

על הקבלן לבדוק את המידות והתוכניות לפני ביצוע במקרה של אי הבנה, התאמה או שינוי יש להודיע למתכנן סוג הבטון 303 6'אינץ' סוג הפלדה מצולעת
לא לצלות מצבי בדיקת ואישור המעורר המתכנן
יש לשמור על מידות נאות
היסודות חייבים להיות בקרקע טבעית
המחנות חייבים להיות פתח

היום חייב בבדיקה של יועץ קרקע מוסמך לפי תחילת ביצוע
היום חייב בפיקוח צמוד מטעמו
עומק חפירה סופי יקבע באחר ע"י יועץ קרקע מטעם היום
רציב תוכנית עב' קונסטרוקציה בלבד ואין לתחיל
בריצות ללא היתר בנייה
הבעלים אחראי על הוצאת היתר בניה באמצעות
עורך בקשה מטעמו.

השמוש בתוכנית זו רק בהסכמתו המפורשת של המתכנן.

טל - פקס 04-9964997 נייד - 054-8006032
e-mail/ samir1@bezeqint.net

י"ן	לאישור	למכרז	לביצוע
-----	--------	-------	--------

מרכז רפואי צפת

שנת ה'תשס"ב

מאגר מידע

תכנית רפסודה

חזקת כותב : קנ"ח
חזקת כותב : קנ"ח


חתכים+פרטים : קנ"נ

0П	1: 50 : η''
----	-------------

ס"ט גליון: 1-ק	סאמר
----------------	------

תאריך : 15/06/2025

Abstract

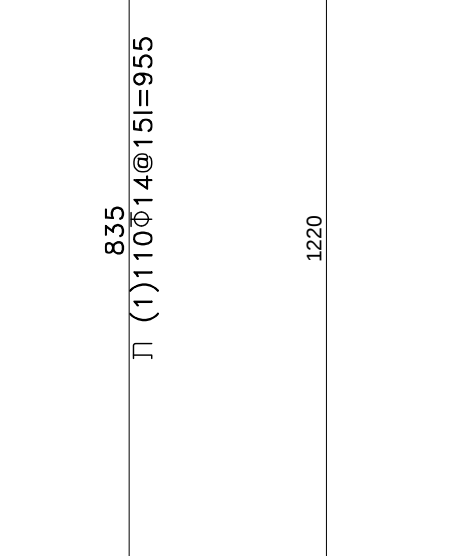

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
 TEL/FAX : 04-6778455
 mob: +972-525759541
 mail : mweng1@gmail.com

837 עילבון 16972, ת.ד.
 ט/מקס 04-6778455
 נייד : +972-525759541
 mweng1@gmail.com

5. החינות מכנון בלוס :

א. עובדה ומחלכי המומנטים וכוחות הגזירה ברפסודה יחושבו בתוכנת מחשב

- | | |
|-------|--|
| 5.1.1 | ביצוע סילוק כל חומר המילוי מעל פני השטח בהיקף 2 מטר יותר מגבולות הפרסוד. |
| 5.1.2 | ביצוע חירוף גובהו 40 ס"מ לתוך השטח. |
| 5.1.3 | שיפוע מילוי חומר המילוי יהיה לפחות בשיפוע של $H:3$ במילוי לא תמוך או על גבי מילוי תנמד על ידי מסלעה או קירות תמוך. |
| 5.1.4 | ביצוע המילוי יהיה מחומר מצעים סוג א' בשכבות גובהו עד 20 ס"מ כל שכבה כולל הדיקול של 100% מצפיפות האופטימאלית. בהתאם למקדם מודפי אשתו. |
| 5.1.5 | מעל פני המצעים ומתחת לפרסוד יש לבצע שכבת איטום למניעת חדירת מים לתוך שכבות המילוי, יש לבצע האיטום לפחות 3.0 מטר מעבר להיקף הפרסוד. |
| 5.1.6 | שיפוע מתוח השטח יש לבצע בשיפוע חיצוני לפחות בשיפוע 3% להבטחת סילוק מים מהיר בגשני חשט. |

הערה : להזמין את היועץ אחרי סיום חפירת היסוד