

על הקבלן לבדוק את המידות והתוכניות לפני ביצוע במקרה של אי הבנה, התאמה או שינוי יש להודיע למתכנן סוג הבטון 303 6'אינץ' סוג הפלדה מצולעת
לא לצלות מצבי בדיקת ואישרו המעורר המתכנן
יש לשמור על מידות נאות
היסודות חייבים להיות בקרקע טבעית
המחנות חייבים להיות פתח

היום חייב בבדיקה של יועץ קרקע מוסמך לפי תחילת ביצוע
היום חייב בפיקוח צמוד מטעמו
עומק חפירה סופי יקבע באחר ע"י יועץ קרקע מטעם היום
רציב תוכנית עב' קונסטרוקציה בלבד ואין לתחיל
בריצות ללא היתר בנייה
הבעלים אחראי על הוצאת היתר בניה באמצעות
עורך בקשה מטעמו.

השמוש בתוכנית זו רק בהסכמתו המפורשת של המתכנן.

טל - 054-8006032 - 04-9964997 פקס
e-mail/ samir1@bezeqint.net

י"ן	לאישור	למכרז	לביצוע
-----	--------	-------	--------

מרכז רפואי צפת

שנת ה'תשס"ב

מאגר מידע

153 1738

תכנית רפסודה


תוכנית : קנ"מ
 חתרים+פרמית

החוקים וההנהגות של משרד החינוך

07	1: 50 : 7777
----	--------------

סאמר סארגי (מס"ג גליון: 1-1)

תאריך: 15/06/2025

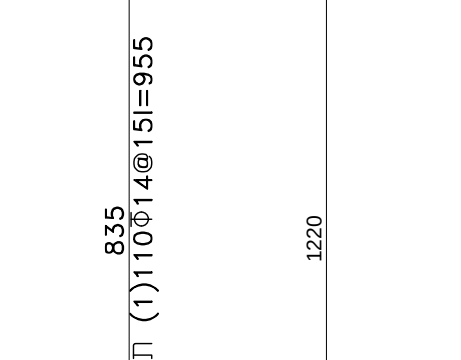

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
 TEL/FAX : 04-6778455
 mob: +972-525759541
 mail : mweng1@gmail.com

837 עילבון 16972, ת.ד.
 ט/מקס 04-6778455
 נייד : +972-525759541
 mweng1@gmail.com

5. החינות מכנון בלוס :

א. עובדה ומהלכי המומנטים וכוחות הגזירה ברפסודה יחושבו בתוכנת מחשב

- ב. עומק הרפסודה לפחות 1.0 מ' חמורה לתוך רצף.
- ג. מידות הרפסודה יש לבצע בטוח כל הבניין, ולפחות 1.0 מטר מעבר לקונטור החיצוני של הבניין.
- ד. הרפסודה יצוקה במטון ב-30 ביציקה רציפה ללא הפסקת יציקה ושקיעה "6".
- ה. חלקי החצור יש לנקות היטב לפני היציקה.
- ו. מידות ומבטון הרפסודה צריך לעמוד בדרישות ת"י 466 חלק לתכנון לכפיפה פיתול חדירה וגזירה.
- ז. יש לבצע בדיקת קדחת דריל בכל 25 מטר ריבוע שטח רפסודה בעומק קדחה של 1.5 מטר להבטחת רציפות השלע.
- ח. ניתן לבצע גם רפסודה על החלפת קרקע עבור רפסודה מעל פני השלע בהתאם

- | | |
|-------|--|
| 5.1.2 | ביצוע חישוב בעיבור 40 ס"מ לתוך הסלע. |
| 5.1.3 | שימוש מילוי חומר המילוי יהיה לפחות בשימוש של H3: V1 במילוי לא תמוך או על גבי מילוי תחמך על ידי מסיכה או קירות תמוך. |
| 5.1.4 | ביצוע המילוי יהיה מחומר מצעים סוג א' שכבשות בעובי עד 20 ס"מ כל שכבה כולל הידוק של 100% מצפיפות האופטימאלית בהתאם למקדם מדיפי אשתן. |
| 5.1.5 | מילוי מני המצעים וממתח לפרסודיה יש לבצע שכבת איטום למניעת חדירת מים לתוך שכבות המילוי, יש לבצע האיטום לפחות 3.0 מטר מעבר להיקף הפרסודיה. |
| 5.1.6 | שימוש פיתוח היסט יש לבצע בשימוש חיצוני לפחות בשימוש 3% להבטחת סילוק מים מהיר בגגני החסט. |

קורקור סוג א עם רידוק
לפי הנחיות יועץ קרקע
הידוק כל 20 סמ'
ראה הערה ב בדוח קרקע

סלע קשה