



הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת מערכות אחרות


אפשרות א. צנרת מערכות אחרות הנמצאות בעומק 150 ס"מ ויותר.

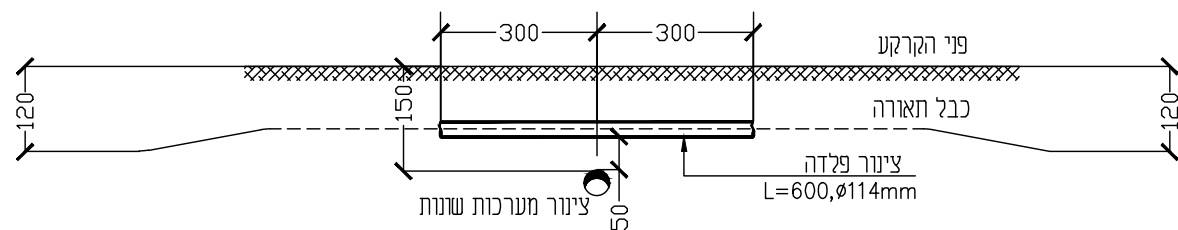

אפשרות ב. צנרת מערכות אחרות הנמצאת בעומק פחות מ-120 ס"מ

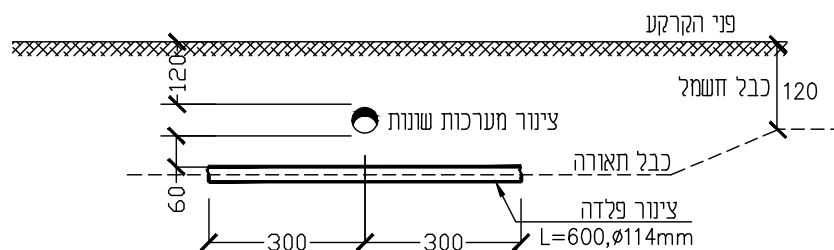

הצטלבות בין כבל חשמל לבין מעביר מים

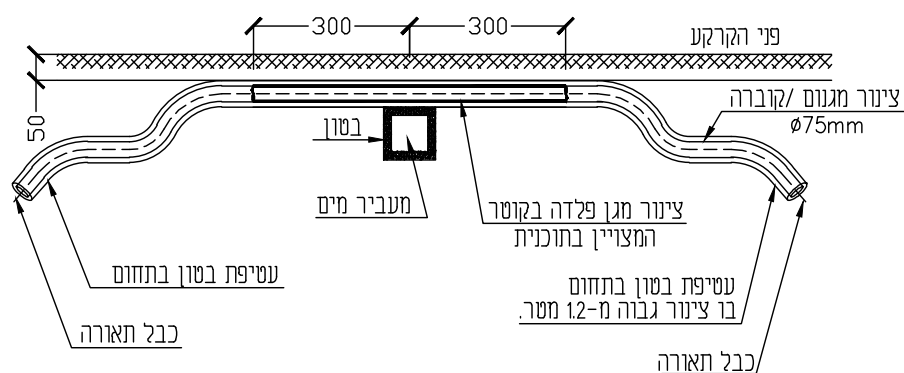

הערה:

צינור מגן יותקן רק אם עומק המעבר מפני הזרקת קטן מ-50 ס"מ.

הערות:

על קבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבלן אישור מכל הרשויות המוסמכות :
בזק, דח"י, מקורות וכו'.

לפני ביצוע החפירה בזמן הביצוע יהיה משגיח מטעם הרשויות הנ"ל.

כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

עם גילוי מתקן תת-קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות והנחיות על אופן הטיפול בו.

כל המידות בס"מ

ISO 9001:2008 RONET מערכת ניהול איכות מאושרת		ANAB אשרות		מזהירה תאור חשינוי תאריך		07.07.14 19.02.14 07.07.14		לביצוע לאישור לביצוע		סם התכנית: יוקנעם עילית שכונת שער הגיא פרטים לתאורה הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת של מערכת אחרות		תכנון: שריה סרט: מאשה אשר: שריה תאריך: 19.02.14		לבצוע למכרז לאישור לעיון		המזמין: משהב"ש תכנית מס': 1022.7-DT8		מסי הקובץ : 1022.7-DT8 דף 1 מתוך 1 קנ"מ: %	
ר. כהן ושות' מתנדטים יעצים לחשמל ואוטומציה בע"מ www.rcohen.com חופה : דרך יפו 145, חופה, מיקוד 35251 טל': 04-8537771, פקס': 04-8536666 E-mail: haifa@rcohen.com רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל': 03-6124888, פקס': 03-6124999 E-mail: tel-aviv@rcohen.com																			