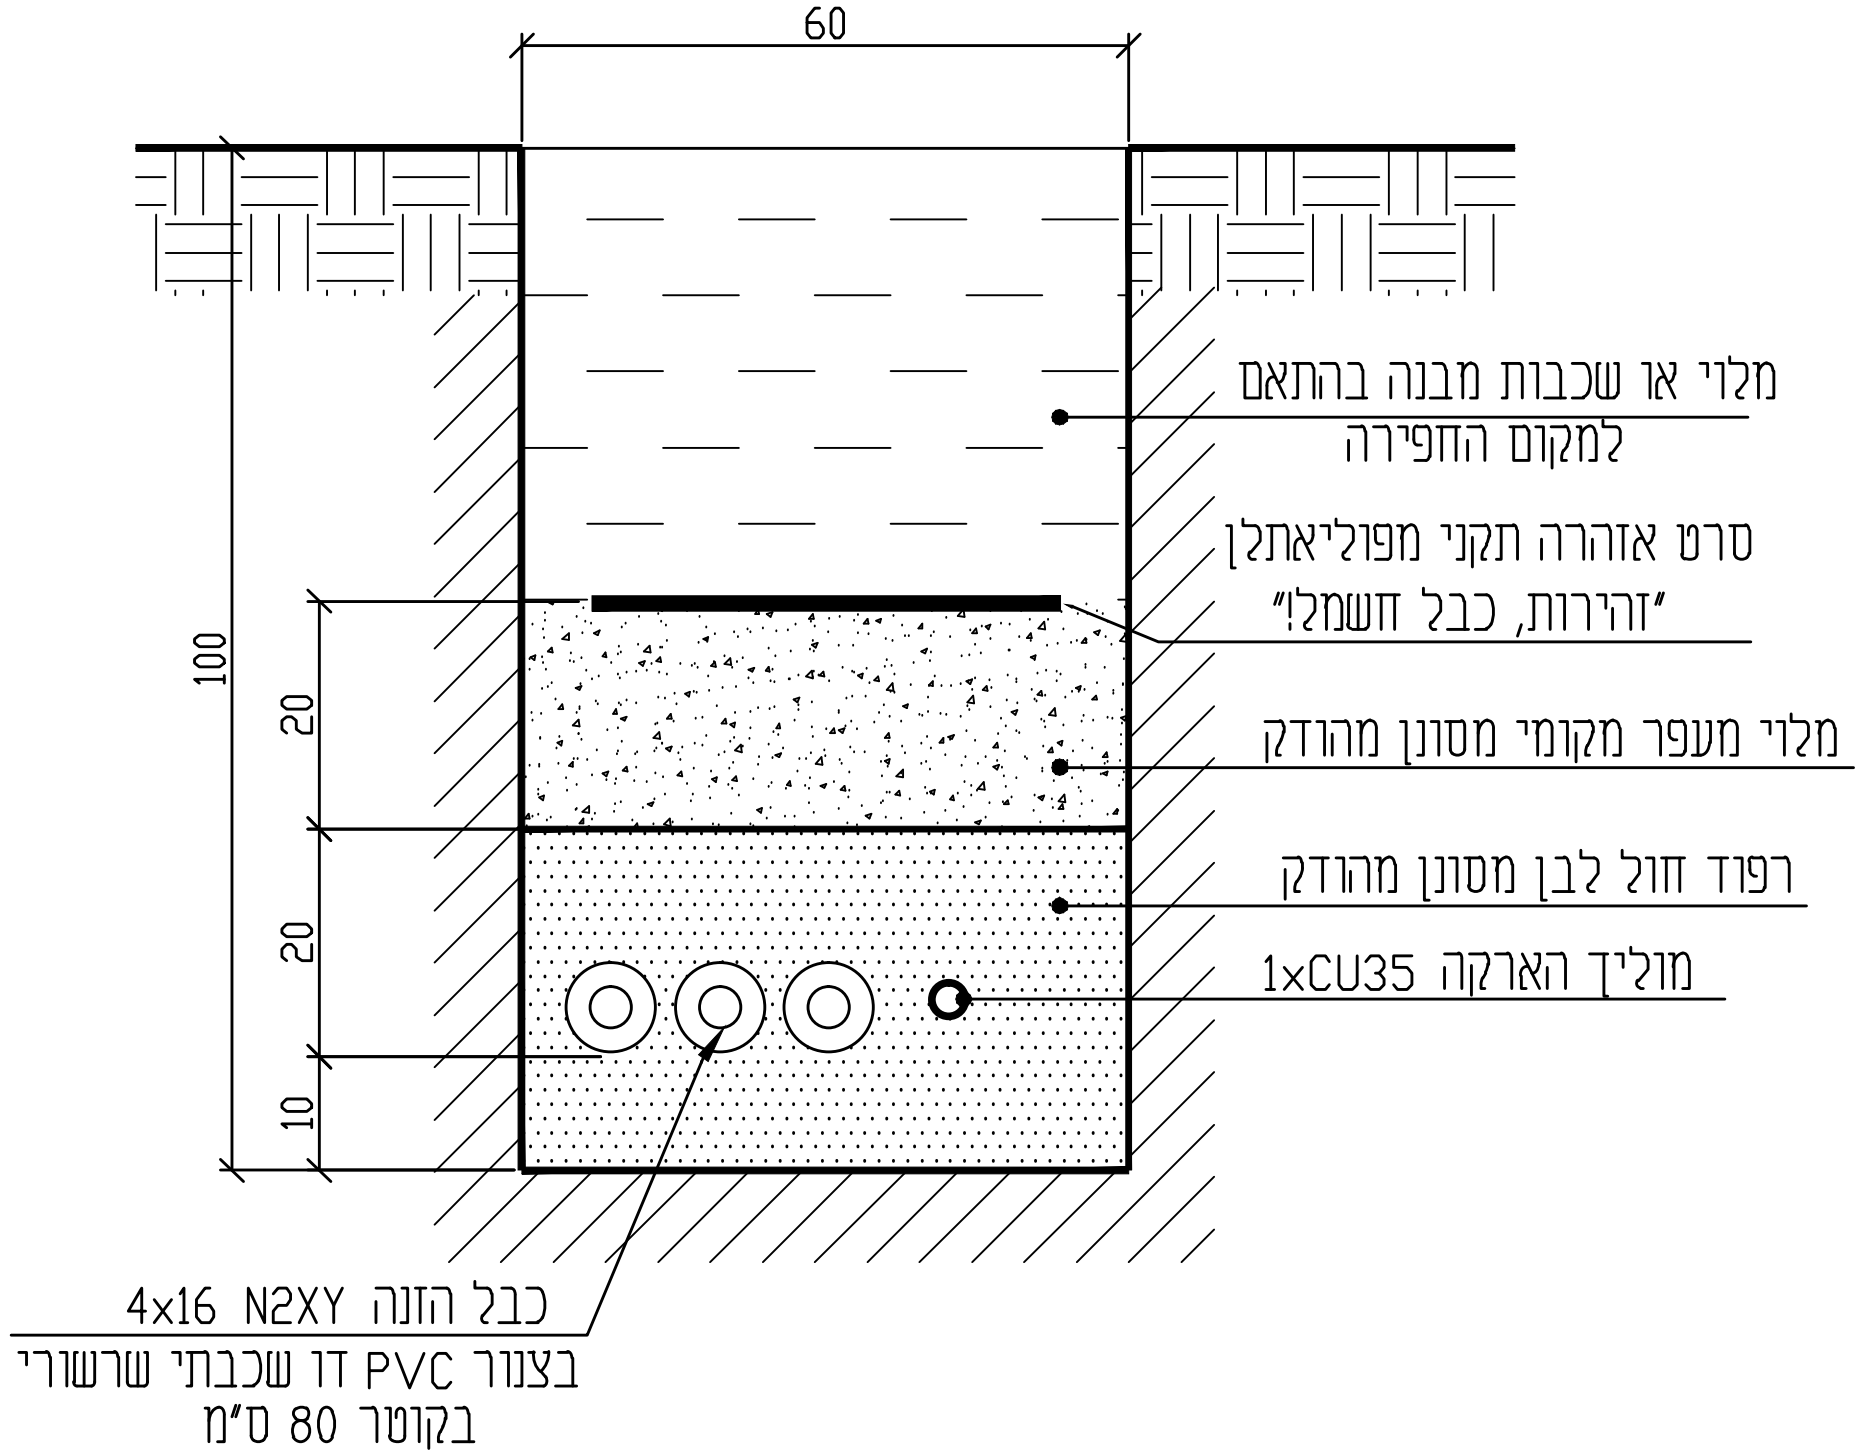

פרט חפירת תעלה לצנורות וכבלים (ס"מ)

הערות :

1. עומק החפירה למעבר צנרת חשמל מתחת לכביש יהיה לפחות 110 ס"מ.
2. אורך צנור מינימלי במעברי כביש יהיה 50 ס"מ באבן השפה בתוך המדרכה.

ר. כהן ושות'
מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ
www.rcohen.com
חיפה : דרך יפו 145, חיפה, מיקוד 35251
טל':04-8536666, פקס': 04-8537771
E-mail: haifa@rcohen.com
רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462
טל': 03-6124888 פקס': 03-6124999
E-mail: tel-aviv@rcohen.com

ISO 9001:2008
RONET
מערכת ניהול איכות מאושרת
ANAB
ACCREDITED

מהדורה	תאור השינוי	תאריך
0	לביצוע	07.07.14
P0	לאישור	19.02.14

שם התכנית:
יוקנעם עילית
שכונת שער הגיא
פרט חפירה ו\או חציבה
לתעלת כבלי תאורה ומוליך הארקה

תכנן: שריה
שרטט: מאשה
אשר: שריה
תאריך 19.02.14

● לבצוע
○ למכרז
○ לאישור
○ לעיון

המזמין: משהב"ש
תכנית מסי: 1022.7-DT3
מסי הקובץ : 1022.7-DT3
דף 1 **מתוך** 1
קנ"מ: ⁒