ניקוז מזגן לבור חלחול
ø50–H=2.15
לקומת קרקע
01
02
03
04
05
06
07
08
09
משרד
גג
אגף בטחון
חדר מחשב
שרותים
כיור
ארון
ארון תקשורת
ארון חשמל
ארון כבוי
משה מעלית
מטבח
מעקה
חלל
קיר גבס
דלת הזזה
H=+2.01
H=+2.46
H=2.00
+10.51
+9.28
+8.18
ø32/2%

הערות

שיפוע כל צנרת הדלוחין יהיו 2.0%

1. חיבור לקו ביוב עירוני ולקו מים עירוני יבוצע בתאום ואישור הרשות המקומית.
2. צנור ביוב מונחת בקרקע מתחת לבנין ומתחת למשתחי בטון תהיה מ-H.P.D.E. "גבריט" עם עטיפת בטון מזוין 10 ס"מ סביב לצינור.
3. שינויים בכיוון הזרימה מאנכית לאופקית יעשו באמצעות קולטן בקומת הקרקע, הכולל שתי ברכים בנות 45 מעלות כל אחת.
4. כל צנרת הביוב בקוטר 110 מ"מ תהיה מ.H.P.D.E לרבות הספחים והביקורות.
5. על קולטן מקומות הבנין מותקן "עין בקורת" או "קטע בקורת" מעל הרצפה לפני הירידה לקרקע, כל שתי קומות ובקומה עליונה.
6. צנרת דלוחין בקוטר 40–50 מ"מ תהיה מפוליפרופילן.
7. צנורות מים קרים וחמים לבצע מצינורות יהיו מסוג Multigol לפי הקוטר המסומן בתכנית
8. גובה המכסים יתואם סופית עם הפיתוח המכסים בתוך שטח כביש יהיה מכסה ב.ב.כ והשאר ב.ב.בנוני

שוחת ביוב	◯
צנור דלוחין בקוטר "2	—
צנור שופכין בקוטר "4 במילוי	☰
צנור דלוחין ואויר	01 צ.ש.+ א" ø4 עין בקורת
קופסת ביקורת	ק.ב. ø4/2"
קופסת ביקורת נופלת	ק.ב.נ. ø4/4"
מחסום תופי	מ.ת. ø4/2"
מחסום רצפה	מ.ר. ø4/2"
מחסום רצפה	מ.ר. 8"/4"
עמדת כיבוי אש ארון כיבוי במידה 30/80/100 כוללת ברז כיבוי "2 ברז זינוק "1 גלגלון 25 מ' 2 מטפים אבקה משקל 6 ק"ג 2 זרנוקים אורך 15 מ'	
צינור מים חמים	—
צינור מים קרים	—
צינור מי כיבוי	—
תא תפיסה רשת מגלוונת 80/40/40	▥

הערה : על הקבלן להמציא אישור מעבדה מוסמכת לפי תקן ישראלי 1205 ועל חשבונו .

צנרת מים אספקה תהייה מפלדה APC-3 עטיפה חרושתית+עטיפת בטון
יש להתקין מופה התפשטות בצנרת שפכים כל 4 מטר+ פיקס פוינט

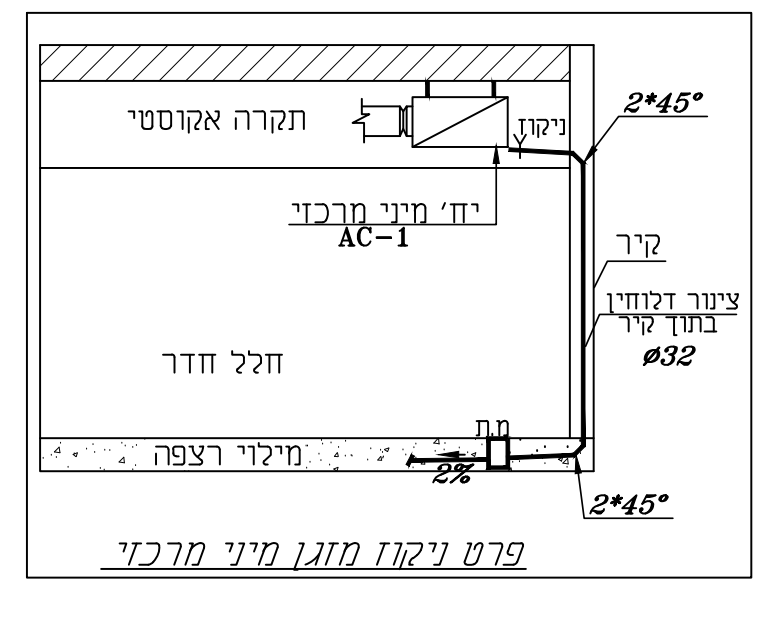
תקרה אקוסטי
ניקוז
2*45°
יח' מיני מרכזי
AC-1
קיר
צינור דלוחין בתוך קיר
ø32
חלל חדר
מ.ת
מילוי רצפה
2%
2*45°

פרט ניקוז מזגן מיני מרכזי

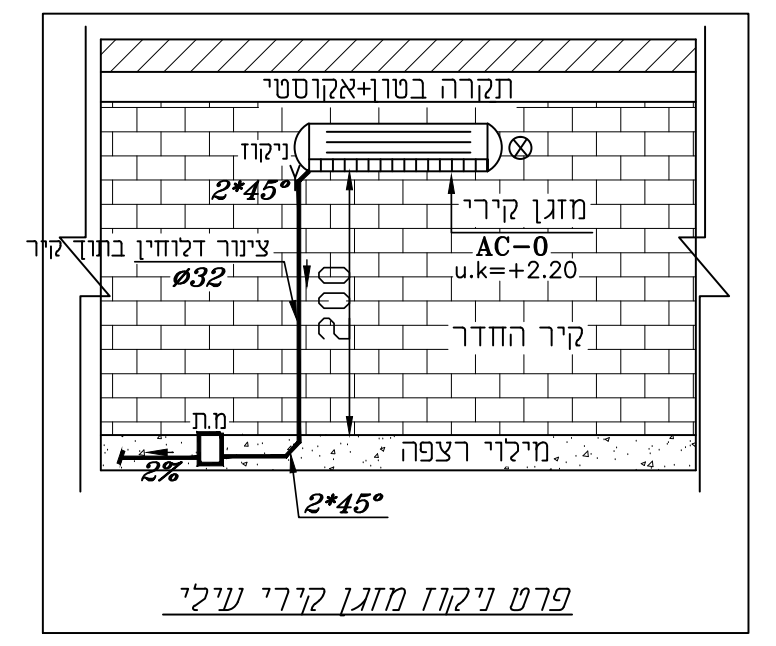
תקרה בטון+אקוסטי
ניקוז
2*45°
מזגן קירי
AC-0
u.k=+2.20
צינור דלוחין בתוך קיר
ø32
200
קיר החדר
מ.ת
מילוי רצפה
2%
2*45°

פרט ניקוז מזגן קירי עילי

NFPA

	תואר השינוי	תאריך	חתימה
1			
2			
3			

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	●	○

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן.
על כל סטיה או סתירה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן בטרם ימשיך בעבודתו .
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בשרטוט.

יורם פרידמן את ירוקן פלוקן

ישראל חדר	תכנן: א.ת. תאריך : 6.10.14
מבנה שירות מטורולוגי	אשר: א.פ.
קומה ג" ניקוז מזגנים	תאריך : 7.10.4

עבודה מס'	תכנית מס'	קנה מדה:	
2307	04-ENS	1:50	מסמך זה הינו רכוש אין להעבירו או להעתיקו ללא רשות המתכנן

אוסאמה פרח AF מהנדסים יועצים
מיזוג אויר-אנסטלציה הסקה-כיבוי אש-בטיחות
◆ שכונת שנלר - נצרת ◆
טלפון : 04-6021943 פקס : 04-6000149
נייד : 052-2660625
e-mail:sf_osamaf@bezeqint.net
כתובת: נצרת ת.ד 3030 מיקוד 16130