



Internal View

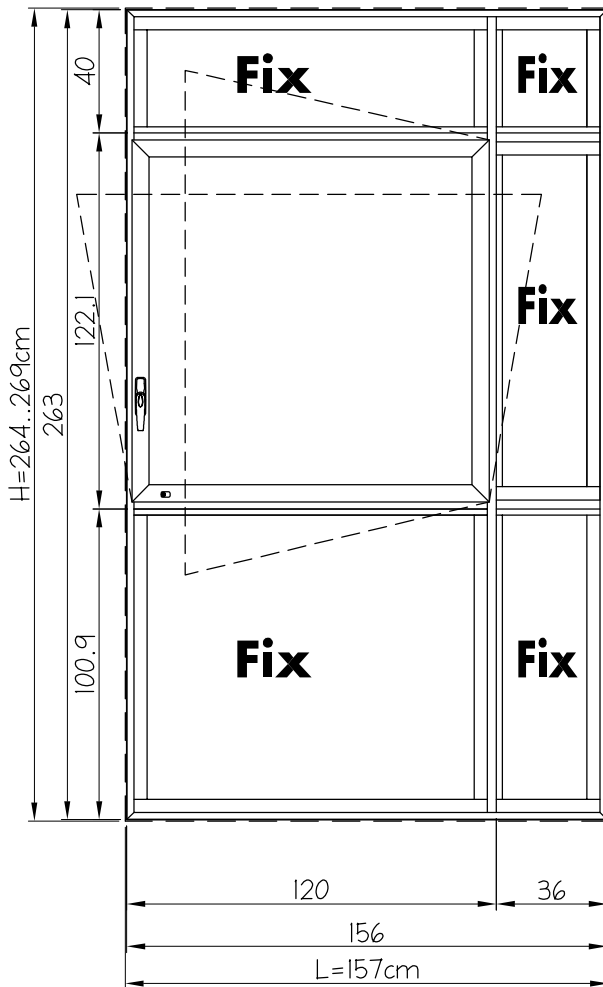

SCALE
1: 25



אדריכלות:

סלון בן נחמי אדריכלים



פרייקט:

השירותים המקצועיים
בית דגן

מידות	גובה	264..269 ס"מ	רוחב	157 ס"מ	שולי קיר	20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון סב נטוי (זרדה קיפ), חד אגפי נפתח כלפי פנים, עם קבועים אינטגרליים בחלקו העליון, התחתון ובצידו, מדגם אקסטל H-11U (ROM-475) או שווה איכות (לפי ת"י 1068).									
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שיוע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. מסמי הדיגוג יהיו מ- E.P.O.M בלבד. הנעילה לאגף תבוצע בעזרת ידית נעילה סיבובית כדוגמת 870.2 MANON של חב' SAVO, או שוות איכות, משולבת במנגנון פתיחה סמיוי HEAVY DUTY מדגם 3010 INCANTO מתוצרת חב' SAVO או שווה איכות. אגף החלון יכלול צילינדר תחתון (מסטר) שימנע את פתיחתו הצרית, של אגף החלון, אלא לצורך ניקוי החלון בלבד.									
משקוף	כלא משקוף סמיוי									
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 25.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 6 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.									
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שיוע בלבד. בתוספת שימוש בדיקות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שיוע בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.									
מיקום	משרדים וספריה									
קומה	מרתף	--	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ'	לעיון		
כמות	מרתף	--	--	1	1	1	3	למכרז	לביצוע	מהדורה
<div> <div> <p>מהדורה 30.11.12</p> </div> <div> <p>על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.</p> </div> </div>										
רשימת אלומיניום				AL - 41						