


אדריכלות:


סלון בן נמקי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בירת דגן

Internal View

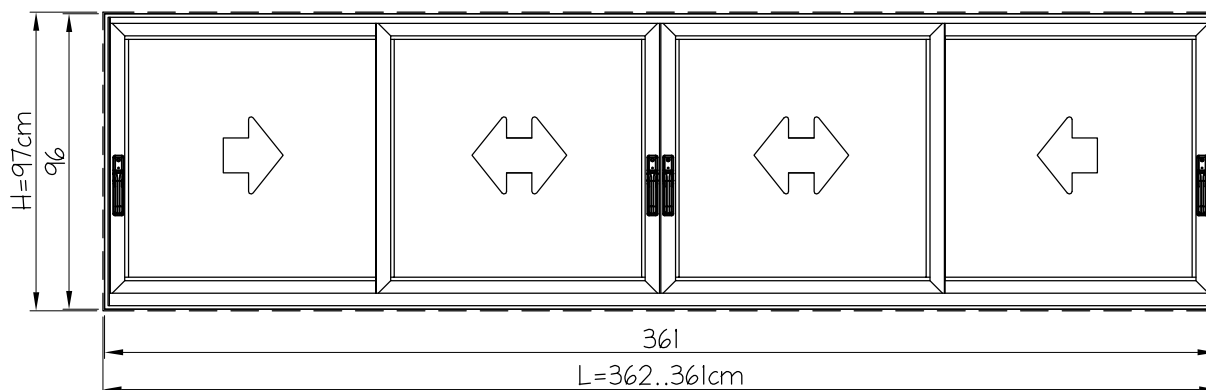

SCALE
1: 25

מידות	גובה 97 ס"מ	רוחב 361..362 ס"מ	שולי קיר 20 ס"מ	גמר חוץ	טיח	גמר פנים	טיח
תאור	חלון הזזה אגף על אגף, ארבע אגפי נושא, מדגם 22-N של חב' אקסטל או שוות איכות, (לפי ת"י 1068), כולל אגף לרשת קלה.						
פרטים	אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שייע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. אסמי הדיגוג יהיו מ- E.P.M בלבד. מערכת הנעילה לאגפי החלון, תכולול ידית נעילה סיבובית, מדגם 03360 V-CUZ (סיטי קפיצית, הכוללת 2 נקודות נעילה סמויות TOP SECURITY, מכיט 02997, מתוצרת חב' GIESSE או שוות איכות.						
משקוף	כלא משקוף סמוי						
זיגוג	זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 3+0.76+4 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי 9006 RAL, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2.						
הערות	האטימה תבוצע על ידי שימוש בסייליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שייע בלבד. בתוספת שימוש ביריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שייע בלבד. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגיי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל.						
מיקום	חדר דפוס						
קומה	מרתף	קרקע	קומה א'	קומה ב'	קומה ג'	סוף פ	לעיון
כמות	--	10	--	--	--	10	למכר
							לביצוע



מאת: 30.11.12

על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה.

AL - 13

רשימת אלומיניום