


אדריכלות:


סלון בן נחמי אדריכלים



פרויקט:

השירותים המקצועיים
 בירת דגן

Internal View

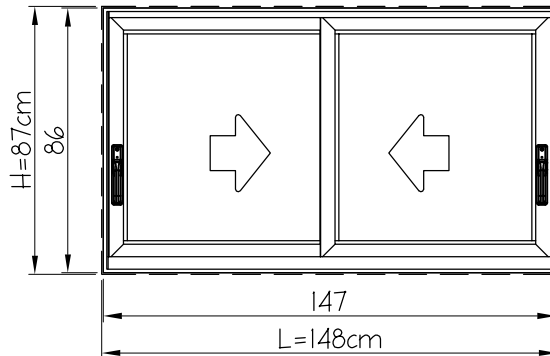

SCALE
 1: 25

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|------|---------|----------|---------|--|--------------------------|----------|-----|
| מידות | גובה | 87 ס"מ | רוחב | 148 ס"מ | שולי קיר | 20 ס"מ | גמר חוץ | טיח | גמר פנים | טיח |
| תאור | חלון הזזה אגף על אגף מדגם N-22 של חב' אקסטל או שוות איכות, (לפי ת"י 1068), כולל אגף לרשת קלה. | | | | | | | | | |
| פרטים | אביזרי הפרדול יהיו לפי מפרטי חב' אקסטל או שו"ע ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068 בעמידות בבדיקת תא מלח ל-96 שעות. | | | | | | | | | |
| | אטמי הויגוג יהיו מ- E.P.D.M בלבד. | | | | | | | | | |
| | מערכת הנעילה לאגפי החלון, תכלול ידית נעילה סיבובית, מדגם V-CITY 03360 (סיטי קפיצית, הכוללת 2 נקודות נעילה סמויות TOP SECURITY, מקיט 02997, מתוצרת חב' GIESSE או שוות איכות. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| משקוף | כלא משקוף סמוי | | | | | | | | | |
| זיגוג | זכוכית כפולה בעובי 24.76 מ"מ, הכוללת זכוכית פנימית רבודה ושקופה בעובי 4+0.76+3 מ"מ, מרווח אוויר בעובי 12 מ"מ לפחות, וזכוכית חיצונית בעובי 5 מ"מ מוקשית (מחוסמת), מסוג Low-E GLASS, מדגם SOLARBAN 70XL CLEAR, מתוצרת חב' P.P.G או שוות איכות, לפי ת"י 1099, בעלת מקדם הצללה Shading Coefficient של 32% ומעבר אור של 64%. | | | | | | | | | |
| | פרופילי האלומיניום, יסופקו בגוון מטאלי RAL 9006, באבקה מסוג SUPER DURABEL, לפי ת"י 4402 ח-2 (רמה משופרת - רמה 2), גוון אביזרי הפירדול יהיה זהה לגוון פרופילי האלומיניום או בגוון לבחירת האדריכל לפי ת"י 4402 ח-2. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| הערות | האטימה תבוצע על ידי שימוש בסיליקון ניטראלי כדוגמת 917 DOWCORNING או שו"ע בלבד. | | | | | | | | | |
| | בתוספת שימוש בריעות EPDM או שימוש בחומר אטימה SIKAFLEX 11FC או שו"ע בלבד. | | | | | | | | | |
| מיקום | ההתקנה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה בלבד, ותהיה סמויה בפרופיל. | | | | | | | | | |
| | מטבח | | | | | | | | | |
| קומה | מרתף | 1 | קרקע | קומה א' | קומה ב' | קומה ג' | סוף פ' | לעיון למכרז לביצוע | | |
| כמות | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | | | |
| רשימת אלומיניום | | | | AL - 32 | | | על המבצע לקחת מידות במקום ולקבל אישור האדריכל והיועץ לפרטים לפני ביצוע התכנית. כיוון הפתיחה לפי תכנית עבודה. | | | |