
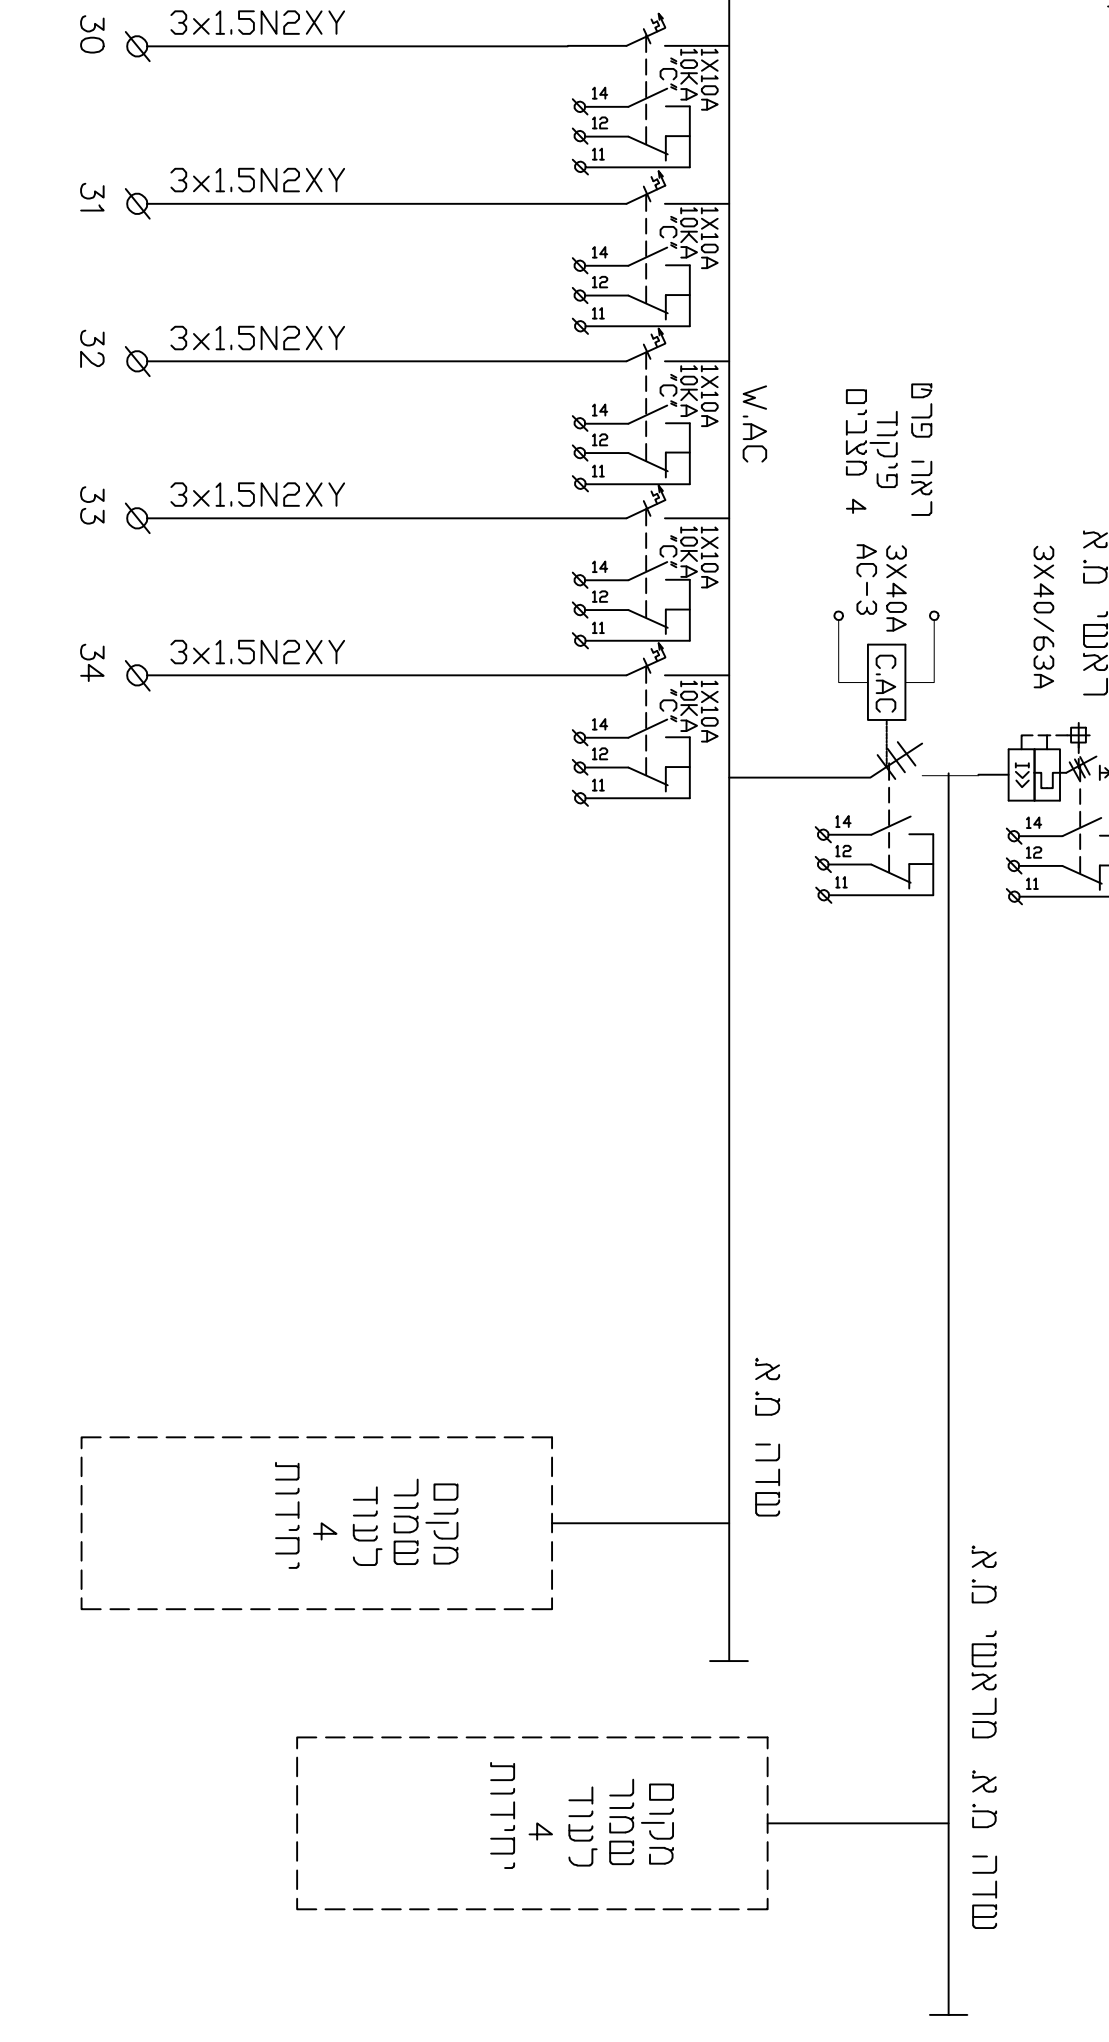
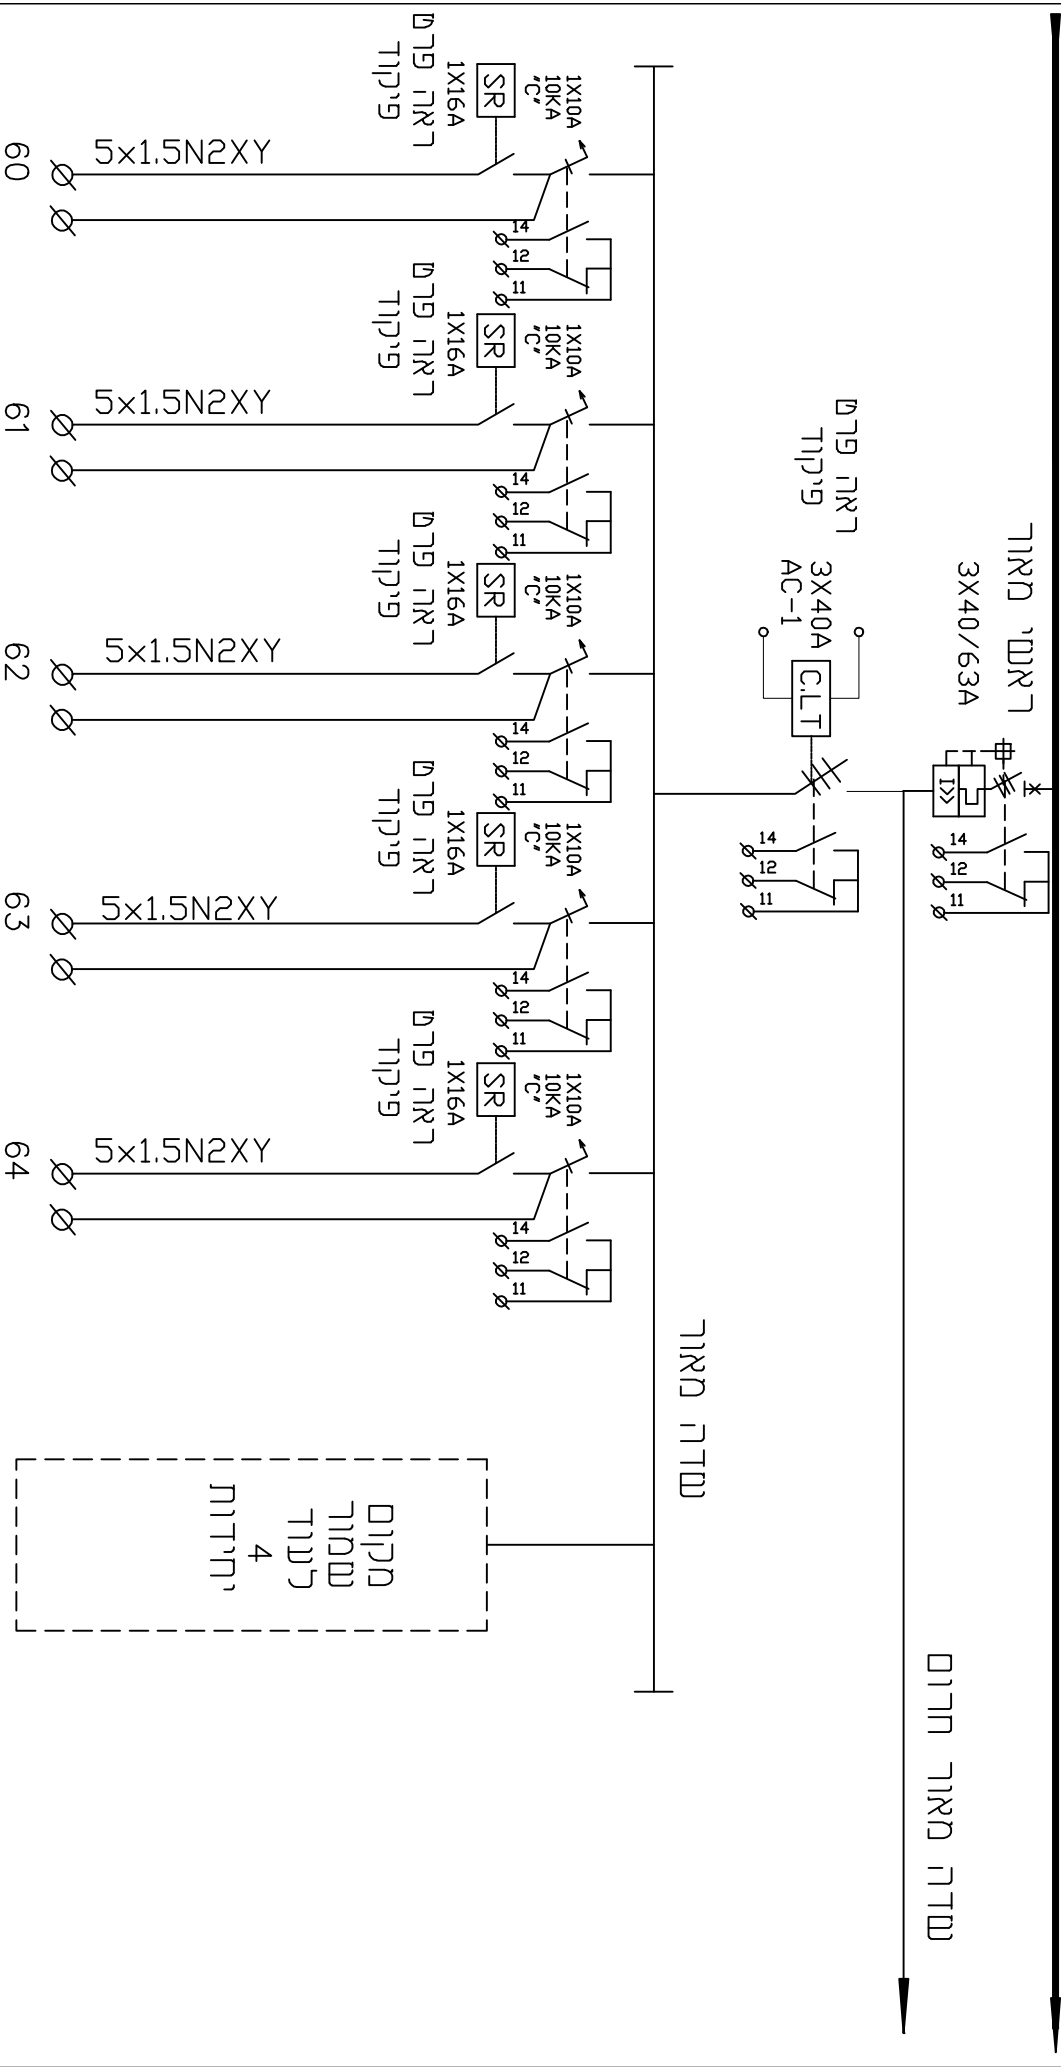
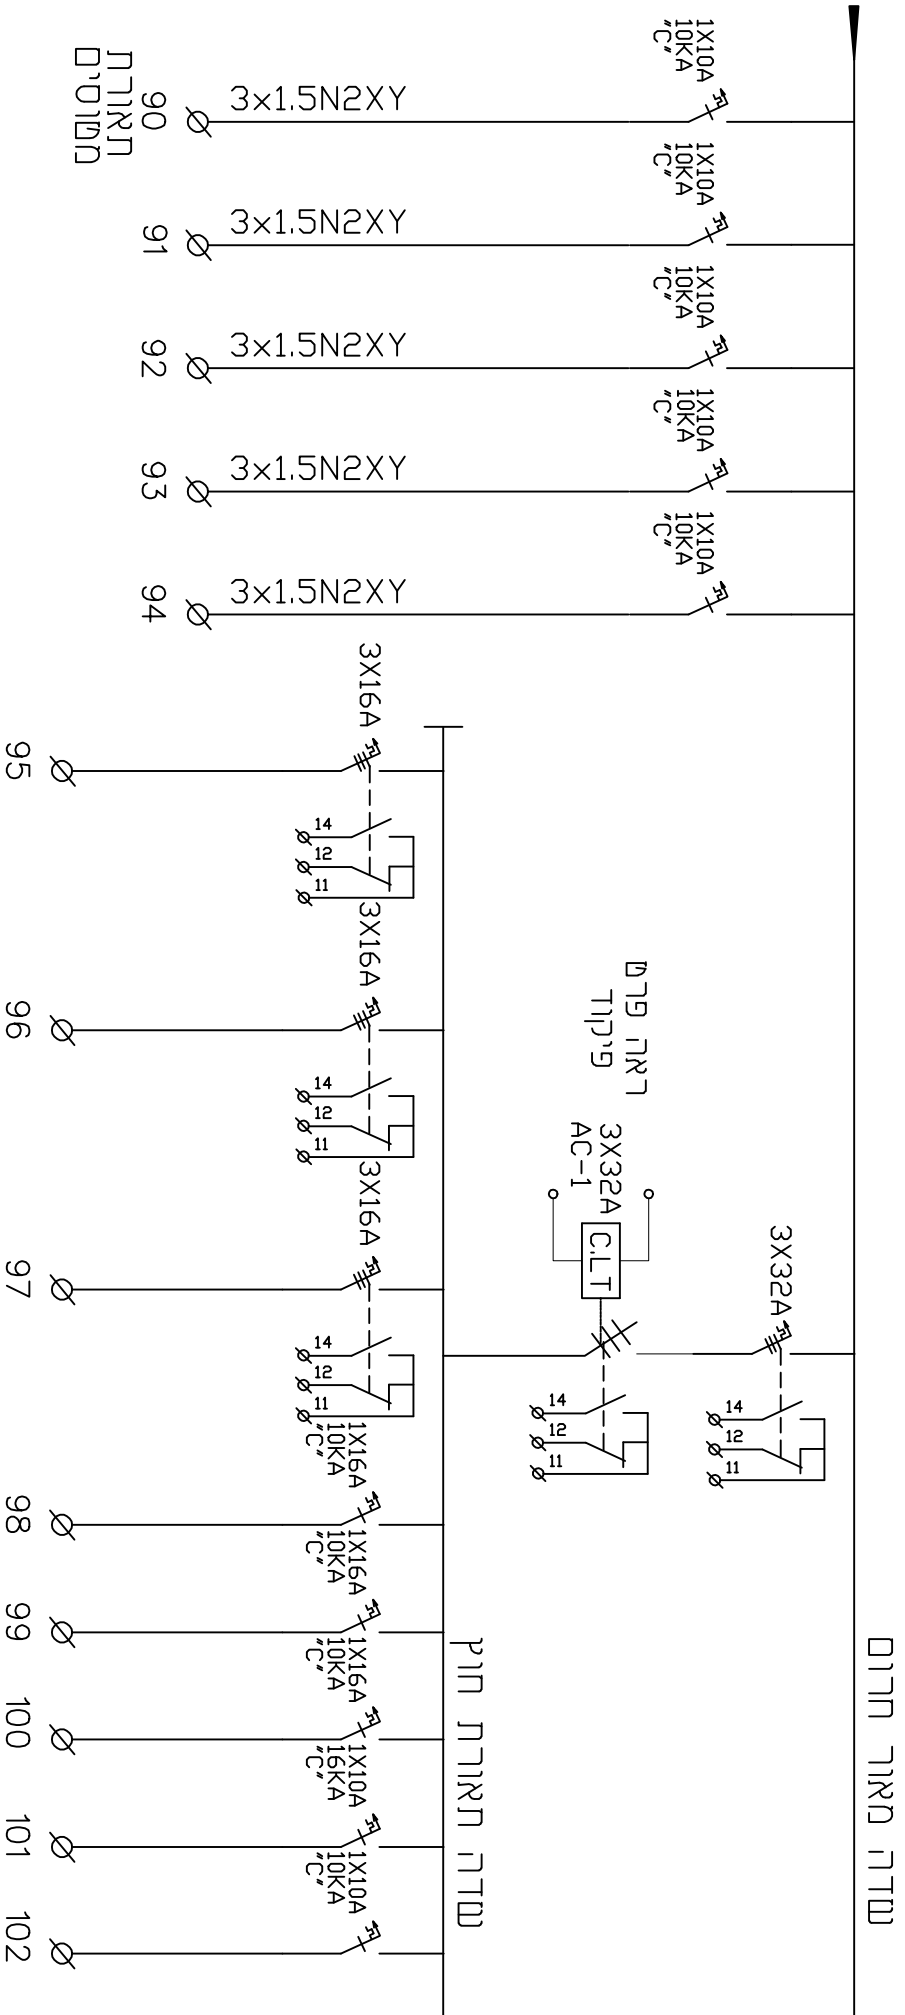


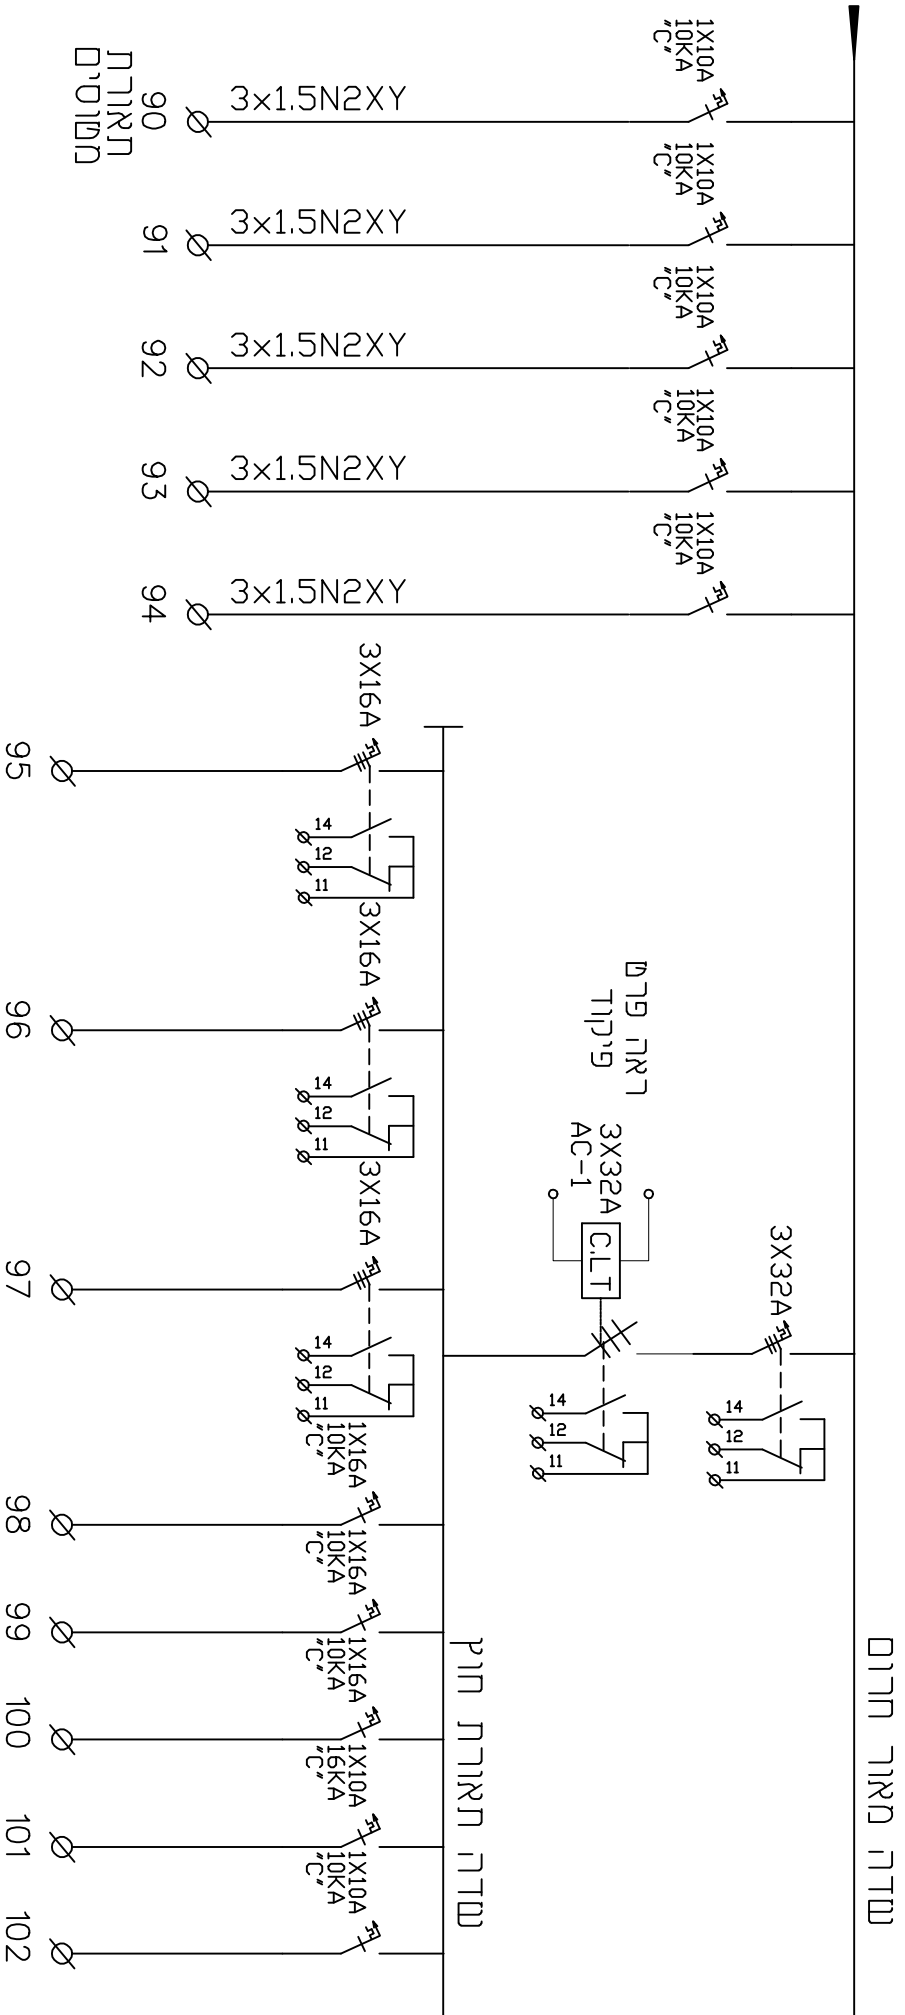

המבצע אדוארד לברדיקת התכנית והתאמתן במזקת
על המבצע לבקש את כל המידות
וגורדיע לתכנתן על כל טעות או אי-התאמת.
אין לעשות כל שימוש בתכנית זו או
ברעיונות הגורמים בה ללא אישר בכתב מרמכנת


[illegible]

W_0, L_1, L_2, L_3 [illegible]

$$w_0, l_1, l_2, l_3$$
[illegible]

המבצע אדוארד לבריאות התכונות והרואמתן במקום
על המבצע להקדש את כל המידות
והרואתן למחלת את כל תכונות או אי-התאמה.
אין לעשות כל עימוש תכונות דו או
ברעיות הגורמים בה ללא אישור בכתב מוחלטתן

W0 L1,L2,L3

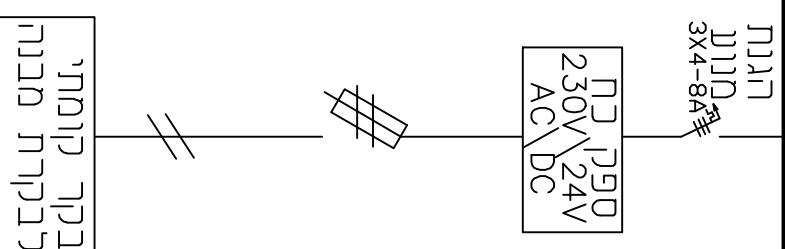[illegible]

שבלת נתוני לוח TDA בהתאם לדרישות תקן 61439		שבלת נתוני לוח TDA בהתאם לדרישות תקן 61439			
דרישות המומין	תכונות השמליות	דרישות המומין	תכונות השמליות		
B	אורידת דו-EMC	14	500V	מחוז נומינלי מט	1
3	דרגת הזיהום	15	100A	זרם נומינלי מ"ט פסי צבירה	2
0.9	מקדם הבד זמניו RPF	16	כפי תכנית	זרם נומינלי מ"ט המעגלים I _n	3
עד 40°C ב 90%	לחות יחסית	17	50Hz	תדירות פ(הרץ)	4
30°C	מפרשורה סביבה ממוצעת ל-24 שעות	18	25kA	זרם הקצר הצפוי I _{sc} (פס צבירה)	5
55°C	מפרשורה מקסימלית בלוח בחלקו העליון	19	25kA	I _{sc} =I _{sc} מ"ט זרמי MCB	6
פנימי	סביבת הרכבה	20	15kA	I _{sc} =I _{sc} מ"ט זרמי MCB	7
מתחת ל-2000 מטר	גובה התקנה (לוחץ אוויר)	21	10kA	כיוונו נתון מ"ט זרמי MCB	8
IP30B	דרגת ההגנה IP	22	10kA	עוד הזרם לסלקציות בקצר	9
I _a =10	דרגת ההגנה I _a (הגנה מכנית)	23	10kA	הגנה עורפית CasCode	10
על הדיצפ/צמוד לקד	שיטת ההתקנה	24	100%	חוק פס אפס	11
מחבת	סוג	25	100%	זרם הקצר הצפוי מ"ט האפס	12
באחריות הקבלן/האמנה לשטח ולתכנון	מידות מגבירות להובלה והתקנה	26	100%	זרם הקצר הצפוי מ"ט האקרה	13
כפי חובנית	שיטת הרכבה מ"ט מפיסקי יציאה	27	I _{sc} =10kA	נדרש בדיקת סלקציות בקצר	41
כפי חובנית	שיטת הרכבה מ"ט מפיסקי ראשיים	28	✓	יש להגיש למתכנן חישוב שמ"פ לכל החומים על"פ טעף 18	42
ישיב	חיבור מ"ט ראשיים	29			
מלמעלה, ראה פ"ט	כניסת בבר הזנה	30			
מלמעלה, ראה פ"ט	יציאת בבר המעגלים	31			
נחשת ואיזוניים	סוג הכבלים	32			
כפי החלק והחובנית	מוליכים חיצוניים, חתכים ומחלקים, פאות, אפס והאקרה	33			
30%	מקום שמור בלבד	34			
15%	מקום שמור כולל פסי צבירה וחבורים למפסקים	35			
בתאום עם מומין	אפשרות להפעיל את הפיקוד כאשר המפסקים הראשיים במצב בדיקה (TEST)	36			
לא	דרגת המידור	37			
28	דרגת המידור המינימלית	38			
נ"מ דלתות	דלתות חיצוניות	39			
נ"מ פלטים	פלטים	40			
הערה	בא"ת קבלן לוח אוף הובלה והתקנה במקום המסומן ע"י התכנית ולחלק את המבנה בהתאמה	41			

[illegible]

