תפוצה

אל	כמות	תאריך	עדכון מס'

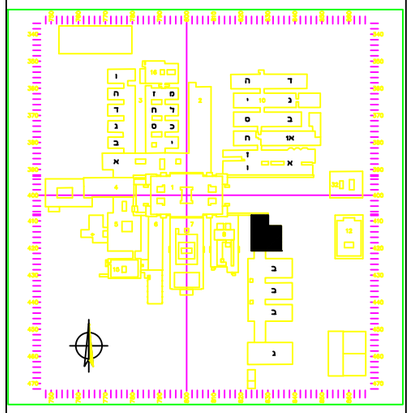

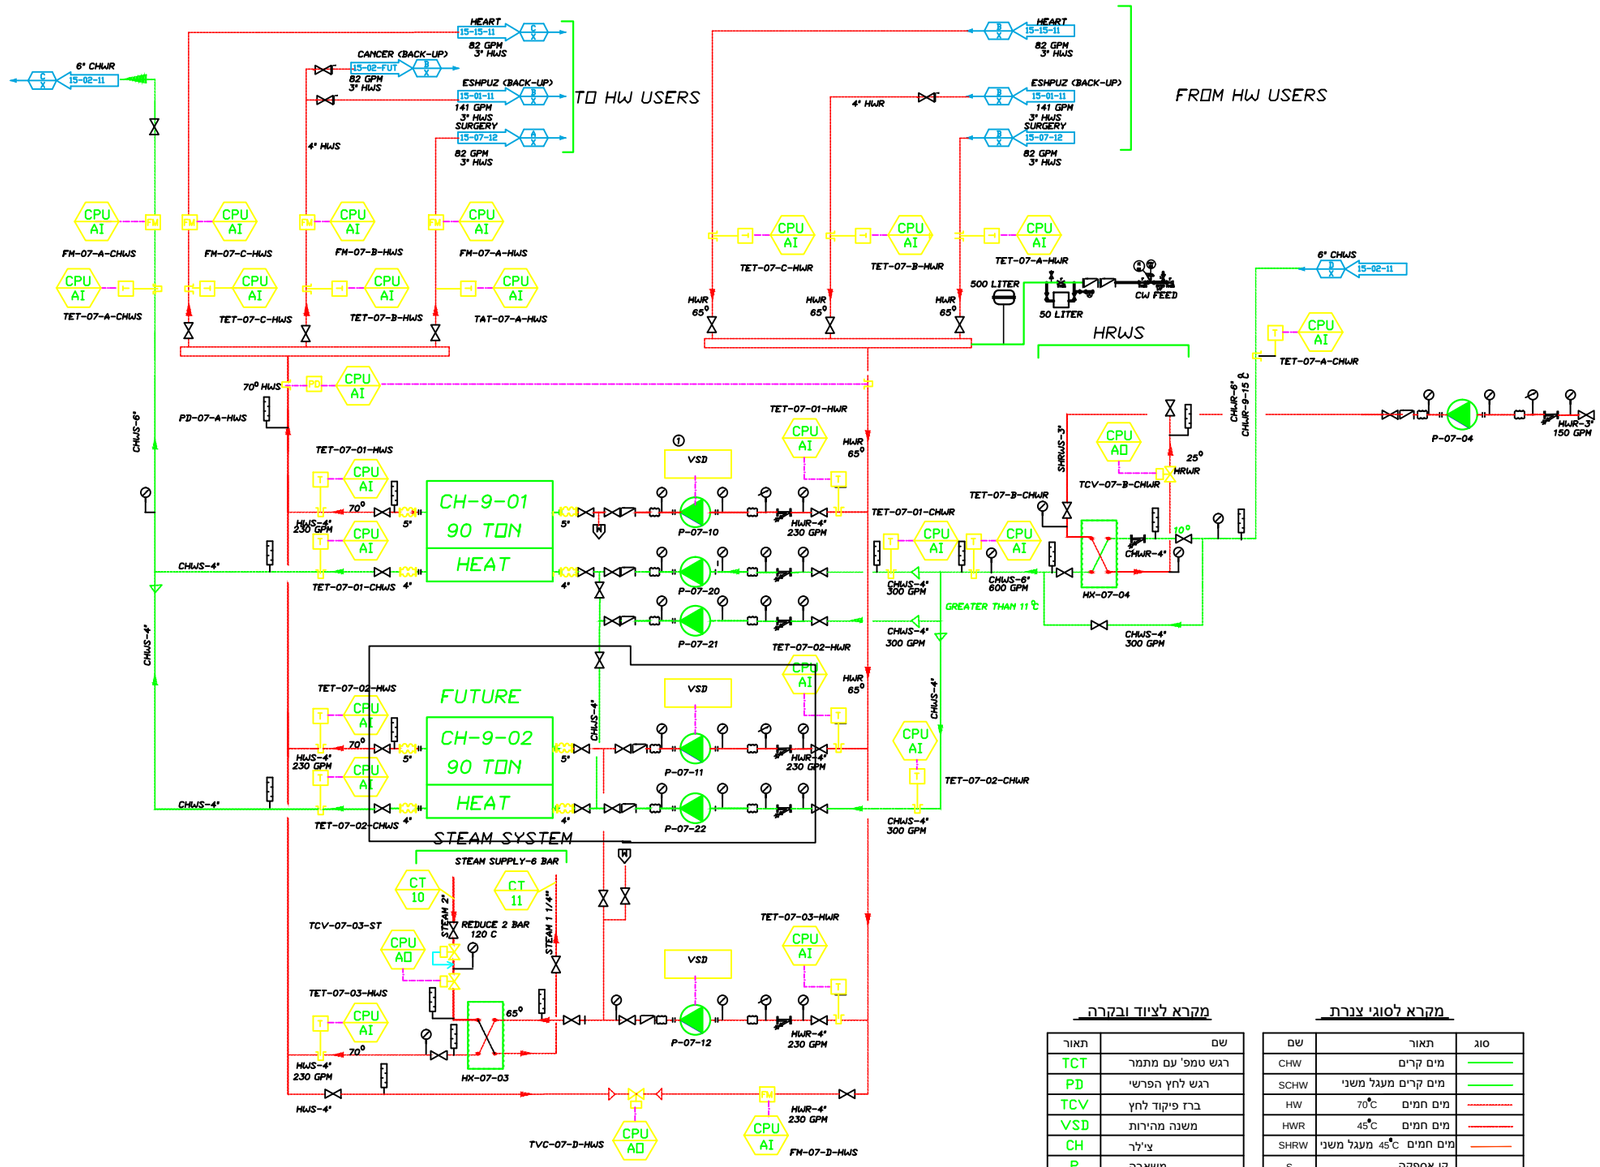

מקרא לסוגי צנרת

סוג	תאור	שם
	מים קרים	CHW
	מים קרים מעגל משני	SCHW
	מים חמים 70°C	HW
	מים חמים 45°C	HWR
	מים חמים 45°C מעגל משני	SHRW
	קו אספקה	S
	קו חזרה	R
	מצב רגיל-פתוח	N.O.
	מצב רגיל-סגור	N.C.

מקרא לציוד ובקרה

שם	תאור
רגש טמפ' עם מתמר	TCT
רגש לחץ הפרשי	PD
ברז פיקוד לחץ	TCV
משנה מהירות	VSD
צ'ילר	CH
משאבה	P
מחליף חום	HX
מד טמפרטורה	
מד לחץ	

EQUIPMENT SCHEDULE

PUMPS

PRIMARY HOT WATER PUMP (P-07-10/11/12)
230 GPM @ 30 m
POWER- 10 kW

PRIMARY CHW WATER PUMP (P-07-20/21/22)
300 GPM @ 15 m
POWER- 5.5 kW

HEAT RECOVERY PUMP (P-07-04)
150 GPM @ 12 m
POWER- 3 kW

HEAT EXCHNAGERS

HRW HX (HX-07-04)
HRW-150 GPM @ 3 m (40 C - 28 C)
CHWR-150 GPM @ 3 m (8 C - 20 C)

HW HX (HX-07-03)
HW-230 GPM @ 5 m (65 C - 70 C)
STEAM 2200 lb/h @ 2 BAR (119C C - 119C C)

CHILLER

CH-07-01/02
CHW-230 GPM @ 5 m (10 C - 7 C)
HW 220 GPM 2 M (65 C -70C)
POWER- 140 kW

מספר	שינויים	תאריך	אישר
0	לביצוע	01.02.21	ר.זאב

Zeev Rubinstein Engineering

MALKI 15 JERUSALEM
CEL: 054 6647740
Email: RUBINSTEINZ@BEZEQINT.NET

מרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר

שם הגליון: 07 - בנין ניתוחים

מפלס -3.75

חדר מכונות מים חמים

סכמת מים קרים והשבת חום

מס' סידורי	תת מקצוע	מקצוע	מס' עבודה
1 3 0 1	1 5	0 7	0 1 1

קנ"מ N.T.S. תאריך 08.01.2021

בקר זאב רובינשטיין שרטט לבנה סידי

לביצוע: לבצוע 01.02.2021 | למיכרז | לבנה

מדות הגליון המקורי A3