
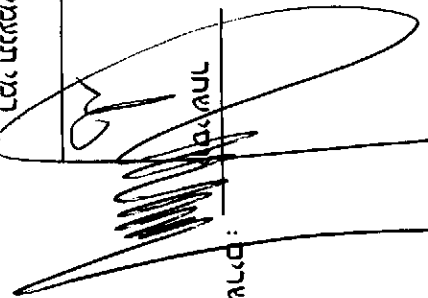




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	גקעוו	מס' ועדה :	10/523-6
מחוז הרכישה :	אלוני ביצה ואיעטקס ספיין קצינציו		
סכום הרכישה מטבע ספק :	ש"ח 1,000,000	עד בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	סנטאלפן		

חוקרת התכנסה מתאריך 21/12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הנזרם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים : 
חתימת המודיען : 
שמואל עמר
ערייד רוט פרי
מנכ"ל אא יאלי
רמני תנעמי

22/12/10

הנדון : מערכת סטנדרטופון לביניים מגדל קרדיולוגי הנמקה לספק יחיד

רקע:

1. מערכת סטנדרטופון הננה מערכת כריזה, אינטרקום וכריזה לשע"ח בבית החולים.
2. ככל בניי מרכז הרפואי מותקנת מערכת כריזה מתוצרת סטנדרטופון.

שימוש המערכת בבית חולים:

3. המערכת משמשת לשתי מטרת:
 - א. מערכת כריזה להירום.
 - ב. מערכת כריזה מקומית המשחרות את המהלקות השונות לכריזה במרחב הקרוב (כריזה מחלקות וכו').
 - ג. תקשורת והפעלת מנחת בית מטוקים על גג מגדל האישפת.
 - ד. קשר בין כל המהלקות במקרה של נפילת מרכזיית קורל בבית החולים.

4. אמינות המערכת :

- המערכת הקיימת בבית החולים הננה אמינה מאוד , נוחה לתפעול, בעלת איכות שמע טובה מאוד .
- המערכת הנוכחית את עצמה בזמן הפעלה בשע"ח חירום וכמתגילים .

צורך :

5. קיים צורך במערכת כריזה ואינטרקום במגדל הקרדיולוגיה החדש.

תמליל:

6. בסכימות המפורטות להלן יש להצטייד במערכת מסוג זהה (סטנטופון) במגדל

האשפוז :

- א. חיבור המערכת ממגדל הקרדיולוגי לבית החולים יעשה ללא ממשק מיוחד היות והמערכות יודעות ללכד בניהם.
- ב. כל התקנה של מערכת אחרת לא תיתן ממשק מלא לבית החולים. לאחזקה של מערכת אחת נדרש מלאי חלפים מצומצם.
- ד. כל תקלה בין המערכות צפויה להימשך זמן רב בגלל ממשק, בעיות ידע וכו'.
- ה. לא ניתן לכרוז בכריזה במערכת אחת לכל הבניינים ללא ממשק מיוחד .
- ו. לא יהיה תקשורת אינטרקום בין מגדל קרדיולוגי לבין בניין איכילוב. לא ניתן יהיה לבצע ממשק.
7. לאור האמור לעיל קיימת חובה להצטייד במערכת סטנטופון ויש לראותה בנסיבות אלו הספק היחיד לביצוע התקשרות המערכת..

יורם גם זה לטובה
מנהל יהדות התקשורת

מרכז רפואי ת"א