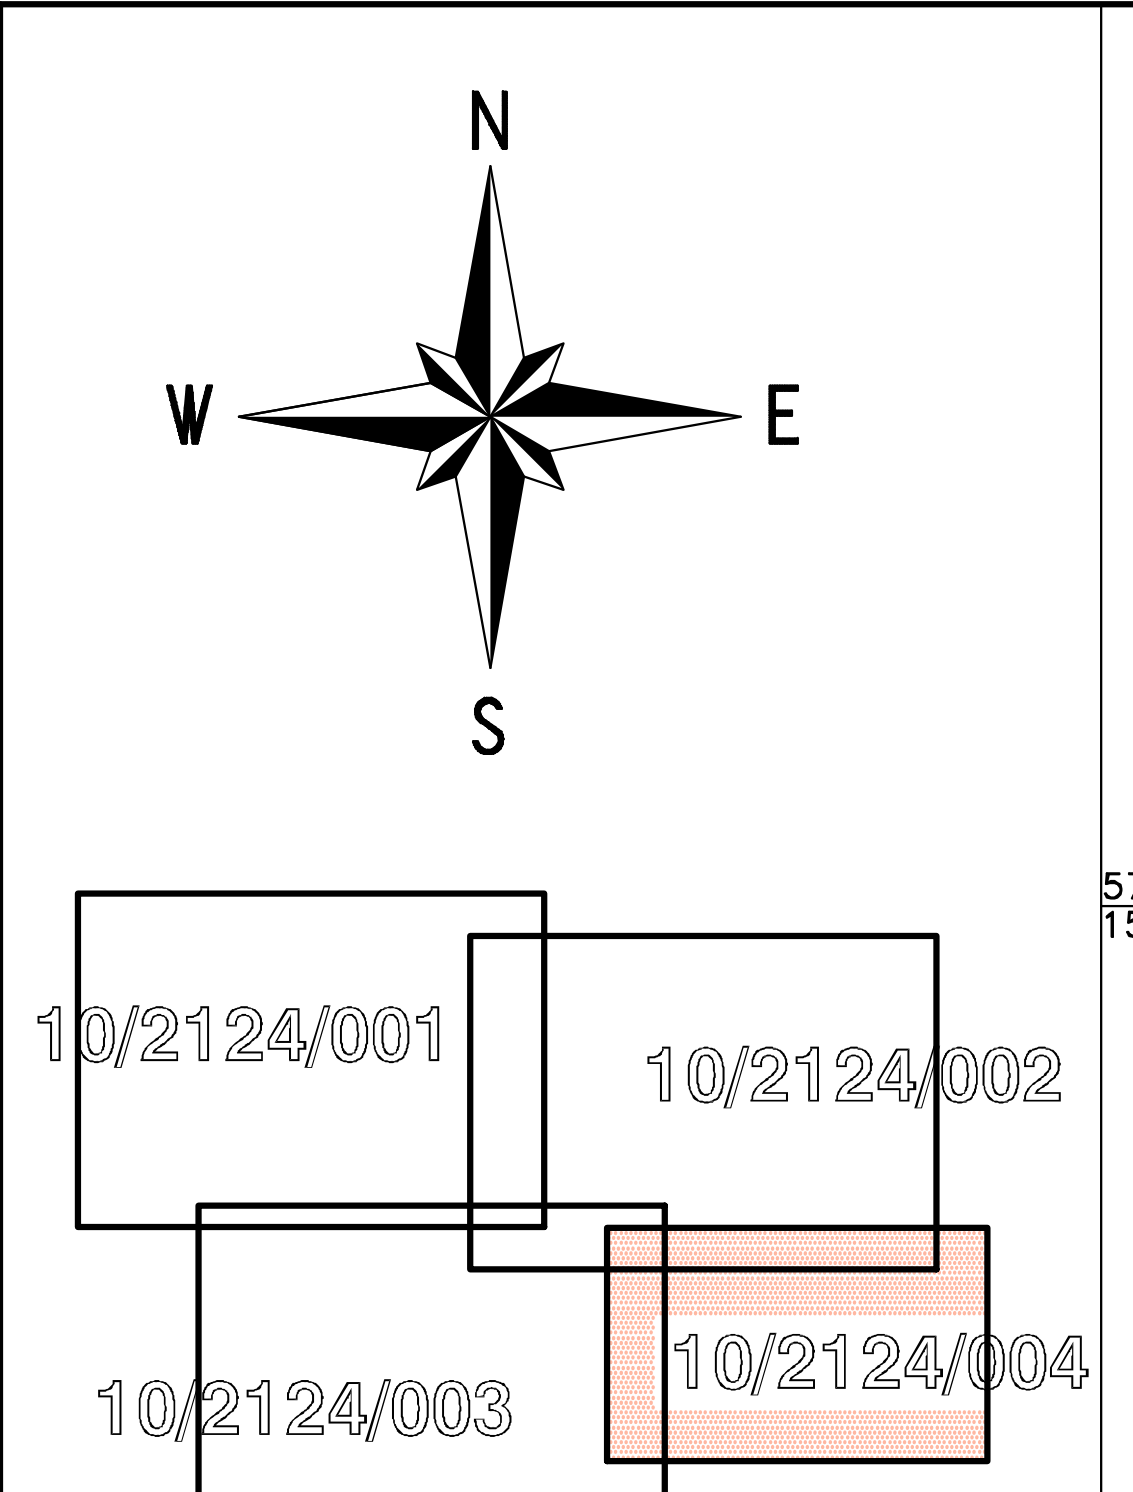
N
W
E
S
10/2124/001
10/2124/002
10/2124/003
10/2124/004

מקרא:

קו ביוב מתוכנן	🟪
הכנות ביוב חדשה	🟪 ○
הכנות ביוב לביצוע רק לאחר בדיקת הכנות קיימות למגרשים ואישור בכתב מהמפקח	🟥 ○
קו ביוב לביטול	- - -
קו ביוב קיים	- - -
קו מים מתוכנן	-·-·-
תא מגוף	⊗
הידרנט	◎
קו מים קיים	- - -
קו מים לביטול	- - -

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתן במקום

תפוצה	תאריך	השולח

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
לביצוע
תאריך 22.03.11

תאריך	מס'	מהות העידכון	חתימה
22.03.11	1	עדכון לביצוע	ד.ג.

שם המזמין:
מהשב"ש

שם העבודה:
באר-שבע
שכונה ו' - 279 יח"ד

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
ב"ש - יהודה הנחתום 4 טל: 08-6281292/3/4,פקס:08-6285920
e_mail:as@as-eng.com

ערך: ש.א.
שרטט: ד.ג.
אשר: ש.א.

שם הגיליון:
מערכות מים ביוב
תנוחה גיליון 4

מס' הגיליון:
10/2124/004

מס' גירסה		
1	קנה מידה	1:250
	תאריך:	10.02.11
	גודל גיליון:	130/90

אין למדוד מהשרטוט
אם אתה בספק - שאל שנית

לעיון ○	לאישור ○	למכרז ○	לביצוע ●
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך 22.03.11

קובץ: K:\DWG\MOSDOT\SHIKUN\2124shcuna-vav\2124-01-04.dwg

רחוב יש"א ב
רחוב יעקב דורי
גוש 38108
182
קו מים קיים לביטול
כולל תאי מים
מגוף
ø2"
הכנה לגינון
ø2"
3" מגוף
פרט מס' 300A
הכנה למגרש
ø3"
התחברות
לתא ביוב קיים
הכנה ביוב קיימת לגילוי,
מדידה ושיקום לפי הצורך
3" הידרנט
פרט מס' 304
הידרנט 3"
קיים להעברה
לקו מים חדש
4" מגוף
6" מגוף
הכנה למגרש
ø4"
280k
270k
2702
268.00
270.50
271.50
268.30
267.60
266.80
268.50
267.00
IL=264.61
ø200 L=11.1
i=1.0%
IL=262.92
ø200 L=11.3
i=1.0%
IL=266.84
ø200 L=11.7
i=2.0%
ø160
ø110
ø200
ø63
1 : 5000 קנה מידה
38132
38089
38133
38353
38354
38356
38352
38100
38108

הערות:

1. לפני תחילת ביצוע מערכות הביוב על הקבלן לפתח את כל תאי הביוב הקיימים ולסמן את כל כניסות למגרשים כולל מצב הכנות,אורך הכנה I.L. קצה הכנה במגרש כנדרש במפרט ולהעביר את המדידה למתכנן לצורך עדכון תכנון במידה הצורך

2.מיקום מדוייק הכנות מים למגרשים יקבע בהתאם להנחיות קבלן הבניה