



הערות


1. סוג וקוטר הצינור, עומק הצינור ועומק המגוף יהיו כמפורט בתכנית ובמפרט הטכני המיוחד.
2. סוג מכסה ותא עליזן יקבע ע"י המתכנן פרטנית לכל מגוף לפי מיקומו בכביש או במדרכה ובהתאם לשלבי פיתוח. אין להתקין מכסה ללא אשרור המתכנן מראש ובכתב.
3. אביזרי מתכת גלויים בתאים יצבעו בשתי שכבות צבע אפוקסי דוגמת 'תני אטום 211' או צבע שע. מאושר ע"י המהנדס. אביזרים יצוקים בבטון או קבורים באדמה ימרוזו בשתי שכבות אספלט חם.

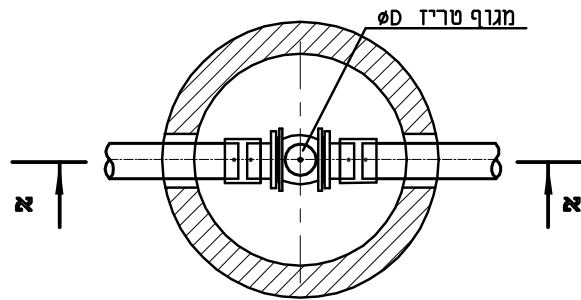

מבט א'

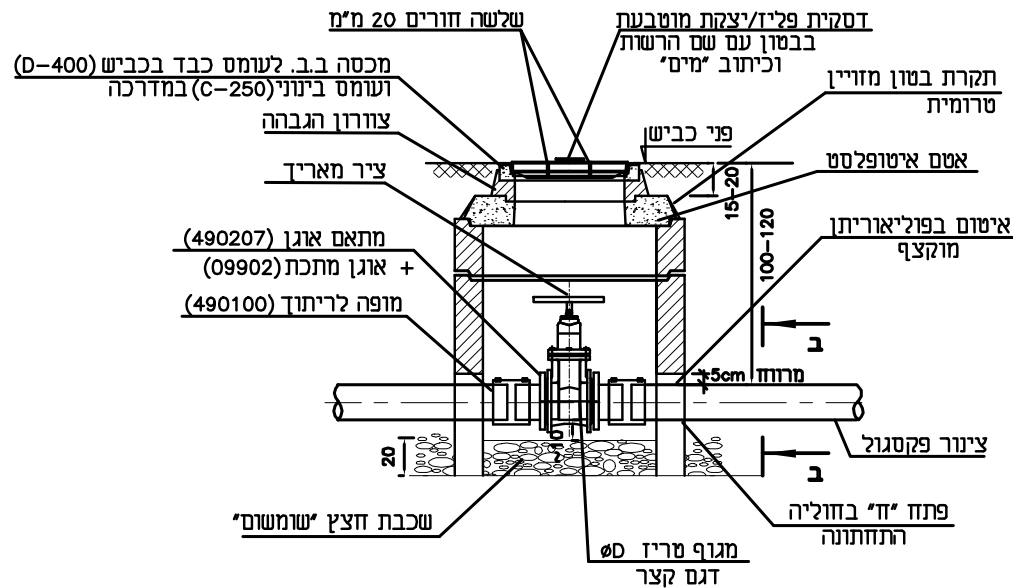

חתך א-א

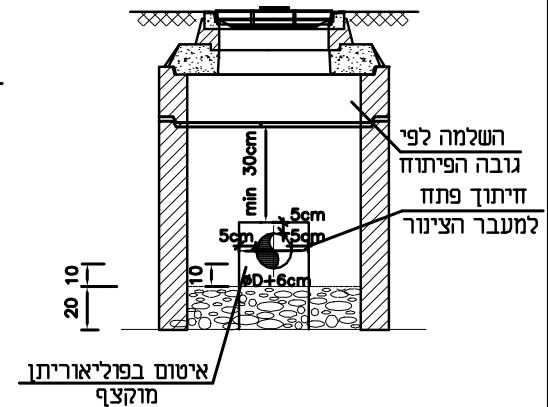

חתך ב-ב

שורץ אריה
מהנדסים יועצים
לביצוע
22.03.11 תאריך

שורץ אריה
מהנדסים יועצים

כ"ט - יחידה הנחתום 4 טל: 08-6285920, 08-6281292 פקס: 08-6285920
e-mail: ae@ae-eng.com

ללא קנ"מ.	מגוף בתא ביקורת	שם תוכנית
תאריך	300C	מס' תוכנית
10.03.09		

מימדי התא		
קוטר המגוף	קוטר התא מ'	קוטר הפתח
עד 3"	0.80	0.60
4"-6"	1.00	0.60
מעל 8"	1.25	0.60