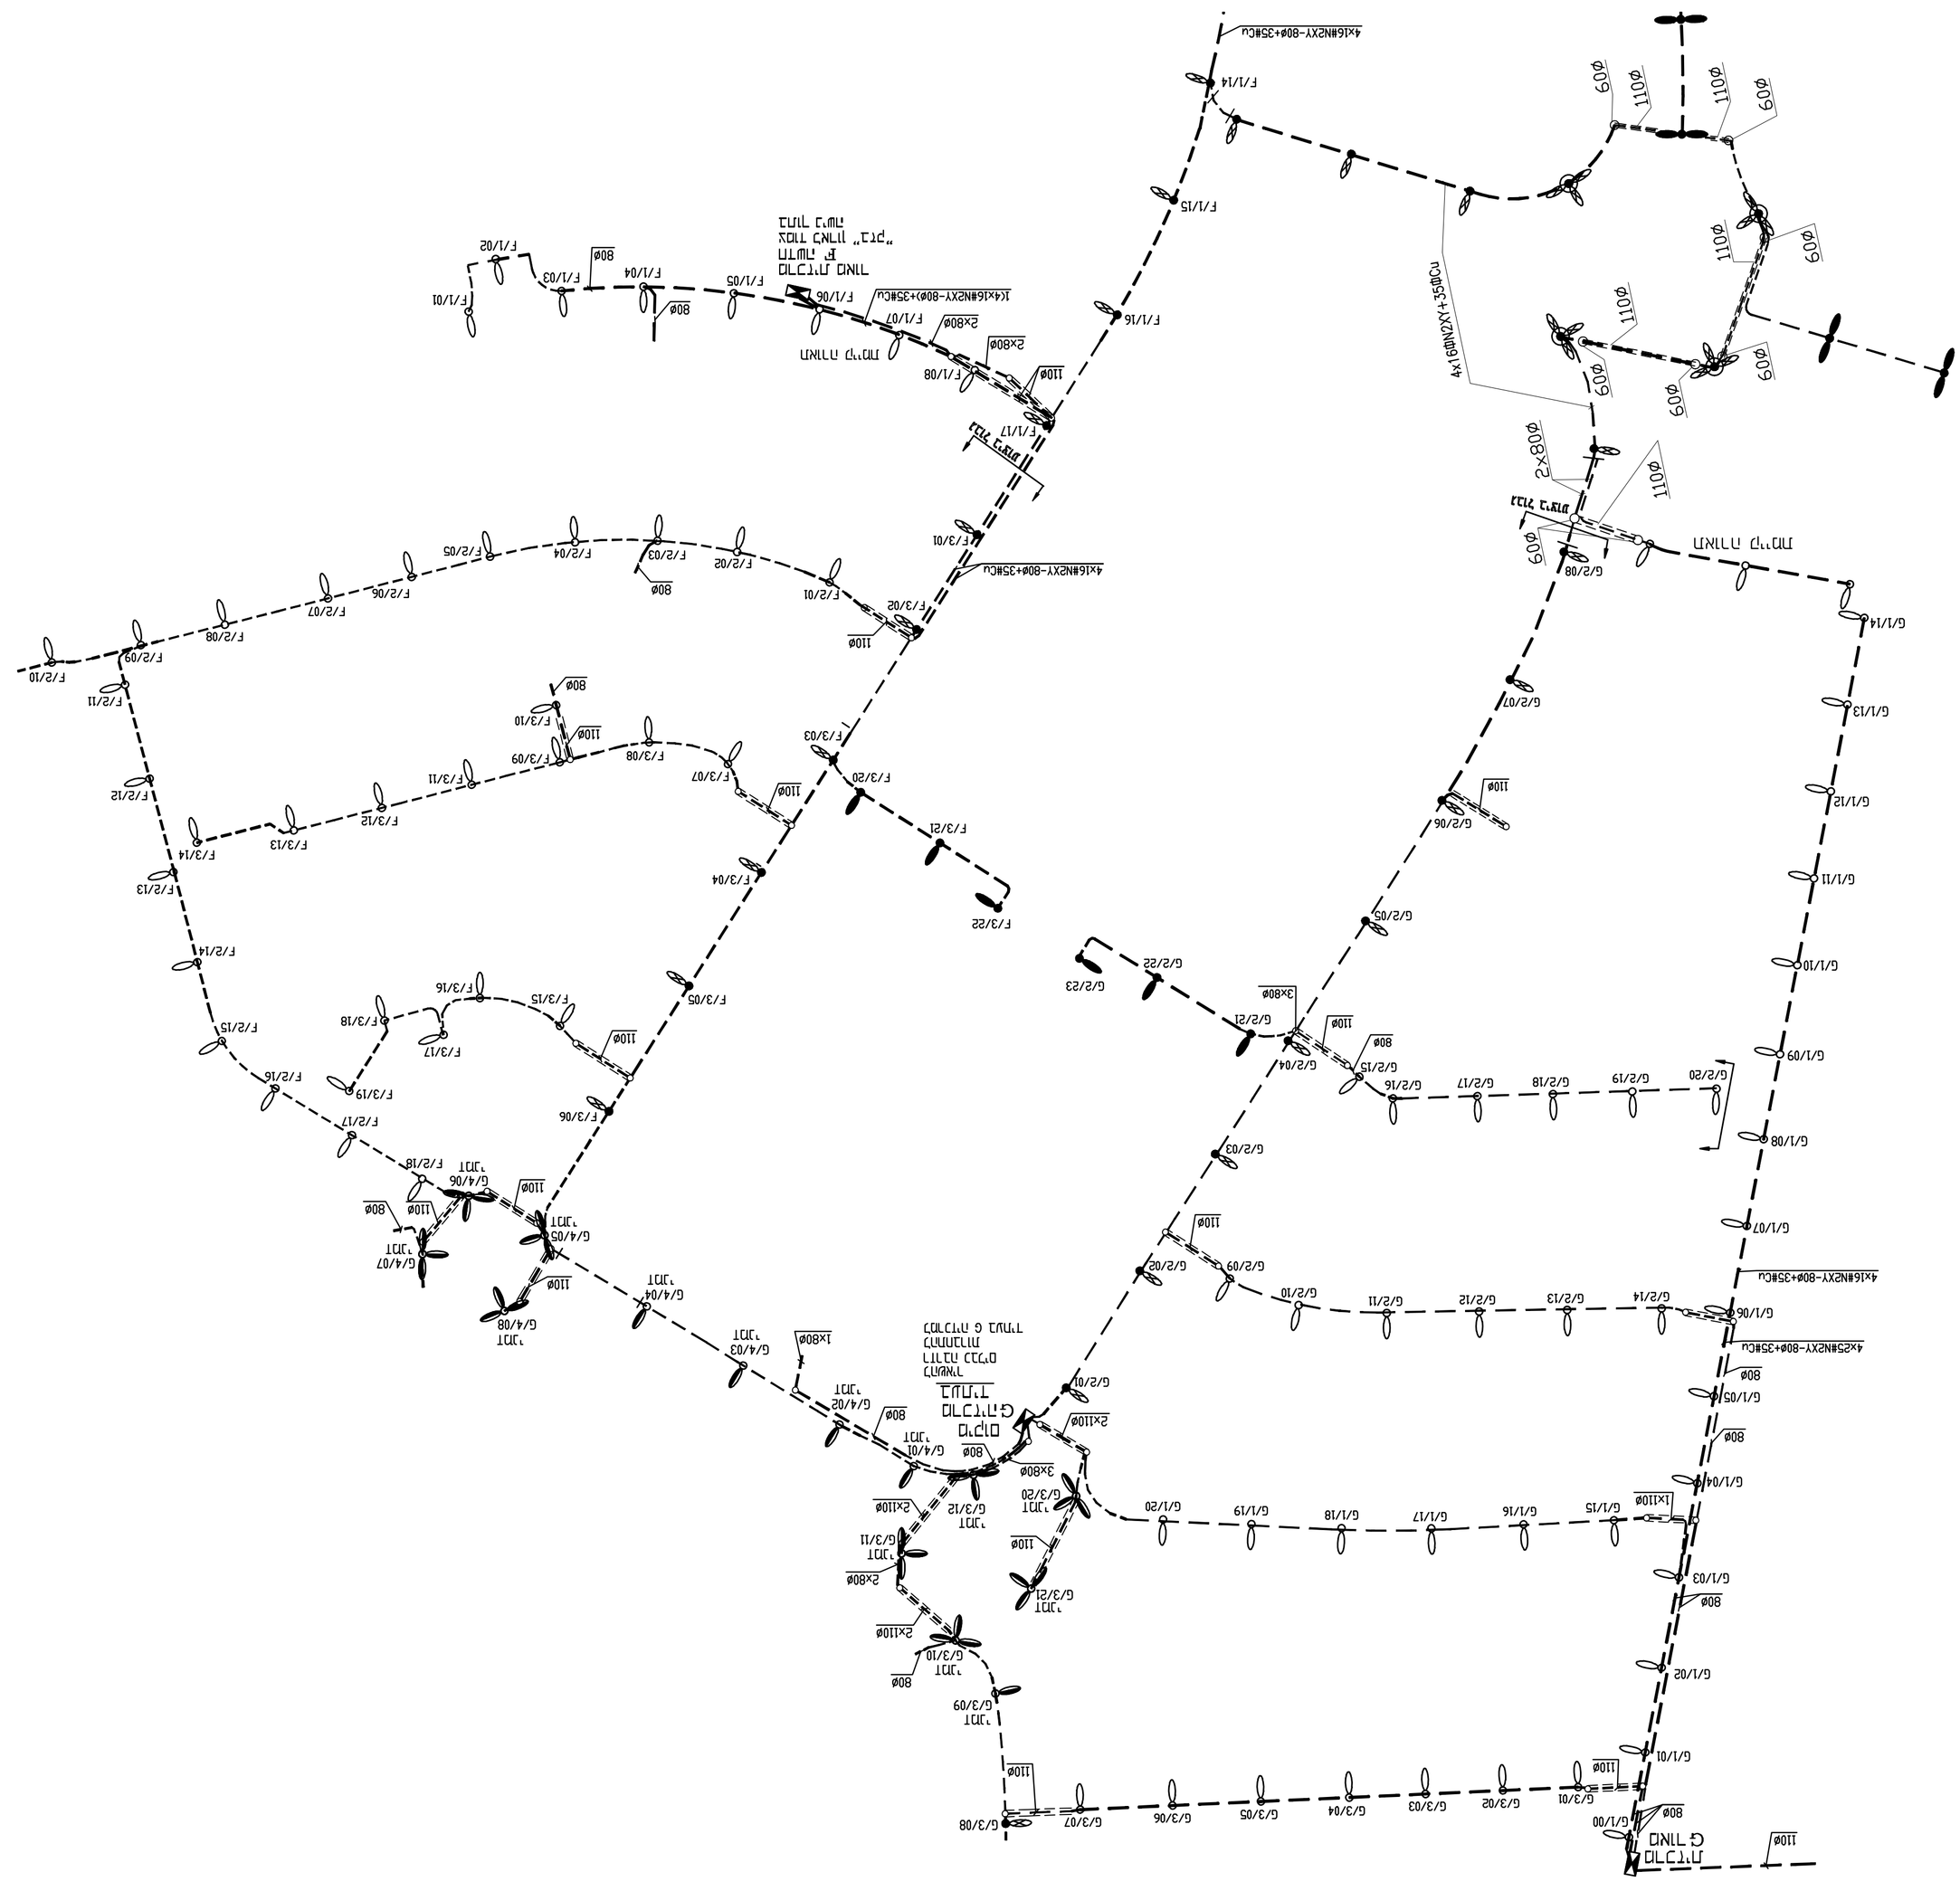

הערות כלליות :

1. כל הכבלים יהיו מסוג N2XY-80Ø+35#Cu G/4/08 ,G/4/07 ,G/4/06 ,G/4/05 ,G/4/04 ,G/4/03 ,G/4/02 ,G/4/01 ,G/3 הנחת כמתואר .
2. כל המתלים תלויים G כפולים המתוארים ע"י קווים F/3 G/4/08 G/4/07 G/4/06 G/4/05 G/4/04 G/4/03 G/4/02 G/4/01 הנחת כמתואר .
3. כל הכבלי תל מוזנים G/4/04 ,G/4/03 ,G/4/02 ,G/4/01 G/3 הנחת כמתואר .
4. כל המתלים תלויים G כפולים המוגדרים ע"י קווים G/3 G/4/04 ,G/4/03 ,G/4/02 ,G/4/01 הנחת כמתואר .

מקרא :

- מוט מתלה דגם 10 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 250 מק"מ
- מוט מתלה 6 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 150 מק"מ
- מוט מתלה 10 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 250 מק"מ
- מוט מתלה 12 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 250 מק"מ
- מוט מתלה 10 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 150 מק"מ
- מוט מתלה 10 מ' אנכי מס' 235-HELLUX, דגלים 150 מק"מ

מתלה מתלה כפולים לפי :

1. מרחק בין מרכז לבין מרכז מוליך 5352 מ"מ
2. מרחק בין מרכז לבין מרכז מוליך + מ"מ 206224 .

הערה : המתלה 1

נתיב מרחק בין מרכז לבין מרכז מוליך מתלה מתלה