




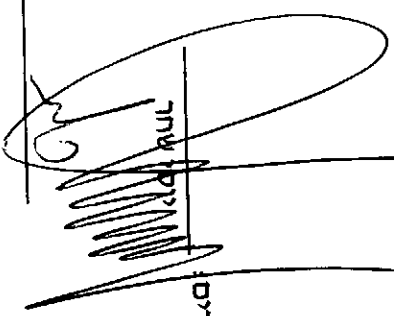

**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| יחידה מומינה:         | מס' ועדה:   |
| 44 בי"ד               | 11567       |
| מהות הרכישה:          | מחיר מוצע   |
| כרטיס מוצע            | 1000        |
| סכום הרכישה מטבע ספק: | ערך בשקלים: |
| 99,960.00             | 99,960.00   |
| ספק פוטנציאלי:        | רשם ספק     |
| רשם ספק               | רשם ספק     |

חוועדה התכנסה בתאריך 11/11/11 ואישורה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באותו האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>שמואל שלום | <br>עייד רוט | <br>רוני תנע |
| <br>מנכ"ל אר"א |                                                                                               |                                                                                                |



## אגף תשתית בנייני ואחזקה

15 מאי 2011  
00125211

### לכבוד ועדת המכרזים

א.ג.ג.,

### הנדון: רכש מערכות מרכזיות לתאורת חרום

1. בית החולים נדרש לבצע השלמת פערים בנושא תאורת חרום.
2. הח"מ ביצע בידור סכני עם מספר חברות המייצגות בארץ יצרנים של מערכות מרכזיות לתאורת חרום.
3. לאחר בחינת המפרטים הטכניים של מערכות שונות המוצעות בשוק, נמצאו רק המערכות המרכזיות לתאורת חרום המשווקות ע"י חברת "קשטין", כמתאימות לצרכי התפעול והאחזקה של בית החולים בהיותן היחידות בעלות כל התכונות הבאות:
  - יחידות תאורת חרום מבוססות על נורות LED שהינן בעלות אורך חיים של עשרות אלפי שעות עבודה.
  - המצברים במערכות ממוקמים במרכזיות ולא ביחידות תאורת חרום עצמן.
  - מרכזיות השליטה של מערכות אלו הינן "מקומיות", דהיינו שהן מיועדות לכיסוי שטח של כקומה אחת.
  - הזנת יחידות החרום מתבצעת במתח בטיחות של 24Vdc.
  - 4. אנו מעוניינים לרכוש מחברת "קשטין" שתי מערכות מרכזיות לתאורת חרום לצורך בחינת פעולתן בבית החולים.
  - 5. אנו מבקשים את אישור הועדה לפטור ממכרז ולהתקשרות כספק יחיד מאחר ומערכות אלו הינן היחידות בשוק שהינן בעלות התכונות שפורטו לעיל.

בכבוד רב  
ד"ר יואב אבידן  
מהנדס חשמל ראשי

העתק: יוסי שחר - המשנה למנכ"ל המרכז הרפואי  
יורם הלוי – מנהל יחידת המכרזים