

המרכז הרפואי לגליל

מכרז להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים

מכרז מספר 23/2018

ספטמבר 2018

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>		<u>נספח</u>
3	תמצית תנאי המכרז	-	"א"
5	רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה	-	"ב"
6	תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף	-	"ג"
9	מפרט טכני	-	"ד"
18	הצעת מחיר	-	"ה"
23	הסכם ההתקשרות	-	"ו"
32	תצהיר עריכת ביטוחים	-	"ז"
33	אישור ביטוחים	-	"ח"
36	תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	-	"ט"
37	תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות	-	"י"
38	תנאי ניהול המכרז	-	"יא"
<u>בקובץ נפרד</u>	לוח חדר דוודים	-	"יב"

- נספח א' -

תמצית תנאי המכרז

(*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח יא'*)

1. תיאור השירותים:

- 1.1. המרכז הרפואי מעוניין בקבלת הצעות להחלפת לוח חשמל ראשי בחדר הדוודים, כולל עבודות חשמל נוספות כמפורט בכתב הכמויות.
- 1.2. כתב הכמויות מורכב מ-2 חלקים: (1) החלפת לוח ראשי חדר דוודים ו – (2) ארקת מבנה דוודים.
- 1.3. המציע שיגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר (החלפת הלוח + ארקה) יוכרז כזוכה במכרז.
- 1.4. בשלב המכרז לא נדרשת הגשת ערבות מכרז.
- 1.5. הזוכה יידרש להגיש, בתוך 14 ימים מיום הזכייה, אישור ביטוחים בנוסח המופיע בנספח ו' ערבות ביצוע – 5% מהצעת המחיר הזוכה.

2. תאריכים רלבנטיים:

2.1	16.10.18 שעה 10:00	סיור מציעים חובה, מקום התכנסות – רחבת הכניסה מרכז אנגיל
2.2	יום 23.10.18	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים יש להגיש את השאלות במסמך בפורמט של WORD בדוא"ל drorp@gmc.gov.il
2.3	יום 4.11.18	המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים ושינויים במכרז, אשר יישלחו ישירות למציעים
2.4	יום 22.11.18 שעה 12:00	המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

3. תנאי סף כלליים:

- 3.1. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
 - 3.2. היעדר חובות אגרה לרשם החברות.
 - 3.3. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
 - 3.4. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים – תצהיר בנספח ט' למסמכי המכרז.
 - 3.5. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 – תצהיר בנספח י' למסמכי המכרז.
- א. השתתפות בסיור המציעים שייערך ביום 16.10.18 שעה 10:00 מקום התכנסות רחבת הכניסה לפני בניין אנגיל. לידיעת המציעים, במרכז הרפואי קיימת מצוקת חנייה ולפיכך מומלץ ביותר להגיע למרכז הרפואי לפחות חצי שעה בטרם מועד הסיור. לא יינתן אישור להשתתפות במכרז במקרה ואי ההתייצבות לסיור תנבע מאי מציאת חניה.

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.

4. תנאי סף מקצועיים

*לצורך הוכחת עמידה בתנאים אלו יש למלא את הפרטים הנדרשים בתצהיר בנספח ב' ולצרף את המסמכים הדרושים.

4.1. רישום ברשם הקבלנים בענף 160 סיווג א-1.

4.2. ביצוע 3 פרויקטים דומים ב- 3 אתרים לפחות, במהלך השנים 2014-2017 כאשר היקפו הכספי של כל פרויקט 100,000 ₪ לפחות כולל מע"מ (יש למלא את פרטי הפרויקטים בתצהיר בנספח ג').

5. הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:

כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר אחרת במפורש במסמכי במרכז.

במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות כעוסק מורשה לפעילות כתאגיד / מכירת מניות החברה לחברה אחרת וכיו"ב) המרכז הרפואי יתחשב אך ורק בניסיון המציע עצמו, החל ממועד הקמתו המציע עצמו ויתעלם מכל ניסיון שצבר המציע בעת שהמציע או מנהליו פעלו תחת אישיות משפטית שונה.

ניתן להגיש בקשה, עד המועד האחרון לשאלות הבהרה, כי המרכז הרפואי יתחשב, לצורך תנאי הסף, גם בניסיון שצבר המציע בעת שפעל תחת אישיות משפטית שונה. המרכז הרפואי יהיה רשאי, אך לא חייב, לאשר הבקשה, במידה ויסבור כי קיימת זהות מהותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.

6. אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס' 23/2018 במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) **עד ליום 22.11.18 בשעה 12:00 (להלן – "המועד הקובע")** בתיבת המכרזים, בימים א-ה בין השעות 08:00 ועד השעה 15:00 בלבד במתחם הנהלת המרכז הרפואי.

7. רישום לצורך קבלת עדכונים ופרטי אישר הקשר מטעם המרכז הרפואי:

כל המתעניין במכרז זה נדרש לפנות מר דרור פאר מנהל הרכש בדוא"ל drorp@gmc.gov.il, טל' 04-9107448 ולבקש להימנות על רשימת התפוצה במכרז זה.

שאלות הבהרה יש להעביר למר דרור פאר, בפורמט של WORD בלבד, לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל. באחריות המציע לוודא שפניותיו התקבלו.

נספח ב'

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה, עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז.

בתוך המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד:

- ב. תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
- ג. נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידיים (ככל שהמזיע הינו חברה).
- ד. אישור ניהול פנקס חשבונות.
- ה. אישור ניכוי מס במקור.
- ו. מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המזיע וכשהם מלאים במקומות הנדרשים.
- ז. תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
- ח. כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.

יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.
נא לא לכרוך ולא להדק את המסמכים.
נא לא לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת באגף ההנהלה בבניין אשפוז פנימי עד ליום 22.11.18 בשעה 12:00.

- נספח ג' -
תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז להחלפת לוח חשמל ראשי בחדר דוודים

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

1. אני משמש כ _____ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים ועריכת בירורים בקשר למכרז. אלו פרטי יצירת הקשר עמי: טל' _____ סלולרי: _____ דוא"ל: _____ בפקס: _____

2. אלו פרטי המציע:

שם המציע _____
ח.פ. _____
כתובת _____

3. הריני להצהיר כי כל המסמכים, האישורים, ההיתרים והרישיונות המצורפים להצעת המציע הינם העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג, הגבלה, הוראה או התנייה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

4. א. כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים.

5. **הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים:**

5.1. הריני להצהיר כי המציע רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 160 א-1 לפחות (מצ"ב העתק מתדפיס רשם הקבלנים).

5.2. הריני להצהיר כי המציע ביצע 3 פרויקטים דומים ב- 3 אתרים לפחות, במהלך השנים 2014-2017 כאשר היקפו הכספי של כל פרויקט 100,000 ₪ לפחות כולל מע"מ. אלו פרטי הפרויקטים: (אין חובה למלא פרטי 5 פרויקטים, יש למלא 3 וליתר ביטחון ניתן להוסיף 2 נוספים):

<u>שם האתר/המוסד</u>	<u>מהות הפרויקט</u>	<u>תקופת ביצוע הפרויקט</u>	<u>פרטי איש קשר אצל המזמין (שם, תפקיד וסלולרי)</u>

6. מצ"ב המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:

- 6.1 תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
- 6.2 תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
- 6.3 אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים - אישור ניכוי מס במקור + אישור ניהול פנקס חשבונות.
- 6.4 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום – נספח ט', חתום ומאומת ע"י עו"ד.
- 6.5 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – נספח י', חתום ומאומת ע"י עו"ד.
- 6.6 העתק תדפיס מרשם הקבלנים המעיד על סיווגו של המציע.
- 7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור עו"ד

נא לוודא כי מצורפים כל המסמכים המפורטים בס' 6

הנני מאשר כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____ 'אות/ה זיהיתי
באמצעות ת.ז. מס' _____ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל
וחתמ/ה עליה.

חתימה + חותמת

תאריך

- נספח ד' - מפרט טכני

08.1 תנאים כלליים

08.1.01 תאור העבודה

- חדר הדוודים ממוקם בצמוד למסגריית המרכז הרפואי לגליל ומול תחנה 4. במסגרת עבודה זו יוחלף לוח ראשי חדר דוודים . העבודה כוללת כל העבודות והחומרים הדרושים להשלמת המערכת. בין השאר כוללת העבודה:
- א. פרוק של לוח ראשי חדר דוודים הקיים, זיהוי הכבלים וסימונם.
 - ב. הוצאת הלוח המפורק משטח המרכז הרפואי לגליל. הלוח המפורק יעבור לבעלות הקבלן.
 - ג. ייצור, התקנה וחיבור לוח ראשי חדר דוודים חדש.
 - ד. פירוק ושליפת כבלים מיותרים מהלוח הישן ועד לנק' הקצה ברחבי חדר דוודים.
 - ה. תא מס' 4 הינו ריק מתוכן ויכלול פלטת מתכת להתקנות ע"י המזמין.
 - ו. החלפת כבל קיים 3X95+50 ממ"ר המזין, לכבל חדש 4X120 ממ"ר XLPE מלוח תחנה 4 ועד ללוח חדר דוודים חדש ופירוק הכבל הישן .
 - ז. החלפת מפסק 3X160A ישן למפסק חדש עם הגנות אלקטרוניות 3X250A בלוח תחנה 4 כולל החלפת גישורים לפ"צ.
 - ח. ביצוע הארקות למבנה חדר דוודים באמצעות אלקטרודות, פה"פ בשיטת TT וכל מה שקשור לקבלת ערכים תקינים .
 - ט. הארקה הגופים המתכתיים המחוברים גלונית למבנה כגון, מסגריה, סככת מתכת אוסמוזה הפוכה, קונסטרוקציית מיכל הזנת מים לדודים, צנרות למינהן וכו' וחיבורם לפה"פ .
 - י. בדיקת המתקן ע"י בודק סוג 3 .

08.1.02 מפרט כללי ותקנות

- א. העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה ולפרקים הבאים של המפרט הכללי:
 - (1) פרק 00 - מוקדמות, מהדורת 2009 ;
 - (2) פרק 08 - מפרט כללי לעבודות חשמל, מהדורת 2008 .
- ב. חוק החשמל.

08.1.03 בדיקות

רק לאחר סיום כל הבדיקות, המפורטות להלן, יחשב הלוח כגמור.

א. בדיקת תוכניות הביצוע, ואישורן יבוצע ע"י:

(1) חשמלאי האחזקה של המזמין ;

(2) המפקח ;

(3) המתכנן.

ב. בדיקה במפעל היצרן, לאחר השלמת הלוח, תבוצע ע"י הבודקים כמפורט בסעיף א' לעיל.

ג. בדיקות בבניין לאחר ההתקנה והחיבור יבוצעו ע"י כל הבודקים כמפורט בסעיף א' לעיל ובנוסף ע"י בודק סוג 3.

ד. סריקות תרמוגרפיות יבוצעו כמפורט בסעיף 08.07.00.03 של המפרט הכללי, עם ההפעלה ובתום שנת הבדק.

כדי להסיר ספק: בדיקות הקבלה במפעל היצרן אינן סופיות. הבדיקות הסופיות הן אלו הנערכות בבניין, לאחר החיבור. המזמין רשאי לדרוש בשלב זה שינויים והתאמות לדרישות המפרט גם אם לא דרש זאת בעת הבדיקות במפעל.

08.1.04 אחריות

אחריות הקבלן ללוח תהיה של שלוש שנים מקבלתו. אחריות זו כלולה במחיר.

08.1.05 תאום העבודה ועבודה בשעות לא מקובלות

העבודה מבוצעת המרכז הרפואי לגליל קיים ופעיל. אי לכך יש לתכנן העבודה כך שהפגיעה בפעילות ביה"ח תהיה מזערית גם אם הדבר מחייב עבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות. כל הפסקת חשמל מחייבת תאום מראש עם עובדי המרכז הרפואי לגליל. אפשר שעקב תאום זה תבוצע העבודה שלא ברצף אחד.

תחילת העבודה בפירוק הלוח הישן, תחול בשעה 21:00 ביום חול (עבודת לילה).

08.2 לוחות חשמל

08.2.01 תו תקן

הלוח ישא תו תקן כמפורט בסעיף 08.07.00.00 של המפרט הכללי, אך, באם ישנו עדכון לתקן, ידרש התקן העדכני מבין שניהם.

08.2.02 תיאור הלוח

הלוח יהיה בעל פנלים כיסוי לאביוזרי הלוח עם התקן ציר לפתיחה הניתנים לשליפה מהירה . כל הציוד יהיה מתוצרת "שניידר" ואו ABB - אלא אם לא קיים ציוד מסויים מתוצרת זו והדבר אושר ע"י המפקח והמתכנן והמזמין.

08.2.03 תוכניות AS MADE וספר מיתקן

עם הספקת הלוח יספק הקבלן ספר מיתקן שיכלול:

- (1) תוכניות מבנה וחיווט AS MADE + טבלת מומנטים להידוק ברגים – העתק אחד בלוחות ;
- (2) התוכניות הנ"ל על מדיה מגנטית בגירסת 2012 AUTOCAD לפחות ;
- (3) הוראות הפעלה ותפעול ;
- (4) הוראות לטיפול ואחזקה לכל האבזורים בלוח כולל הוראות לכיוון זמני שהייה והגנות של המאמ"טים ;
- (5) תרשימים חד קוויים של הלוחות שיכללו גם :
 - א) מיספור מהדקים וכל קצוות המוליכים ;
 - ב) חתך מוליכים ;
 - ג) גודל מפסקים וטבלת וויסות יתרות זרם ;
 - ד) סימון רכיבי הלוח והמערכות ;
 - ה) מספר המגעים של הרכיבים ;
 - ו) כיוול ההגנות של המפסקים הראשיים ;
- (6) תרשימים של מערכות הבקרה והפיקוד ;
- (7) תוכניות מהדקים של הלוחות ;
- (8) תוכניות מבנה הלוחות עם מיקום רכיבי הציוד ;
- (9) רשימת פריטים המותקנים בלוח, לרבות מק"ט היצרן ;
- (10) קטלוגים של כל פריטי הציוד במיתקן ;
- (11) תחומי עבודה (תחומי מתח, כולל לזמן קצר) עבור כל רכיבי ויחידות הלוח ;
- (12) הוראות לאיתור תקלות ותיקונן, ולאחזקה שוטפת ;
- (13) הסברים מפורטים לפעולות כל המערכות ;
- (14) טבלת מומנטים להידוק ברגים בלוח ;
- (15) דו"חות של האחראי על הבדיקות במפעל היצרן לפי נוהלי ISO 9000.

08.2.04 תרשים זרימה

על חזית הלוח יסומן תרשים זרימה. התרשימים עם סימון אמיתי של אבזרים (מאמ"ת, בורר וכ"ו).

08.2.05 זרם קצר

- א. מא"זים יעמדו בזרם קצר מינימלי של 10kA לפי ת"י 60898.
- ב. ציוד אחר יעמוד בזרם קצר מינימלי של 35kA, זרמי הקצר יהיו ע"פ התכנון ולפי חישוב זרמי קצר של המעגל החשמלי

08.2.06 מבנה

- א. הלוח יבוצע עם ריצפה.
- ב. הלוח יבוצע עם הפרדה פיזית בין תא לתא.
- ג. נעילה של דלתות הלוח תהיה עם ידית אחת ונעילה עם בריחים ל- 3 כיוונים.
- ד. הלוח יכלול דלת חיצונית וכן דלת פנימית, עליה מותקנים פנלי כיסוי האבזרים לחשיפה מהירה של פנים הלוח לסריקה תרמוגרפית.
- ה. הלוח יכלול אפשרות לחיבור התקן גישורים מיוחד למפסקים להוספה מהירה של מפסק תחת מתח.
- ו. הלוח יהיה ברמת אטימות IP55.

08.2.07 התקנת ציוד

- א. התקנת הציוד תעשה על פלטות פח מגולוון בעובי 2 מ"מ לפחות ואו תקני לאותו הלוח.
- ב. ההתקנה תעשה כך שניתן יהיה לפרק כל אבזר ללא צורך בגישה לאום.
- ג. שנאי הזרם יותקנו על פסי הצבירה כך שתתאפשר גישה נוחה.
- ד. מכשירי המדידה ואבזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.

08.3 מדידת כמויות ומחירים

08.3.01 כללי

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים 08, 00 של המפרט הכללי, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים או המשורטטים או הרשומים בתוכניות ובמפרטים הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. כל המחירים כוללים הספקה, התקנה וחיבור - אלא אם מצוין אחרת.

08.3.02 המחירים יכללו

- א. בדיקת המיתקן - ע"י בודק סוג 3, לרבות התשלומים בגין הבדיקות. הבדיקה ליחידות לכל מערכת החשמל שבוצעה ע"י הקבלן.
- ב. סריקות תרמוגרפיות של הלוח- עם ההפעלה ובתום שנת הבדק הראשונה.
- ג. חיבור הכבלים הקיימים ללוח החדש וסימונם.
- ד. החלפת כבל זינה מתחנה 4 ועד ללוח חדר דוודים חדש, העברתו בתעלות קיימות, השלמת חוסרים בתעלות וחיבורו על כל מרכיביו בצורה תקנית.
- ה. הארכת המבנה ע"פ חוק החשמל וחיבור כל מרכיביו והאלמנטים המתכתיים לקבלת תוצאות העומדות ע"פ דרישות חוק החשמל.
- ו. פירוק ושליפת כבלים מיותרים מהלוח הישן ועד לנק' הקצה ברחבי חדר דוודים.
- ז. פירוק כבל זינה ישן מתחנה 4 ועד ללוח חדר דוודים ומסירתו לבעלות המזמין.
- ח. אחריות לשלוש שנים.

08.3.03 מדידה לפי המפרט הכללי

- מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק :
- 08.00 - אופני המדידה ותכולת המחירים.


מפרט טכני - חשמל

08-1	- מפרט טכני מיוחד לעבודות החשמל	
08.00	כללי	
08.00.00	העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 08 אשר בהוצאת הועדה בין משרדית הממשלתית בהוצאתו האחרונה, בהתאם להוראות חוק חשמל תש"ד 1954, התקנות שפורסמו על פיו והתקנים הרלוונטיים.	
08.00.01	תחום הפרק:	
08.00.01.00	פרק זה מתייחס לטיב החומרים והמלאכה של מתקני חשמל כמשמעותם בחוק החשמל ותקנותיו.	
08.00.02	פרקים אחרים שרלוונטיים לעבודה:	
08.00.02.00	פרק 19 – מסגרות חרש.	
08.00.03	חוקים, תקנות ודרישות	
08.00.03.00	בנוסף לאמור במסמכי החוזה יעמוד מתקן החשמל בכל דרישות:	
	• חוק החשמל תשי"ד – 1954 ובתקנות שתוקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות הנוגעות למתקן החשמל.	
	• תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3) התשס"ח – 2008.	
08.00.04	ביקור באתר	
08.00.04.00	המזמין מאפשר בקור באתר ו/או סיור קבלנים בתרם יגיש קבלן את הצעתו, לפיכך על קבלן לבדוק את התנאים ואת הדרישות המיוחדות לביצוע העבודה הכלולה בהצעת המחיר.	
08.00.04.01	הצעת הקבלן תתבסס במלואה על דרישות המפרט הטכני ועל תנאי השטח, תנאי גישה למקום וכל נדרש להשלמת העבודות והספקת הציוד באתר.	
08.00.05	שעות העבודה	
08.00.05.00	יש לבצע את כל העבודות בשעות המקובלות באתר, ללא הפרעה לפעילות השוטפת של בית החולים. עבודה מעבר לשעות המקובלות תתאפשר רק לאחר אישור מפורש מהמזמין.	
08.00.05.01	העבודות הקשורות להפסקה זמנית של המערכות הפועלות באתר יש לבצע בתיאום מראש עם ממונה במקום.	
08.00.05.02	לעבודות דורשות אישורים מיוחדים לרבות עבודות חמות, עבודה בגובה וכו', חייב לקבל הקבלן אישור מראש ובכתב ממונה בטיחות במפעל.	
08.00.05.03	המזמין שומר לעצמו זכות להפסיק את העבודות בזמן שעות העבודה המקובלות וגם תוך כדי העבודה ללא התראה מראש במידה ועבודות הקבלן עשויות להפריע לעבודות אחרים באתר ו/או פעילות שוטפת באתר.	
08.00.06	שילוט וסימון	
08.00.06.00	כל האבזרים יסומנו וישולטו כנדרש בסעיפים המתאימים לגבי כל פריט. אמצעי השילוט יהיו שלטי פלסטיק בעלי 3 שכבות (סנדוויץ') בגוונים מתאימים למקובל במתקן.	
08.00.07	לוח זמני הביצוע	
08.00.07.00	על הקבלן להודיע מראש בכל מקרה על המועד המשוער להתקנת הציוד באתר.	
08.00.08	רישיונות:	
08.00.08.00	הקבלן ידאג לכל הרישיונות הנדרשים לביצוע העבודה.	
08.00.08.01	הוא יבצע את העבודה בהתאם לכל החוקים החלים על ביצוע העבודה.	
08.00.09	אחריות על המבנים ומתקנים הקיימים	
08.00.09.00	הקבלן יהיה אחראי על שלמות המבנים הקיימים באתר העבודה ובקרבתו וכן לציוד וקווי החשמל, ותקשורת.	
08.00.09.01	הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לני"ל כתוצאה מביצוע עבודתו או כתוצאה מפגיעה בני"ל במהלך העבודה בדרך כל שהיא.	
08.00.09.02	על הקבלן חלה אחריות לוודא לפני תחילת העבודה שיש בידו את כל הנתונים לגבי המתקנים הקיימים באתר והעשויים להיפגע כאמור.	
08.00.10	היקף העבודה	
08.00.10.00	עבודה המתוארת במכרז/חוזה זה ובתוכניות כוללת את כל העבודה, החומרים, הכלים, הציוד, ההובלה, השמירה, האחסנה, ההתקנה, אחזקה, גידור וכולל כל חומרי ואביזרי העזר הדרושים לשם השלמת העבודה לפי התוכניות והמפרטים.	
08.00.11	כתב כמיות	
08.00.11.00	על הקבלן יש להכין כתב הכמיות מפורט בהתאם למפרט הנ"ל ולמסרו לאישור המתכנן/יועץ חשמל.	
08.00.12	הגדרות:	
	• "אלקטרודת הארקת יסוד" – חלקי פלדה הטמונים ביסוד של המבנה, המחברים ביניהם.	
	• "טבעת גישור" – טבעת מתכתית המגשרת בין חלקי אלקטרודת הארקת יסוד והיא חלק ממנה	
	• "פס השוואת פוטנציאלים" – פס שאלין מתחברים מוליכי הארקה ומוליכי חיבור, פס זה יכול לשמש גם כפס הארקה.	
	• "מוליך הארקה" – מוליך המחבר את גופי המתכת החייבים בהארקה או את נקודת השיטה המיועדת להארקה לאלקטרודת הארקת יסוד, במישרין או באמצעות פס השוות הפוטנציאלים.	
	• "מוליך חיבור" – מוליך המחבר את השירותים המתכתיים הלא חשמליים של המבנה אל פס השוואת הפוטנציאלים או אל פס הארקה.	
08.00.13	תיאור העבודה	
08.00.13.00	התקנה של טבעת הגישור העילית בחדר דודים על פי המפרט.	
08.00.13.01	חיבור של טבעת הגישור אל הארקת היסוד של מסגריה.	
08.00.13.02	התקנה של פס השוואת הפוטנציאלים (פה"פ) בחדר דודים.	

08.00.13.03	חיבור של שירות מתכתי בחדר הדודים וסביבו אל פה"פ הנ"ל.
08.00.13.04	שילוט וסימון מושלם של פה"פ ומוליכי החיבור.
08.01	הארקות והגנות אחרות
08.01.00	כללי
08.01.00.00	תת-פרק זה מתייחס להארקות במתקני מתח נמוך בלבד, והן נוספות על תקנות חוק החשמל, לרבות הארקות יסוד ואיפוס, וכן דרישות מפרט חברת החשמל בעניין חיבורים לבתים חדשים.
08.01.01	אלקטרודת הארקות יסוד
08.01.01.00	הארקת היסוד של מבנה המסגרייה הצמוד לחדר הדודים תשמש כמקור הארקה למערכת בחדר הדודים.
08.01.02	טבעת היקפית (גישור)
08.01.02.00	טבעת היקפית (גישור) תותקן בין חלקי פלדת הזיון של עמודי המבנה, ותהיה:
08.01.02.00.00	במישור האופקי מתחת לחלונית שבהיקף המבנה;
08.01.02.00.01	מפס פלדה מגולוון במידות של 3.5 מ"מ לפחות העובי ו-100 מ"מ לפחות החתך;
08.01.02.00.02	סגורה;
08.01.02.00.03	מוחזקת באופן יציב על ידי מחזיקים.
08.01.02.00.04	מותקנת על מבודדים במרחק של 4 מ"מ מקיר המבנה.
08.01.02.00.05	מותקנת כשהצלע הארוכה של חתך הערב שלה אנכית.
08.01.02.00.06	החיבורים בין חלקי טבעת הגישור יהיו בריתוך או בהדקים מיוחדים או בסימור או בברגים.
08.01.02.01	טבעת היקפית תחובר לשני קוצי הארקות היסוד של מבנה המסגרייה בשני מקומות (מסומנים על תכנית השטח) באמצעות שני פסי פלדה מגולוונים במידות של הטבעת עצמה.
08.01.02.02	טבעת היקפית תחובר אל ברזלי הזיון של כל אחד מעמודי מבנה הדודים, באמצעות ריתוך.
08.01.02.03	לריתוכי הפלדה, יש להקפיד על שימוש באלקטרודות מתאימות.
08.01.02.04	הריתוכים יבוצעו כנדרש בפרק 19 – מסגרות חרש.
08.01.03	מוליך הארקה
08.01.03.00	רציפות מוליך הארקה.
08.01.03.00.00	מוליך הארקה בקטע שבין טבעת הגישור לבין פס השוות הפוטנציאליים יהיה מפלדה ובמידות מזעריות:
08.01.03.00.00.01	פס פלדה בעובי 3.5 מ"מ לפחות וחתכו 100 מ"מ לפחות.
08.01.03.00.01	מוליך הארקה יהיה רציף לכל אורכו וייעשה כולו מאותו החומר.
08.01.03.00.02	החיבורים בין קטעים של מוליך הארקה ייעשו עם ברגים מתאימים, מצוידים בטבעות קפיציות או בחיבורי לחיצה.
08.01.03.00.03	שטחי המגע יוכנו כך, שיובטח מגע חשמלי מושלם.
08.01.03.00.04	מקומות החיבור ייצבעו בצבע מגן נגד חדירת רטיבות ונגד קורוזיה.
08.01.03.00.05	החיבורים בין הקטעים של מוליך הארקה מוצק יאפשרו התפשטות תרמית, בלי היווצרות מאמצים מכניים.
08.01.03.01	התחברות למוליך הארקה.
08.01.03.01.00	חיבור אל מוליך הארקה ייעשה בעזרת התקן מוברג מתאים, וחלות עליו אותן הדרישות שבסעיף 08.01.03.00 לעיל.
08.01.03.01.01	כאשר מחברים מוליך הארקה עם אבזר, מכונה, מבנה, אלקטרודה וכדומה, העשויים מחומר שונה מחומר המוליך, יידרש מהדק מיוחד המתאים לחיבור שני סוגי חומרים והמונע היווצרות תא גלווני.
08.01.03.02	סימון ושילוט.
08.01.03.02.00	מוליכי הארקה יסומנו באופן ברור.
08.01.03.02.01	במקום החיבור הפריק יתקן שלט: "הארקה לא לפרק"
08.01.03.03	הגנה בפני שיתוך.
08.01.03.03.00	מקומות החיבור של מוליכי הארקה בהתקן ניתוק ייצבעו בצבע אנטיקורוזיבי לצורך שמירה בפני שיתוך (קורוזיה).
08.01.03.03.01	בתום הצביעה ייעטף מקום החיבור בסרט פלסטי בגוון צהוב ירוק.
08.01.04	פס השוואת פוטנציאליים (פה"פ)
08.01.04.00	פס השוואת הפוטנציאליים יהיה:
08.01.04.00.00	מנחושת שמידותיה 4 מ"מ עובי לפחות ו-40 מ"מ רוחב לפחות.
08.01.04.00.01	בפס השוואת הפוטנציאליים יותקנו ברגי חיבור למוליכי הארקה ולמוליכי חיבור כמספר המוליכים המחוברים אליו בתוספת שני ברגים לפחות, אבל לא פחות משבעה ברגי חיבור לפס.
08.01.04.00.02	מוליכי הארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאליים בבורג נפרד ובמרחק מה זה מזה.
08.01.04.00.03	פס השוואת הפוטנציאליים יותקן בתוך מבנה על קיר, במרחק של 4 ס"מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן; הוא יהיה יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל הלוח החשמל הראשי של חדר דודים.
08.01.04.01	אל פה"פ יחוברו:
08.01.04.01.00	טבעת היקפית (גישור).
08.01.04.01.01	צנרת קיטור ראשית (סעפת).
08.01.04.01.02	צנרת מים ראשית.
08.01.04.01.03	מכלי דלק.
08.01.04.01.04	תעלות כבלים (ינותקו מפס הארקות בלוח באשר מחוברים כעת).
08.01.04.01.05	שירות מתכתי אחר במבנה וסביבו.

08.01.05	מוליך חיבור
08.01.05.00	מוליך חיבור יהיה בחתך של 10 מ"מ לפחות ויכול שיהיה ללא בידוד ; היה מוליך החיבור בעל בידוד, יהיה זה בצבע צהוב/ירוק כנדרש לגבי מוליך הארקה.
08.02	<u>בדיקות</u>
	בדיקה תתבצע ע"י חשמלאי בודק מטעם המזמין לפני חיבור המתקן למתח (שם הבודק יוגדר על ידי המזמין עם הגשה לקבלן של בקשה להצעת מחיר).

תוכנית הארקות

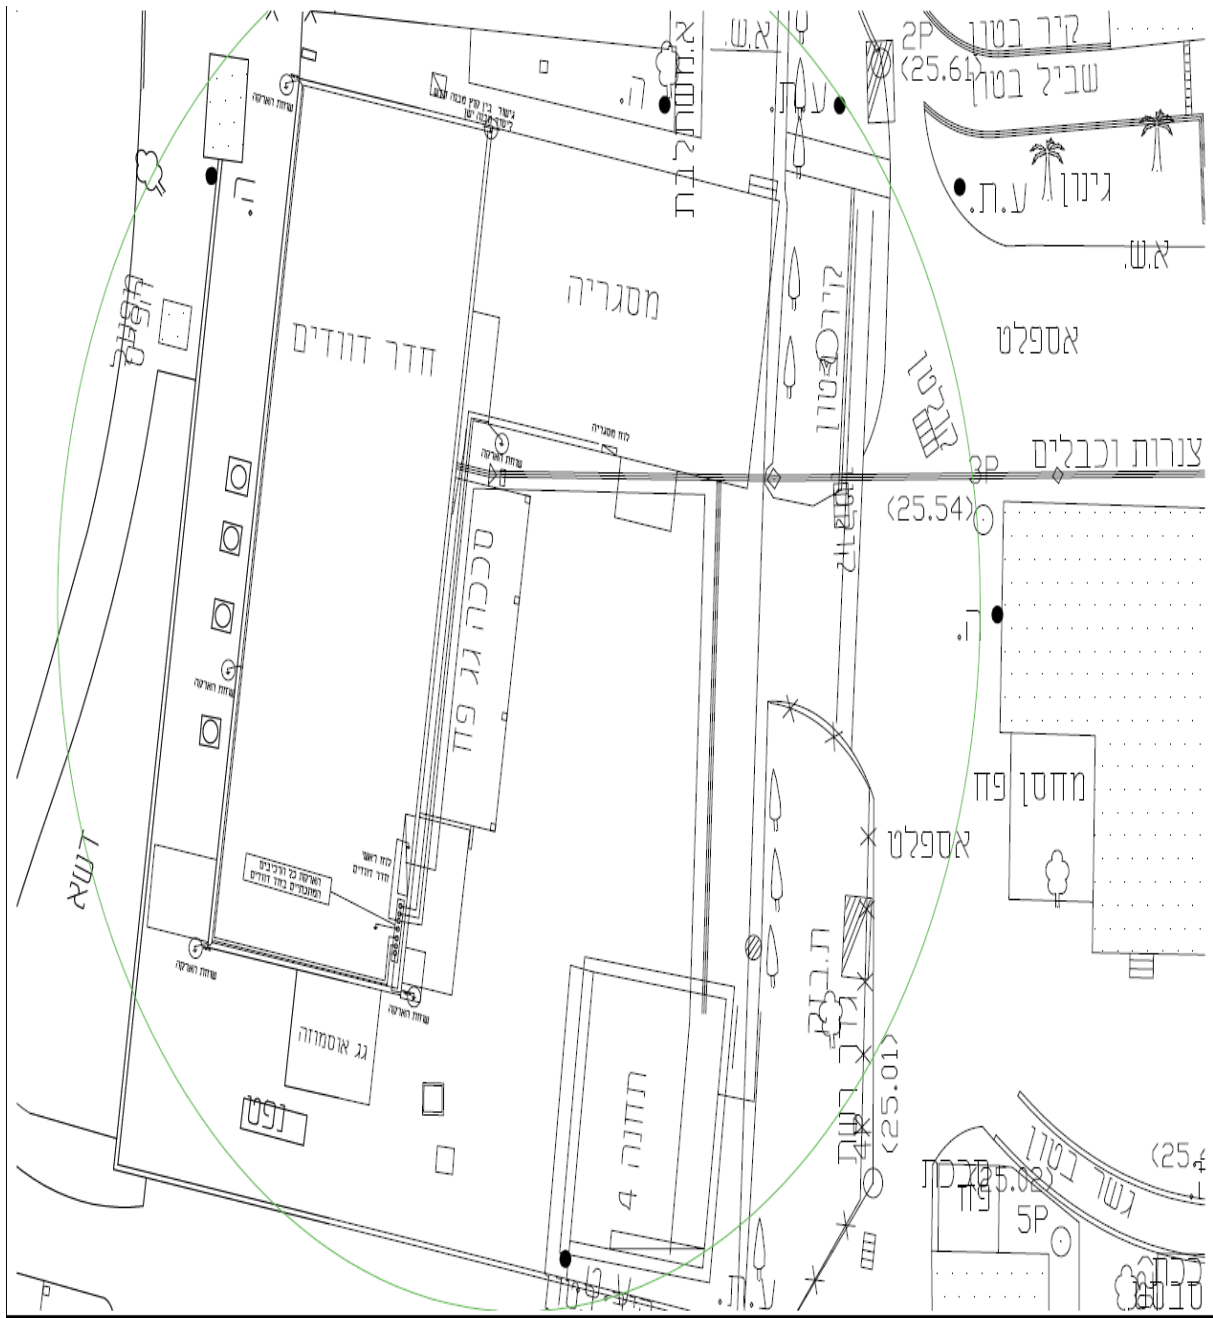

- נספח ה' -

הצעת מחיר - כתב כמויות

דף מס': 001

החלפת לוח ראשי חדר דוודים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 01 החלפת לוח ראשי חדר דוודים	
				תת פרק 01.1 החלפת לוח ראשי חדר דוודים	
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X40A כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.010
		1.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X160A כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.020
		1.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X63A כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.030
		2.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X63A עם הגנות אלקטרוניות כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.040
		6.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X80A עם הגנות אלקטרוניות כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.050
		1.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X80A כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.060
		1.00	יח'		
				מפסק זרם חצי אוטומטי 3X100A עם הגנות אלקטרוניות כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.070
		1.00	יח'		
				מפסק זרם עם הגנות 3X200A כולל סליל הפסקה 25KA	01.1.080
		1.00	יח'		
		31.00	יח'	מא"ז עד 10KA 3X32A	01.1.090
		1.00	יח'	מא"ז 10KA 3X40A	01.1.100
		1.00	יח'	מא"ז 10KA 3X50A	01.1.110
		28.00	יח'	מא"ז עד 10KA 1X32A	01.1.120
		2.00	יח'	פח"ת זרם 30 A25X2 מ"א	01.1.130
		1.00	יח'	שעון שבת דיגיטלי אסטרונומי VDC24	01.1.140
		1.00	יח'	ספק כח VAC/24VDC230	01.1.150
		2.00	יח'	ממסר צעד חד קוטבי	01.1.160
		3.00	יח'	משנה זרם 300/5 CL.0.5	01.1.170
		1.00	יח'	רב מודד SATEC PM135EH	01.1.180
		1.00	יח'	הגנת יתרת זרם מנוע 2.4A	01.1.190

החלפת לוח ראשי חדר דוודים

דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
01.1.200	הגנת יתרת זרם מנוע 10A	יח'	1.00		
01.1.210	מנורת סימון לד על פנל	יח'	3.00		
01.1.220	לחצן חירום פטריה כולל מגן להתקנה על דלת וכולל מגע N.O.	יח'	1.00		
01.1.230	בקר להתראות ממרכזית גילוי אש 556B-12 ISO	יח'	1.00		
01.1.240	מבנה לוח חשמל עשוי מפח במידות 2100*2400*500 מ"מ כולל פסי צבירה וחומרי עזר דרגת אטימות IP30 (3 תאים)	יח'	1.00		
01.1.250	פירוק לוח ישן כולל ניתוק הכבלים והכנתם לחיבור מחדש וכולל מסירת הלוח הישן למזמין כולל חיבור לחדש	יח'	1.00		
01.1.260	פירוק ושליפת כבלים שלא בשימוש מהלוח ועד נק' קצה (עד 150 מטר)	קומפ'	1.00		
01.1.270	הובלה, התקנה וחיבור של הלוח	יח'	1.00		
01.1.280	פלאנצ' F3 + גומי לכבלים	יח'	3.00		
01.1.290	בדיקת הלוח לאחר שיותקן ויחובר ע"י בודק מוסמך כולל מתן עזרה לבודק ותשלום עבור הבדיקה ומסירת דו"ח למזמין. הערות : 1. ביצוע העבודה מותנה בביצוע הפסקות חשמל שיעשו ויתואמו ע"י המזמין. 2. נלקח בחשבון ביצוע עבודה בשעות עבודה מיוחדות. 3. במידה ויתגלו ליקויים בבדיקה של הבודק שאינם קשורים בלוח, תוגש הצעת מחיר למזמין לביצוע ולאחר אישור ההצעה, יבצעו.	יח'	1.00		
01.1.300	תוספת לסעיף מבנה לוח חשמל עבור דרגת אטימות IP55	יח'	1.00		
01.1.310	תוספת עבור תא נוסף עשוי פח במידות 2000*800 מ"מ ריק מתוכן וכולל פלטה ריקה להתקנת ציוד ע"י המזמין	יח'	1.00		
01.1.320	תוספת עבור תא נוסף עשוי פח במידות 2000*600 מ"מ ריק מתוכן וכולל פלטה ריקה להתקנת ציוד ע"י המזמין	יח'	1.00		
סה"כ 01.1 החלפת לוח ראשי חדר דוודים					

דף מס': 003

החלפת לוח ראשי חדר דוודים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 החלפת לוח ראשי חדר דוודים תת פרק 01.1 החלפת לוח ראשי חדר דוודים סה"כ 01 החלפת לוח ראשי חדר דוודים

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור					
תת פרק 01.1 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור					
01.1.010	אספקה והתקנה של מוליך נחושת מבודד 16	מטר	100.00		
01.1.020	אספקה והתקנה של מוליך נחושת גלוי 16	מטר	200.00		
01.1.030	אספקה והתקנה של פס השוואה 4x40x400 מ"מ-18 ברגים (כולל ברגים ואומים)	יח'	1.00		
01.1.040	פס מגולון בגודל 4x40 להארקה יסוד כולל ריתוכים	מטר	100.00		
01.1.050	אספקה והתקנה של מבודד אוקולון M8	יח'	60.00		
01.1.060	מהדק קנדי 16 מ"מ"ר	יח'	100.00		
01.1.070	פירוק כבלים קיימים ומסירתם למזמין	קומפ'	1.00		
01.1.080	העברת המתקן בדיקה של בודק פרטי	קומפ'	1.00		
01.1.090	אספקה והתקנה של אלקטרודה אורך 4 מ'	יח'	6.00		
01.1.100	אספקה והתקנה של שחת ארקה	יח'	6.00		
01.1.110	חיבור ארקה למבנה קיים בגיד נחושת גלוי 35	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.1 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור					
סה"כ 01 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור					

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור תת פרק 01.1 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור סה"כ 01 התאמת מערך הארקות בחדר דודי קיטור

סך הכל	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

חתימה + חותמת

תאריך

שם נציג המציע

- נספח ו' - הסכם התקשרות

ובין המרכז הרפואי לגליל
ת.ד. 21 נהריה 2210001 (להלן: "המרכז הרפואי")
מצד אחד;

לבין:

_____ ח.פ./ע.מ:
_____ כתובת:
_____ טל':
_____ פקס:
_____ דוא"ל:
מצד שני; (להלן: "הספק")

והואיל והספק זכה במכרז שפורסם ע"י המרכז הרפואי, מכרז מס' _____ להחלפת לוח חשמל בחדר דוודים.
והואיל והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה עפ"י תנאיו;

אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

- 1.1. הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ"י דין.
- 1.2. הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
- 1.3. מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
- 1.4. נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים

לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי-ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.

1.5. אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

1.6. הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הבטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים, הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

1.7. התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

1.8. הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

2. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה הינה עד לאספקת לוח החשמל וכן תקופת אחריות בת 3 שנים.

3. תמורה

3.1. בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז ישלם המזמין לספק בכפוף ועל פי הסכומים אשר נקבעו בהצעת המחיר.

3.2. למחירים יתווסף מע"מ בשיעורו ביום התשלום.

3.3. המזמין לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש בהסכם זה או על פי האמור בכל דין, למעט עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979.

3.4. מוצהר ומוסכם כי התמורה המגיעה לספק כאמור לעיל, הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לספק, לרבות כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין. הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית המגיעה לו מהמזמין.

3.5. תנאי תשלום: שוטף + 30 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.

3.6. חשבונית ניתן למסור במועד האספקה או חשבונית מרוכזת בתום כל חודש.

ערבות .4

- 4.1. להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בסכום השווה ערך ל-5% מהצעתו במכרז.
- 4.2. משך תוקפה של הערבות יהיה 60 יום אחרי תום תקופת ההסכם.
- 4.3. לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה.
- 4.4. אין בגובה הערבות שלמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
- 4.5. במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאשר 30 יום בטרם גמר ההסכם, ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל.

ציוד חומרים ופסולת .5

- 5.1. הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.
- 5.2. על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת.
- 5.3. הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר. כל ומ וכלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.
- 5.4. כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקבלן על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

אחריות .6

- 6.1. הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל סיבה שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות בגין נזקים כלכליים, טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.
- 6.2. הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.
- 6.3. הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת,

אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו, לרבות למרכז הרפואי, למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג' אחר, והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ"ל.

6.4. הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

7. ביטוח

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ולהציגם למשרד הבריאות כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

7.1. ביטוח חבות מעבידים

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידים;
- ד. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

7.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability;
- ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
- ה. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו-יבוטל;

ו. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי ;

ז. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

7.3. ביטוח אחריות מקצועית

א. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית ;

ב. הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים עבור המרכז הרפואי לגליל כולל בדיקות, ביצוע הארקות, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות :

- מרמה ואי יושר של עובדים ;
- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח ;
- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל ;
- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

7.4. ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY

א. ביטוח חבות הספק וחבות היצרן (ביחס ללוח החשמל) בביטוח חבות המוצר בגין אספקת, התקנת מערכות, ציוד, חלקים, אביזרים וחומרים במסגרת העבודות להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים עבור המרכז הרפואי לגליל, כולל כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.

הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור, והתקנה ללוח החשמל על כל מרכיביו וציודו ההיקפי.

ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980 ;

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש ;

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות :-

1. סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY ;
2. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל על ידי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.

7.5. ביטוחי רכוש

הספק יבטח את כל הרכוש והציוד לרבות כלי העבודה, המובאים על ידו ומטעמו למרכז הרפואי לגליל לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד לרבות בגין סיכוני גניבה, פריצה ושוד.

*כחלופה לעריכת ביטוח לרכוש הספק ניתן לקבל מכתב פטור מאחריות מטעם הספק לפיו הוא הוא פוטר את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

7.6. ביטוחים נוספים

הספק ידאג ויוודא לגבי כי בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו כולל חשמלאים, בודקים מתכנים, ומפקחים חיצוניים, יציגו ביטוחים מתאימים לפעילותם כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים) בגבולות אחריות סבירים, וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש ציוד מכני הנדסי גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

7.7. כללי

בפוליסות הביטוח חבות מעבידים, צד שלישי, רכוש, אחריות מקצועית וחבות המוצר הנ"ל יכללו התנאים הבאים :-

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל**, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי לגליל;

ג. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטיף בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

ח. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למרכז הרפואי לגליל עד למועד חתימת ההסכם.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל בתוקף.

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתימות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על חידושן למרכז הרפואי לגליל לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את השיפוטו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

8. עובדים

8.1. הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם הדרוש לשם כך.

8.2. הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר העבודה במשך כל שעות הפעילות.

8.3. הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הבטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלקת הביטחון.

8.4. לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.

8.5. הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

8.6. הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן משנה. העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה.

9. אי תחולת יחסי עובד מעביד

- 9.1. מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
- 9.2. למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.
- 9.3. המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי החזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

10. הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ ביטול ההסכם

- 10.1. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים: 1,4,5,6,7,8,9,10 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.
- 10.2. הפרת הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל"א - 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קיים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.
- 10.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.
- 10.4. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 10.5. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות.

11. כללי

- 11.1. כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.
- 11.2. כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מההוראות ההסכם, לא ייחשבו כויתור

של אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

11.3. שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על ידי שני הצדדים.

11.4. לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניין, ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

11.5. מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

המרכז הרפואי לגליל

נספח ז'

תצהיר עריכת ביטוחים

יש להגיש התצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד כבר בשלב הגשת ההצעה

אני הח"מ _____ תעודת זהות _____ מצהיר בזה כדלקמן:

הנני נותן הצהרה זו בשם _____ שהוא המציע (להלן – "המציע") במסגרת מכרז המרכז הרפואי לגליל מס' 23/2018 להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים.

אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת הצהרה זו בשם המציע.

- א. ידוע לי כי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת המכרז, אדרש לעמוד לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות בעמוד הבא לנספח זה.
- ב. בחנתי בטרם הגשת ההצעה על ידי מול חברת הביטוח המבטחת אותי את יכולתי לעמוד בתנאי הביטוח כלשונן.
- ג. ידועות לי העלויות הנדרשות לצורך התאמת הפוליסות הקיימות של המציע לדרישות הביטוח המופיעות במכרז זה.
- ד. הצעת המחיר המוגשת על ידי מגלמת את העלויות הנדרשות לצורך התאמת הפוליסות הקיימות של המציע לדרישות הביטוח המופיעות במכרז זה.
- ה. ידוע לי כי ככל שלא אמציא את אישור הביטוח כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח כנדרש, המרכז הרפואי יהיה רשאי לפסול את זכייתי במכרז.

חתימת המציע:

זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
חתימה וחתימת המציע	שם החותם	תאריך
ריק	ריק	

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי אשר ברח' _____ בישוב / בעיר _____ מר / גב'

שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____
חתימה וחתימת המציע	תאריך

- נספח ח' - אישור על עריכת ביטוחים

אין צורך לצרף למכרז אישור לה כשהוא חתום ע"י חברת
ביטוח
רק הלוכה במכרז יידרש להאישור כשהוא חתום ע"י
חברת ביטוח

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות המרכז הרפואי לגליל

בכתובת: ת.ד. 21 נהריה 221001

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוח

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "הספק")

לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר לביצוע עבודות החלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים במרכז הרפואי לגליל, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים מס' פוליסה:

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;
4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס' פוליסה:

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability;

4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- מבוטל ;
5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי ;
6. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ;
7. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית מס' פוליסה:

1. הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים עבור המרכז הרפואי לגליל כולל בדיקות, ביצוע הארקות, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - מרמה ואי יושר של עובדים ;
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח ;
 - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.
4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY, מס' פוליסה

1. חבות הספק וחבות היצרן (ביחס ללוח החשמל) בביטוח חבות המוצר בגין אספקת, התקנת מערכות, ציוד, חלקים, אביזרים וחומרים במסגרת העבודות להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים עבור המרכז הרפואי לגליל, כולל כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל.
- הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור, והתקנה ללוח החשמל על כל מרכיביו וציודו ההיקפי.
2. הכיסוי בפוליסה הינו על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980 ;
3. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש ;
4. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות :-:
 - 1) סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY ;
 - 2) הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

5. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל על ידי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוחי רכוש, מס' פוליסה

ביטוח הרכוש והציוד לרבות כלי העבודה, המובאים על ידו ומטעמו למרכז הרפואי לגליל לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד לרבות בגין סיכוני גניבה, פריצה ושוד.

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.**
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי לגליל.
3. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי לגליל ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
6. כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט _____ (יש לציין את השנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
8. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

- סוף -

לזוכה בלבה ייפה אישור ביטוח נקי עם מקום לחתימת

חברת הביטוח

- נספח ט -

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 23/2018 להחלפת לוח חשמל ראשי בחדר דוודים אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

1. הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר 23/2018 להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים עבור המרכז הרפואי לגליל.

רק במידה והאמור בס' 1 אינו נכון יש לסמן X במשבצת המתאימה:

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת	שם	תאריך
--------------	----	-------

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה וחותמת	מספר רישיון	תאריך
--------------	-------------	-------

- נספח י -

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז להחלפת לוח חשמל ראשי בחדר דוודים ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

2. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

3. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש

לסמן X במשבצת המתאימה):

4. המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

5. המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

6. המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

7. המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי אשר

ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

- נספח יא' - תנאי ניהול המכרז

1. שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינויים
- 1.1 שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד, בפורמט של "WORD" אך ורק לאיש הקשר וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי, בקשר עם המכרז. המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה והן בעלות משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
- 1.2 אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את תנאי המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את המרכז הרפואי. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשר של המרכז הרפואי, יחייבו את המרכז הרפואי.

2. המען והמועד להגשת הצעות:

על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במתחם ההנהלה בימים עד למועד האחרון המצוין בנספח א' – תמצית תנאי המכרז. הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה.

3. אופן הגשת הצעה:

- 3.1 ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד אשר תימסר למציע ע"י הגזברות, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד. בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים, לפיכך המציעים מתבקשים להקפיד על רישום שם המכרז על גבי המעטפה.
- 3.2 ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת הצעה.

4. איסור הסתייגות והוספות

המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנות את שקילת הצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או שינויים. הסמכה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מציר, תהווה, לכל עניין ודבר, הסמכה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המכרז.

5. **תוקף ההצעה** – הצעת המציע תהיה בתוקף, ותחייב את המציע, לתקופה של 3 חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.

6. **בדיקת ההצעות והמציעים** – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים, הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי, ורשאי על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.

7. **פסילת הצעות בלתי סבירות** – המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה, אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם סבר כי המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.

8. **פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם**
המרכז הרפואי שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף מוצר מוצע, בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות עם המציע, או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע, לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.

9. **הודעת זכייה ותקפותה**
9.1 המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה, יקבל על כך הודעה בכתב מהמרכז הרפואי.
9.2 עם קבלת הודעת זכייה, ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי, בתוך 14 ימים או בתוך המועד הנקוב בהודעה, המאוחר מביניהם, אישור ביטוח נספח ח' חתום על ידי חברת ביטוח. במקרה בו בשלב הגשת ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה לנספח ח', רשאי המרכז הרפואי להתעלם מכל שינוי כאמור.

10. **ביטול זכייה או הודעת זכייה**
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר
10.1 הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך המרכז, בעקבות הודעת הזכייה.
10.2 המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתו, אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.
10.3 קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.

10.4 בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.
מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו נזק ו/או הפסד.
במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

11. עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה

- 11.1 עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם להוראות כל דין, ולא יאוחר מ- 30 ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של המרכז הרפואי.
- 11.2 במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד מסחרי', עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי. סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
- 11.3 במקרה ותתקבל פניה לפי חוק חופש המידע לעיין בהצעת המחיר של המציע הזוכה, המרכז הרפואי ימסור את המידע המבוקש לפונה מבלי הצורך לפנות לזוכה לקבלת אישורו לכך.
- 11.4 בהגשת הצעתו נותן המציע הסכמתו המפורשות והבלתי מסויגת לכך שהמידע אודות הצעת המחיר יימסר לידי פונים לפי חוק חופש המידע מבלי הצורך לקבלת אישורו ומבלי הצורך ליידעו אודות קבלת פניה כאמור.

12. ביטול המרכז

- בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה הודעת זכיה, כאשר:
- 12.1 רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
- 12.2 התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.
- 12.3 התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא במסמכי המרכז.
- 12.4 חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את ביטול המרכז.
- 12.5 יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעל באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המרכז.

12.6 המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז חשכ"ל לפי תקנה 3(28) או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

12.7 כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי יעילות מחייבים.

בנסיבות המפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המרכז.

13. שונות

13.1 כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים"), הינם רכושו של המרכז הרפואי ונמסרו למציעים לצורך הגשת הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות כל שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט להעביר, למסור, לשתף, לתת, להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.

13.2 **לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.**

המרכז הרפואי לגליל

נספח יב - לוח חדר דוודים

בקובץ נפרד