| | | |
|---|---|---|
| 2012/6391 | 4 | 10/08/09 |
| מספר תכנית | מהדורה | תאריך |

**תכנית: מיקום מערכת 925 kW**

**מבקש התכנית: מרכזית מפעלים**

| | |
|---|---|
| מהנדס: | A |
| קנ"מ: | 1:250 |
| שם המתכנן: | |
| מתכנן/מודד: | |
| תל: | |

AS MADE ☐ | בביצוע ■ | להסכמה ☐ | לאישור ☐ | לעיון ☐

**תכנית-מיקום מערכת**

| מס | תיאור השינוי | תאריך | חתום |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| מס | תיאור | תאריך | אושרה |
|---|---|---|---|
| 1.1 | הוצאה לביצוע ראשונה | 16/8/09 | A |
| 1.2 | הוספת מתקני מיגון | 16/8/09 | A |
| 1.3 | עדכון תכנית מיגון | 16/8/09 | A |
| 1.4 | הוספת הערות מיגון | 16/8/09 | A |

| | |
|---|---|
| 1 | שלט אזהרה מתח גבוה |
| 2 | שלט הוראות בטיחות: אין להתקרב למרחק של פחות מ-4 מטרים מהגדר החיצונית של התחנה |
| 3 | אין לכבות באמצעות מים. |
| 4 | שלוחה ע.נ.ס. לחיבור 4" |
| 5 | לחיבור למערכת גילוי וכיבוי אוטומטי בחדר הטרנספורמטור |
| 6 | מערכת מוזיקה |
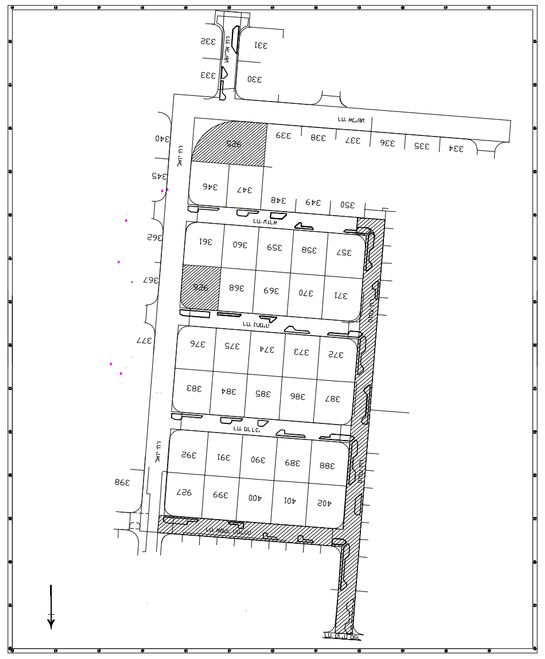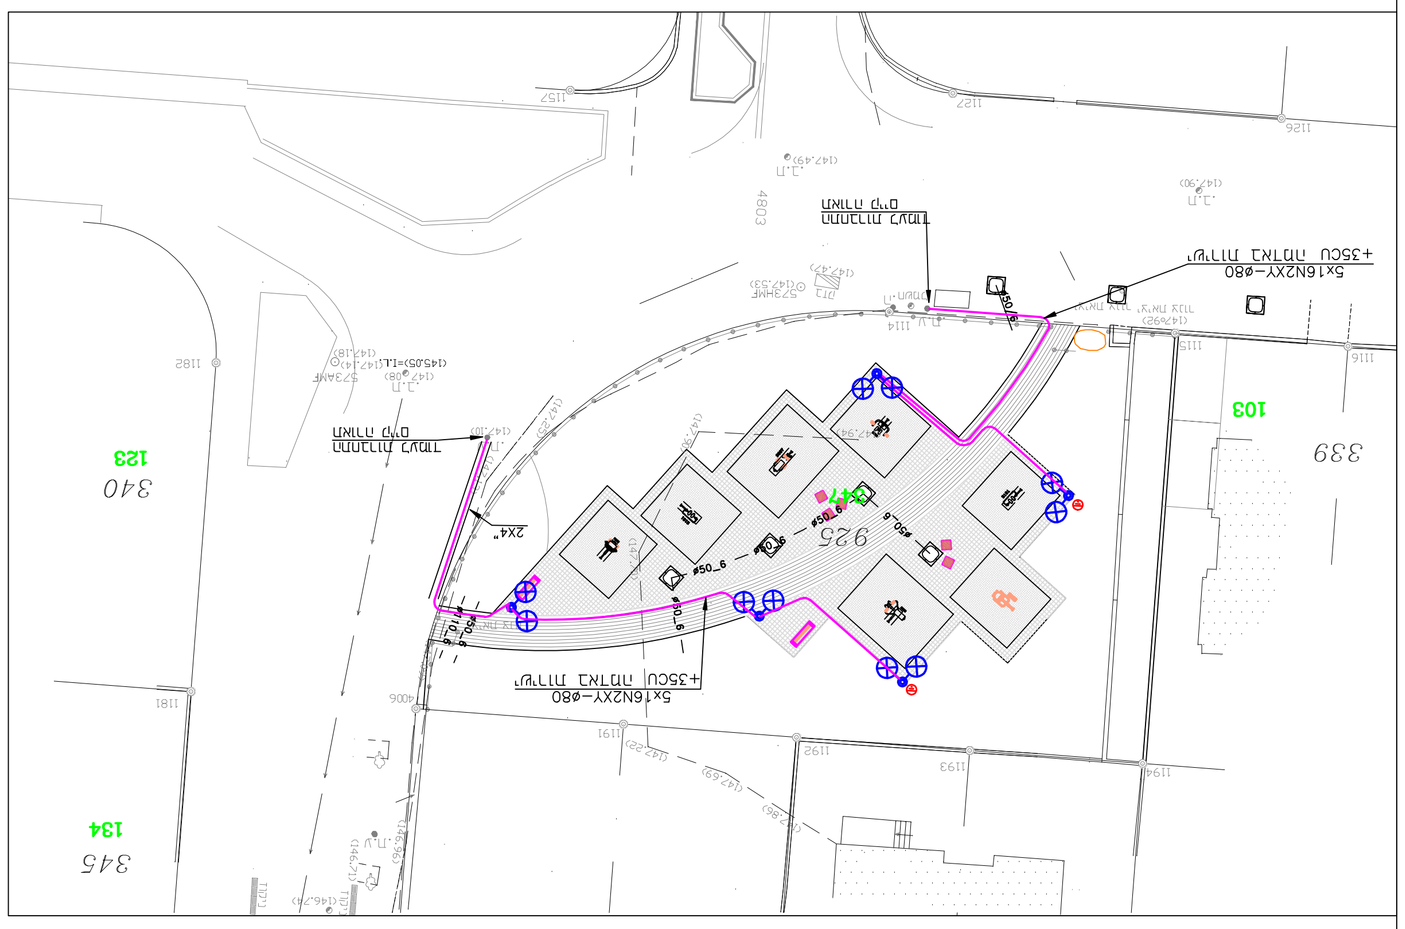
מקרא