

שדה חיוני

WCE-100A /  $I_{cw} = 36kA / 400V, 3\phi + N + PE$

WCE /2.A1

ראשי לוח  
מפוחי עשן

QAD  
NSX100F  
3P/36kA  
MA25


GV2-P  
2.5-4A  
50kA  
( $I_{nc} = 3A$ )

NG125  
4x40A

SF 4 E

iPRD40r  
40kA

הונה מלוח חשמל סופר חיוני מפוחים  
5x10 FE180E90 NHXH



לביד הנדסה בע"מ  
LAVID ENGINEERING LTD

YOKNEAM-20692  
P.O.B. 57  
TEL: 04-9894871  
FAX: 04-9891344  
Email:



office@lavid.co.il

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION
16.05.2019	P2	ת.ל.	למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.	לעיון
26.03.2019	P0	ת.ל.	לעיון


26.03.2019	ת.כנן: א.פ.	הוכן עבור:	PREPARED FOR
26.03.2019	שרמט: ת.ל.	הדיור הממשלתי	PROJECT
26.03.2019	אשרה: א.א.	בניין הביטוח הלאומי	SUBJECT
		לוח מפוחי עשן	DRWG NO.
		מס' הער טופ:	216-15-01-314
REV: P2	SCALE: -	תאריך: 16.05.2019	

דף מס' 1 מתוך 3

שדה חיוני

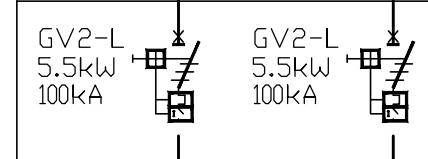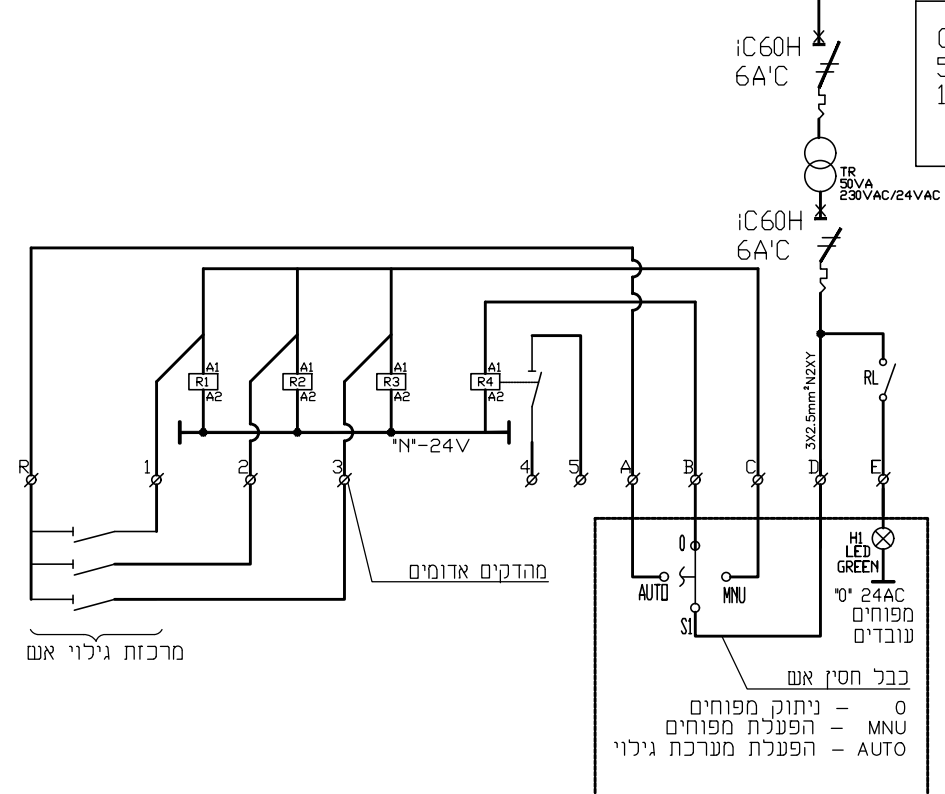

הגנות המנוע ללא הגנה ועם התקן נעילה

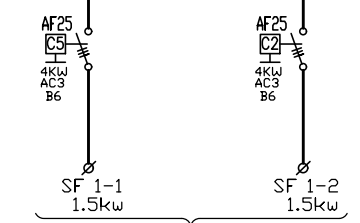

כבל 4X2.5(N)HXHFE180E90 נעילה חסיין אש

כבל חסיין אש  
 0 - ניתוק מפוחים  
 MNU - הפעלת מפוחים  
 AUTO - הפעלת מערכת גילוי

מרכזת גילוי אש

מהדקים אדומים

לתיבת פיקוד מפוחי עשן

לביד הנדסה בע"מ  
**LAVID ENGINEERING LTD**  
 YOKNEAM-20692  
 P.O.B. 57  
 TEL: 04-9894871  
 FAX: 04-9891344  
 Email:  
 office@avid.co.il

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION
16.05.2019	P2	ת.ל.	למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.	לעיון
26.03.2019	P0	ת.ל.	לעיון
26.03.2019	P0	ת.ל.	לעיון



26.03.2019	תיכנן: א.פ.	PREPARED FOR	הוכן עבור:
26.03.2019	שרטט: ת.ל.	PROJECT	הדירור הממשלתי
26.03.2019	אישר: א.א.	SUBJECT	פרויקט בניין הביטוח הלאומי
REV: P2	SCALE: -	DATE: 16.05.2019	נושא השרטוט: לוח מפוחי עשן
		DRWG. NO.	מס' השרטוט: 216-15-01-314

דף מס' 2 מתוך 3

שדה חיוני

/2.A10 WCE

WCE

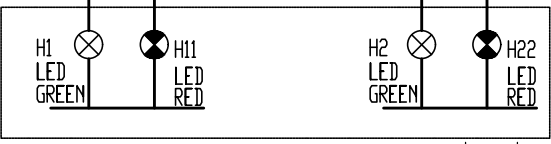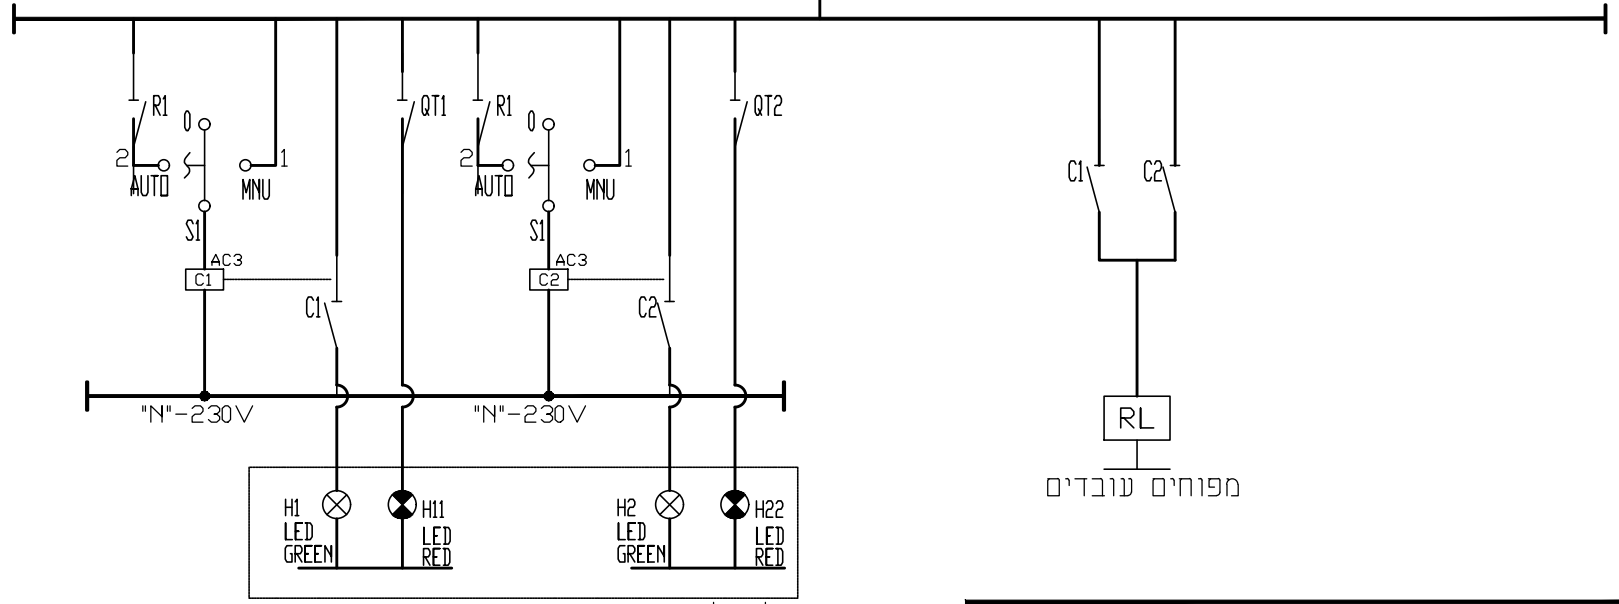

דלת לוח מפוחי עשן

מפוחים ענבדים

דף מס' 3 מתוך 3

DATE	REV.	BY	DESCRIPTION
16.05.2019	P2	ת.ל.	למכרז
01.05.2019	P1	ת.ל.	לעיון
26.03.2019	P0	ת.ל.	לעיון

<b>לביד הנדסה בע"מ</b> <b>LAVID ENGINEERING LTD</b>		YOKNEAM-20692 P.O.B. 57 TEL: 04-9894871 FAX: 04-9891344 Email: office@avid.co.il	
		היכן עבור: <b>הדיוור הממשלתי</b>	
26.03.2019	תיכנן: א.פ.	PROJECT פרויקט: <b>בניין הביטוח הלאומי</b>	
26.03.2019	שרטט: ת.ל.	SUBJECT נושא הנרשום: <b>לוח מפוחי עשן</b>	
26.03.2019	אישר: א.א.	DRWG NO. מס' הנרשום: <b>216-15-01-314</b>	
REV: P2	SCALE: -	DATE: 16.05.2019	