


רשימת יח' מבוססות על "LG"
קומה 2

מס' יחידה	דגם יחידה	טיפוס יחידה	תפוקה קירור (Btu/h)	הגנת חשמל V/PH/Hz	מיקום הנתח	מאמ"ת דגם	הספק נצרך ב kW
2-1	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400		שקע בחדר חד פני	יחידת עיבוי מרכזית HEAT RECOVERY 19.1TR 229,300Btu/h 17.1kW	
2-2	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-3	ARNU18GTQD4	קסטת 4 כיוונים	19100				
2-4	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-5	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-6	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-7	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-8	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-9	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-10	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-11	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-12	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-13	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-14	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-15	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2-16	ARNU18GTQD4	קסטת 4 כיוונים	19100				
2-17	ARNU48GBRA4	מיני מרכזי	48100				
2-18	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400				
2	ARNU96GB8Z4	אוויר צזו	95,500		שקע בחדר חד פני	יחידת עיבוי מרכזית 8.0TR 95,500Btu/h 6.45kW	

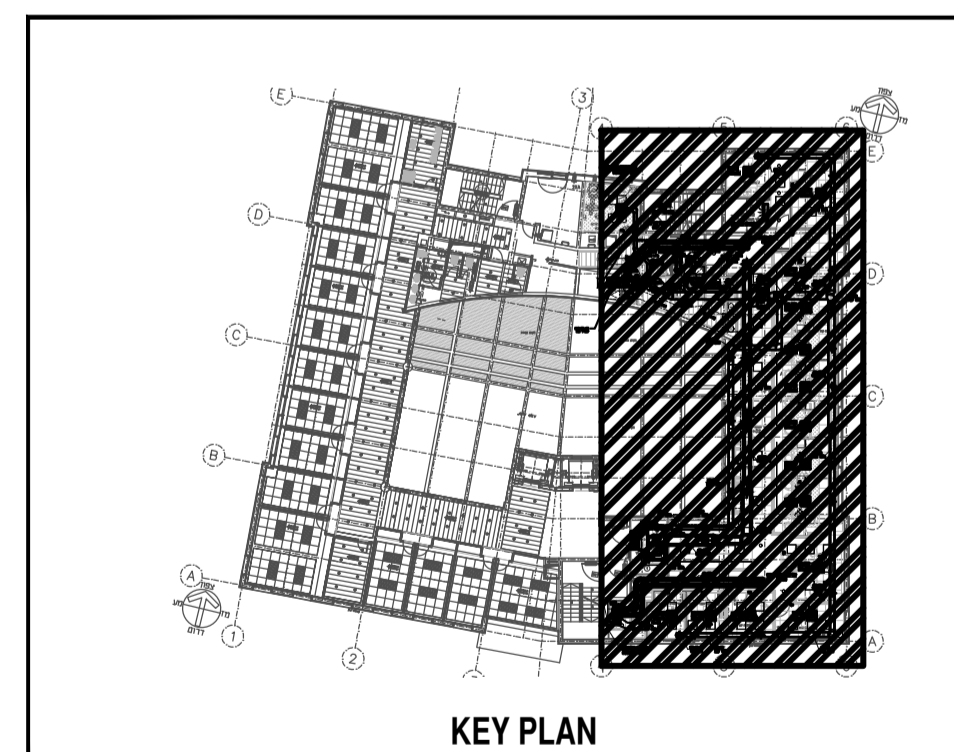

S. AGNON & PARTNERS ש. אגנון ושות' בע"מ
CONSULTING ENGINEERS מנדטורים יעוצים
HAIFA זיפה
1A HACHSHARAT HAYISHUV ST. רח' וזשרת רישוב וא'
MODEM: 04-8243340 Email: Office@sagnon.com

16.05.2019	P1	י.כ.	למכרז
25.03.2019	P0	ת.ל.	לאישור
DATE	REV.	BY	DESCRIPTION
		תאריך	תיאור
<p>לביד הנדסה בע"מ LAVID ENGINEERING LTD</p>			
24.03.2019	א.א.	תיכנן	PREPARED FOR חדיד חמסלתי
09.05.2019	ד.ל.	שיטת	PROJECT ביטוח לאומי מזרח ירושלים
09.05.2019	ד.ל.	אישור	SUBJECT קומה ב' משרכת מיתח אוויר
REV. NO.	SCALE	DATE	DRWG. NO.
P1	1-75	16.05.2019	216-15-01-602