


רשימת יח' מבוססות על "LG" קומה 3

מס' יחידה	דגם יחידה	מיזוג איר	טיפוס יחידה	תפוקה קירור (BTU/h)	הזנת חשמל V/PH/Hz	מיקום	מאמ"ת	הספק נצרך
							דגם C	ב kA
3-1	ARNU09GTRD4	קסטת 4 כיוונים	9600					
3-2	ARNU18GTQD4	קסטת 4 כיוונים	19100					
3-3	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-4	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-5	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-6	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-7	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-8	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-9	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-10	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-11	ARNU18GTQD4	קסטת 4 כיוונים	19100					
3-12	ARNU09GTRD4	קסטת 4 כיוונים	9600					
3-13	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-14	ARNU09GTRD4	קסטת 4 כיוונים	9600					
3-15	ARNU48GBRA4	מיני מרכזי	48100					
3-16	ARNU15GTQD4	קסטת 4 כיוונים	15400					
3-17	ARNU09GTRD4	קסטת 4 כיוונים	9600					
יחידת עיבוי מרכזית		שקע בחדר חדר פני	HEAT RECOVERY	19.1TR	229,300Btu/h	17.1kW		
יחידת עיבוי מרכזית		שקע בחדר חדר פני	8.0TR	95,500Btu/h	6.45kW			

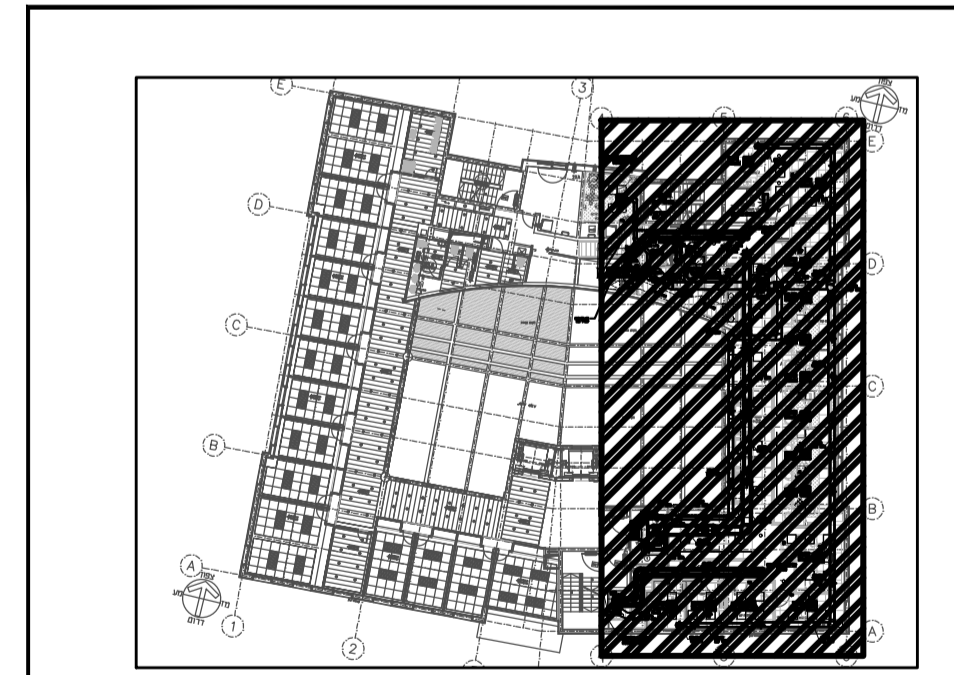

S. AGNON & PARTNERS ש. אגנון ושות' בע"מ
 CONSULTING ENGINEERS מנדז'ינים יעוץ
 HAIFA זיפה
 1A HACHSHARAT HAYISHUV ST. רח'ו והשרת והשוב וא'
 MODERN: 04-8243340 Email: Office@sagnon.com

16.05.2019	P1	י.ב.	למכרז
25.03.2019	P0	ת.ל.	לאישור
DATE	REV.	BY	DESCRIPTION
תאריך	מחזור	י"י	תיאור
24.03.2019	א.א.	חב"ת	החידוד המסלולי
09.05.2019	ד.ל.	שיטת	ביטוח לאומי מזרח ירושלים
09.05.2019	ד.ל.	אישו'	קומה ג' מסכת מידת אחיד
REV. NO.	SCALE	DATE	DRWG. NO.
P1	1-75	16.05.2019	216-15-01-603