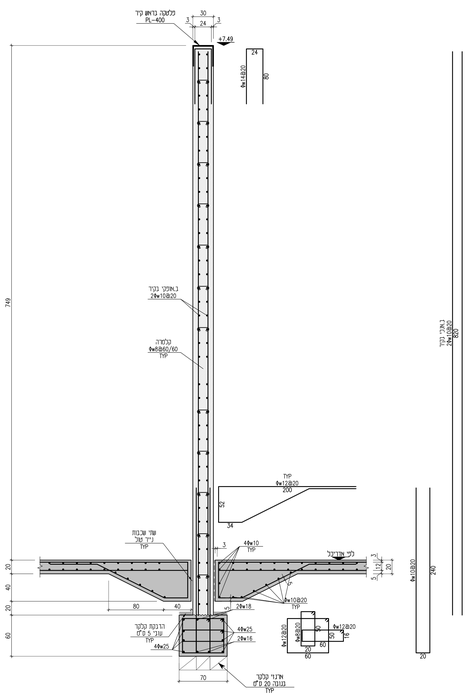

תחתי אופייני
103A-103A
תחלופה מס' 1-כלונסאות
1:25 קנ"מ

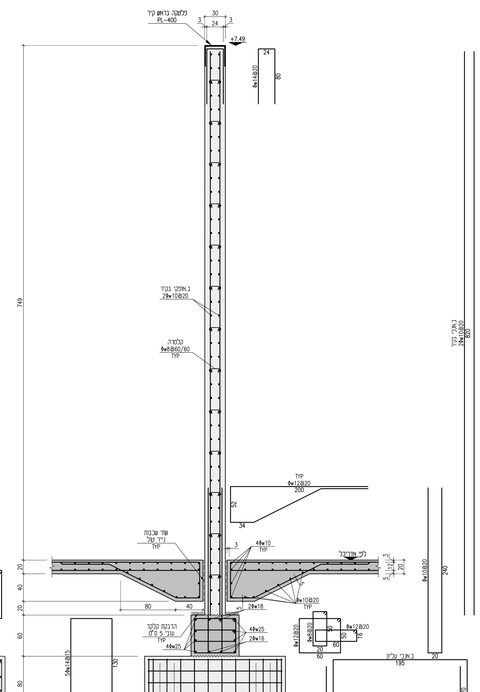

תחתי אופייני
C-C
1:25 קנ"מ

תחתי אופייני
104A-104A
תחלופה מס' 1-כלונסאות
1:25 קנ"מ

הערה :

1. כיסוי רזה יש לבצע עם רדיוס כיפוף מינימלי לפי סעיף 7.1 ת"י 466 ולכן:
2. בכל מקום מוכיחה רזה ומסומן:

'יש לקרוא' :

הגדל המסלול בגל המוטיות עליון מסומן זה: φw8@30
בגל קוטר הנטון יש לבטא קוטרות לחוטים: 50/50-φ6
אבא אם נכתב אחרת

כל דיון הפלדה בפרוייקט יהיה
מסוגות סמוכלים רחיכים
מפלדה סוג ק- 500W בעלת חוזק
אופייני (Fsk) של 500 מנ"מ

φw — ק-500W

בעבודות ריתוך יהיה עובי הריתוך המינימלי
בעובי הפח הדק ה"משתחף" בחיבור !!

אין למדוד מידות מהגליון

יש להקפיד על חפיה נכונה. בפרה אין חפיה
מספיקה בתכנית, על הבנאי ליידע את
המהנדס ולהשאיר את החריה. כפי דאובלה.

טבלת אורכי חפיה

קוטר (מ"מ)	אורך החפיה L (מ"מ)
φw8	80
φw10	130
φw12	155
φw14	180
φw16	205
φw18	230
φw20	260
φw22	280
φw25	320
φw32	410

הצמחת קוצים לכל אלמנט צומח
לפי טבלת אורכי עיגון
ולפי תכנית הקונסטרוקציה
של התקרה הבאה.

- עמוד / קיר מגיע ומסמך
- עמוד / קיר מגיע ומסמיק
- עמוד / קיר מתחיל

הערות :

על המבצע לבדוק את המידות ולהודיע למתכנן על כל סתירה, פגמה, שהיה אי אי התאמה. בתום המשך בעבודה, המתכנן הינו הבעלים הבלעדיים של תכנית זו.

1. אין לבצע כלל אישור המהנדס בשטח. יש לידוע את המהנדס לפחות 24 שעות לפני הציקה.
2. הבטון בכל האלמנטים בסביבה הוא ב-30 בשוכל של דרמיקס או שו"ת, סומך מינ' "6, חוזק בטון 30 מנפ"מ. הבטון ע.ב. 250, נודל אגרגט מקסי' 2.5 ס"מ. הבטון לכי רמת חשיכה הנדרשת בת" 118 טבלה 3 אבא אם נכתב אחרת.
3. יש לקרוא תכנית זאת יחד עם המפרט הטכני וכתב הכמויות.
4. יש ללמוד את כל הנושאים לפני תחילת העבודה בשטח.
5. כל פיחות הבטון בעובי 20 מ"מ או פחות שהגדרנו ע" יעשע הבטיחות בעמדים לאש 120 דקות, יעיחה לפחות עד אחד.

Project : פרויקט :	בג'צ שטח מחייה כלא נפחא
Client : לקוח :	שב"ס
Drawing Title : נושא הגליון :	תכנית יסודות חלופה מס' 1 ביסוס כלונסאות-חתכים (3)
Elevation : מפלס :	***
Scale : קנה מידה :	1:25
Drawing NO. : גליון מס' :	111A
Work NO. : 21071	Approved : נידי / Checked : עדי / Designed : שלומי / Drawn : שלומי
Edition : מהדורה :	004
Date : (Last revision) תאריך : (עדכון אחרון)	19/07/2021

○ Construction ● Tendering ○ Review ○ Approved

Gidon Zolkov
Consulting
Engineers Ltd.
Kibbutz Yagur Israel
office@zolkov.co.il
www.zolkov.co.il
TL 972-4-9040666 Fax 972-4-9040668

M:\2021\21071 Prison Nafha\21071.dwg

Status Rev.	Date	Description	Sign	Date of Rev.	Revision	Sign
1/20	19/07/21	אחרון לביצוע	נידי	19/07/21	לביצוע	נידי
1/20	19/07/21	לביצוע	נידי	19/07/21	לביצוע	נידי
1/20	17/06/21	לתיקון	נידי	17/06/21	לתיקון	נידי

10/03/21 מאד ריכל

מגל לכ. מגלגל ** מגל לגל. מגלגל