ORDINARY HAZARD GR 1
PENDEND QUICK RESPONSE
RECESSED
3MM BULB TYPE, 1/2" ORIFICE
K=5.6 T=68°C
0.15 DENSITY

גובה מקסימלי ספרינקלרים
מתחת לתקרה היא 30 ס"מ

הערה
מעל תעלות חשמל וחקרות עץ או בריסול
בחלל תקרה אקוסטית
QUICK RESPONSE יותקנו ספרינקלרים מסוג
UPRIGHT במרחק של 3.60 מ'
בין ספרינקלר לספרינקלר

LIGHT HAZARD
PENDEND QUICK RESPONSE
RECESSED
3MM BULB TYPE, 1/2" ORIFICE
K=5.6 T=68°C
0.1 DENSITY

Horizontal Sidewall
Sprinklers Quick Response
K=5.6 T=72°C

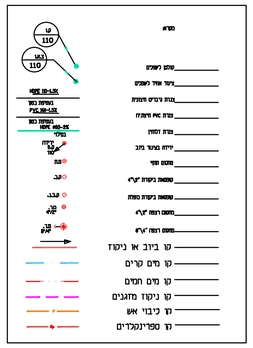

לוח שינויים

מספר	שינויים	תאריך
1		
2		
3		
4		
5		

לוח תפוצה

מהדורה / תאריך	שם היועץ	מקצוע	אדריכלות	חשמל	מפקח	מתכנסטרוקציה	אינסטלציה	יועץ בטיחות	יום	קבלו	קבלו	מנהל פרוייקט
1												
2												
3												

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סעות
או אי התאמות עליו להודיע למתכנן.
התכנית הינה רכושו הבלעדי של המהנדס.

קנה מידה: 1:50
תאריך עדכון:
0
08.01.24
לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

משרד הבריאות

מרפאת כללית
"רגר", באר שבע

תכנית ספרינקלרים

קובץ: P:\~Projects\8464\INS\8464-INS-איחוד מיונים.dwg
מספר פרויקט: 8464 מספר גליון: SPR-01

ISO 9001:2015 RONET Quality Management System
ANAB ACCREDITED

יצחק ברבי
מהנדסים ויועצים בע"מ
הלילך 5\8 נתניה
○ מיזוג אוויר ● אינסטלציה סניטרית
טלפון: 09-8340665 פקס: 09-8343168
שרטט: נטליה natalya@barrabi.com
בקר: י.ב www.barrabi.com
מס' רישיון: 38690