## מקרא :

- קופסאת שקעים מעל תקרה מונמכת וצמודה לתקרת בטון כולל 2 שקעי חשמל חד פאזיים 1X16A
- שקע חשמל חד פאזי 16A גובה התקנה H=0.90 אלא אם ציון אחרת בתכנית
- שקע חשמל חד פאזי 16A קבוצת שימוש 2 מותקן בפס הפסקה/בום
- שקע חשמל חד פאזי 16A כולל אביזר כפול גובה התקנה H=0.90 אלא אם ציון אחרת בתכנית (x2)
- שקע חשמל חד פאזי 16A מוגן מים כולל אביזר כפול גובה התקנה H=0.90 אלא אם ציון אחרת בתכנית (x2)
- שקע ישראלי חד פאזי מוזן מאלפסק
- שקע ישראלי חד פאזי מוזן מאלפסק קבוצת שימוש 2 מותקן בפס הפסקה/בום
- תוספת נורית סימון חווי מתח לשקע חשמל
- מפסק פקט תלת פאזי עבור יחידת קירור
- לחצן חרום דגם פטריה עם נעילה במצב לחוץ
- שקע חשמל חד פאזי עבור מ"א מותקן מעל תקרה מונמכת
- טרמוסטט H=1.40
- לחצן מצוקה (נק' תקשורת בגובה 0.90 מ')
- נק' בקרת דלת בגובה 1.20 מ', סיום בקופסא ø55 (באמצעות קורא כרטיס/קודן/אינטרקום)
- לחצן לפתיחת דלת H=1.20
- לוח התראות גזים כולל הכנה לנק' חשמל ותקשורת H=1.40
- לוח התראות בידוד ירוד ועומס יתר לשני שנאים רפואיים, גובה התקנה H=1.40
- לוח התראות חוסר קווי זינה לשדות UPS, E, גובה התקנה H=1.40
- שקע תקשורת RJ-45 בפס אספקה/תעלת אלומיניום
- נקודת טלפון
- שקע הארקה PA בפס אספקה
- נורית סימון אדומה מהבהבת בזמן קרינה מעל דלת כניסה
- נורית סימון ירוקה מעל דלת הכניסה לחדר
- פס אספקה לחשמל, תקשורת וגזים רפואיים עם יריעה מתקרה (מותקן על פי תכנית גזים רפואיים)
- תעלת אלומיניום מחולקת במידות 140X60, מותקן מעל שולחן בגובה U.K.=0.78 לתשתיות חשמל ותקשורת כולל שני מכסים נפרדים
- פס הארקה מעל תקרה 40X4 מ"מ באורך 20 ס"מ מותקן בקופסא CI

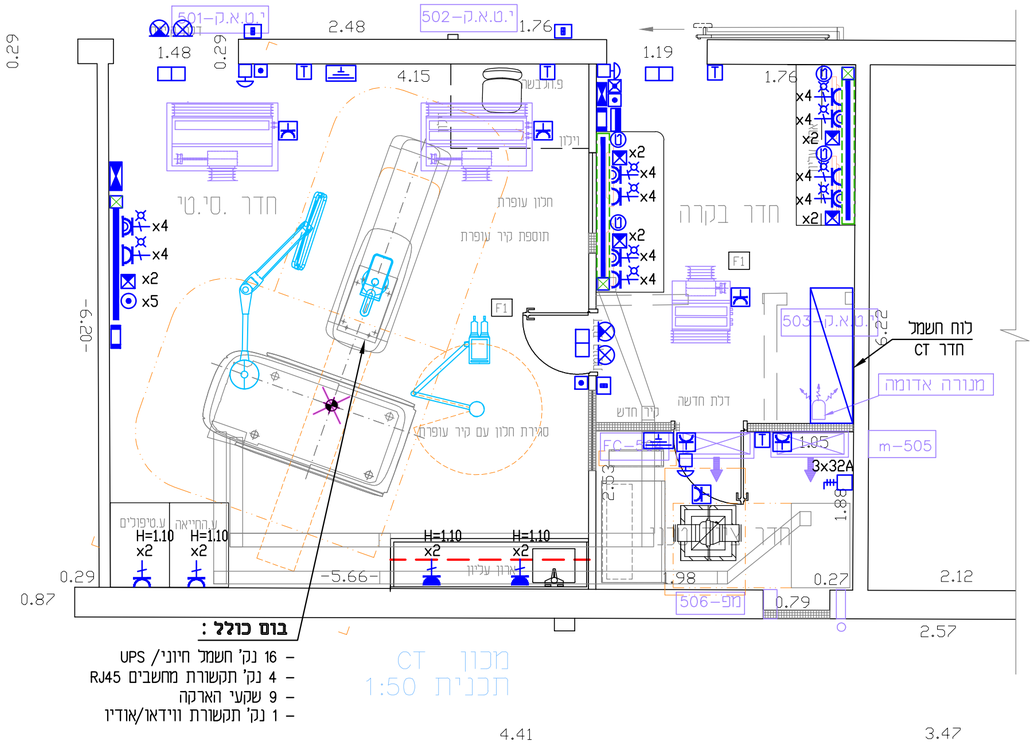


## הערה :

1. מיקום פס אספקה ובום רפואי יש לתאם יחד עם תוכנית אינסטלציה, גזים ואדריכלות

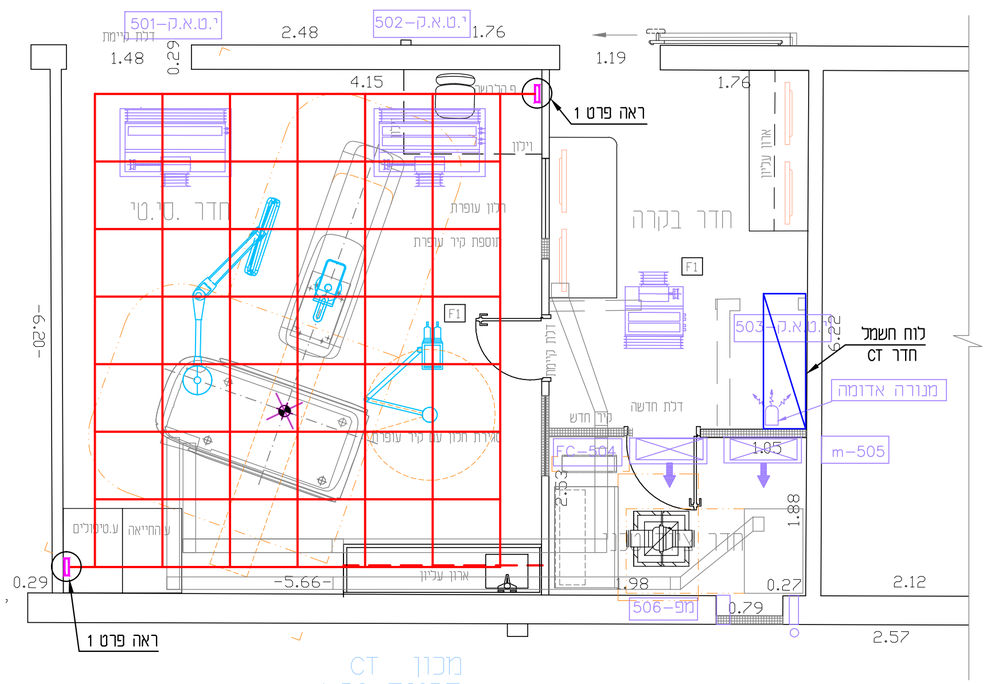


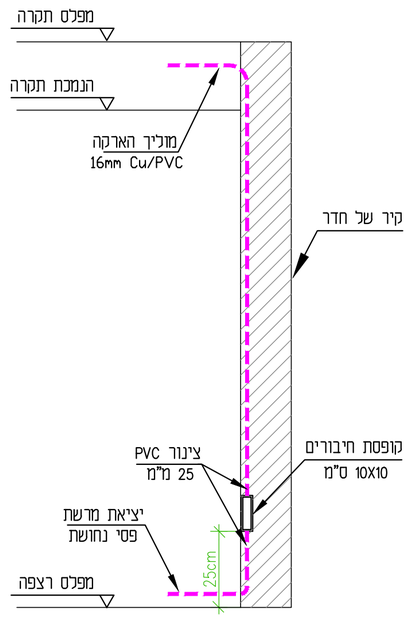


פרט 1 רצפה אנטיסטטית

מקרא :

- פסי נחושת מתאים לרצפה אנטיסטטית ברוחב 12 מ"מ ובעובי 0.1 מ"מ

| מס' גרסה ISSUE | תאריך DATE | תאור DESCRIPTION | תכנן DES. | אישר CKD |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 23.04.23 | לאישור | E.I. | Y.L. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| מס' פרוייקט : JOB NO. | 2172 | שם הפרוייקט : PROJECT NAME | ב"ח בני ציון- מכון CT קומה 5 | |
| מס' תכנית : DWG. NO. | 2172-L-002 | שם התכנית : DRAWING NAME | מערך כח, תקשורת, מ"א והארקות | |
| קובץ קונטור : FILE CONT. | | | | |
| מהדורה : LAST REV. | P1 23.04.23 לאישור | קנ"מ : SCALE | 1:50 | |
| גליון : | A3 | | | |
| שם קובץ : FILE NO. | 2172-L-002 | | | |

| | חתימה SIGN. | תאריך DATE | שם NAME | |
|---|---|---|---|---|
| | | 23.04.23 | T.D. | תכנן /DES. |
| | | 23.04.23 | R.L. | שרטט /DRW. |
| | | 23.04.23 | T.D. | בדק /CHCK. |
| | | 23.04.23 | Y.L. | אישר /APR. |


טל' : TEL : 04-8201494/5
פקס : FAX : 04-8201496
E MAIL: office@shtadlan.com
שתדלן את ליינו