

ממשל זמין - עמדות שירות(קיוסקים) – תקציר הוראות הכנת תשתית

1. דרישות התקנה

לפני התקנה מתבצעת שיחת תיאום עם המקום לגבי הדרישות לתשתיות ושטח למיקום העמדה, במידת הצורך גם מתבצע סיור מקדים.

1.1 דרישות מיקום פיזי להתקנת העמדה

1.1 מיקום פיזי: יש להכין מקום פיזי פנוי וריק מכל חפץ, שיאפשר התקנת העמדה ע"פ המידות המפורטות להלן. העמדה תוצב בתוך בניין בו תהיה מוגנת מפגעי אקלים (InDoor).


1.2 מידות חיצוניות של העמדה:

5.2.1 עומק כ - 80 ס"מ

5.2.2 רוחב כ - 90 ס"מ

5.2.3 גובה כ - 180 ס"מ

1.3 תרשים מידות העמדה (להמחשה בלבד)

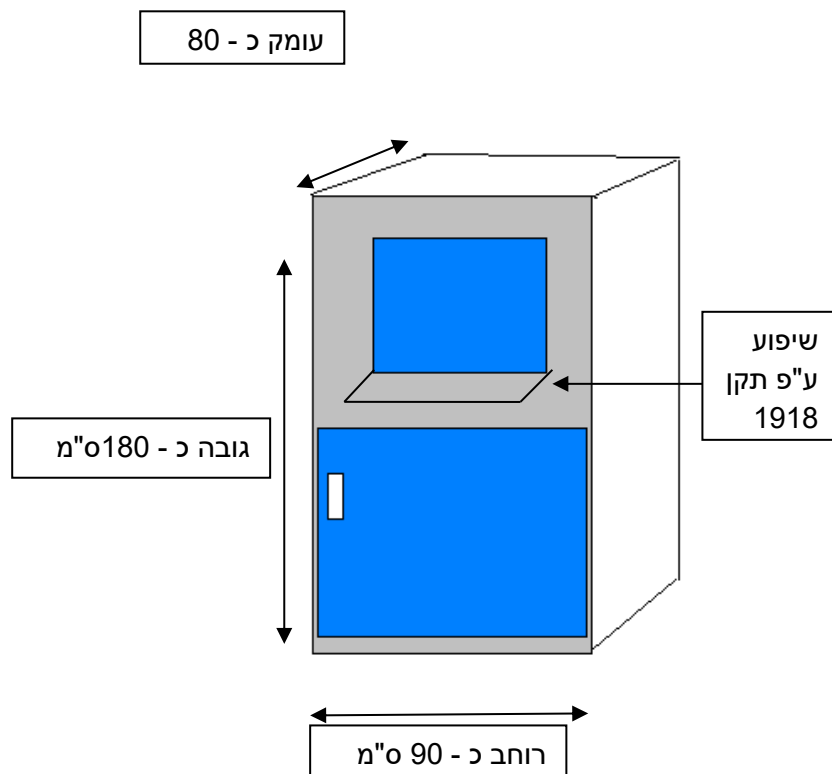

1.4 העמדה תקובע לרצפה או לקיר תומך – בהתאם לתכנון שנקבע לאותו אתר.

- 1.5 מרווחים פנויים סביב העמדה : יש להשאיר לפחות 20 ס"מ מרווח בגב העמדה ומשני צדדיה.
- מרווח קידמי הינו בהתאם למספר המתוכנן של הממתינים ולפי שיקולי הנדסת אנוש שייקבעו ספציפית לכל עמדה באחריות המשרד ושיאפשר פתיחת דלת קידמית לתחזוקה וטיפולים שוטפים (מינימום 1.5 מטר מחזית העמדה).
- 2. דרישות תשתית חשמל**
- 2.1 יש להתקין נקודת חשמל V220 מוזנת ישירות מארון החשמל, מוארכת ומאושרת ע"י חשמלאי מוסמך של האתר.
- 2.2 בהתאם לתצורת העמדה ייתכן וידרשו שני שקעי חשמל.
- 3. דרישות תשתית תקשורת**
- 3.1 תשתית תקשורת פסיבית : נקודת רשת RJ45 אשר תגושר לנתב IP\VPN
- 3.2 תשתית תקשורת אקטיבית: חיבור תקשורת אקטיבית לנתב ממשל זמין

בברכה,

שחר נוימן,

מנהל מוצר עמדות שירות , ממשל זמין