


1. מעברים ופחמים בקירות, קורות ורצפות בתחם לתוכניות האדריכלי והרעיוניים ובכפף לאישור הקונסטרוקטור
2. התכנית לבניית בניין לאישור אדריכלי
3. עובי יסודי בטון : כלונסורא (כיום - ראה פרטים עמודים וקורות) 3.0 מ"מ
4. בצמ"א הממוקם בתוך עמוד א"ר מסבון יש לשמור על עובי יסודי בטון מינימלי של 9 מ"מ בהיקף.
5. כל הפדלות יהיו פלדה וסלולית \$500-

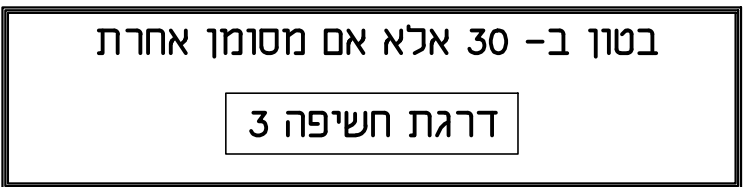

מותנה באישור אדריכל

מקרא קירות

קיר בכזו נפסה	
קיר בכזו מחשך	
קיר בכזו צומח	
קיר בכזו מחשך עם פתח חצון	
קיר בכזו צומח עם פתח חצון	
קיר לא נושא משך	

[illegible]

רחוב טרומן 5 כפר סבא
טלפון: 0544230452\8
email: barena@gmail.com
amitbarer@gmail.com

1. המפרט הטכני הוא בהתאם ל"מפרט כללי לעבודות בנין", משרד הבטחון.
2. המבצע אחראי ששטם תכניות קונסטרוקציה מעודכן יצאא באתר הבנין.
3. המבצע אחראי בבקור את כל המידות לפני תחילת הבצוע, על כל טעות או אי התאמה בתכניות או בינו ובין תכניות האדריכלים והרועצים, עליו להודיע מיד למהנדס המתכנן.



7.2. המפקח באתר יוודא את עומק הכלונסאות, אנכיותם (בעזרת פליסי) ומרכזיותם, בתחילת הקדיחה ובסיימה. המרכז המבוצע לא יסטה יותר מ- 5% מקוטר הכלונס המתוכנן, והסטייה מהאקד לא תעלה על 1.5%. סטייה גדולה מהנייל תחייב תוספת זיון ויש לדווח עליה למהנדס הבטיחות.

7.4. יציקת הבטון תבוצע באמצעות משאבה/משפך וצינור יציקה היורד 5 מ' לפחות לתוך הקידוח. היציקה תהיה רצופה ותבוצע ביום הקידוח. אין להשאיר כלונס בלתי יצוק אלא באישור מהנדס הביטוס.

7.6. ביצוע היסודות ייעשה בנוכחות מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה, אשר יהיה נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט, יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביטוס.

7.8. עמודי יסוד יהיו בקוטר הקידוחים עד למפלס הקורות, כאשר תיקון מרכזיות ייעשה במפלס הקורות.

7.10. יש להודיע למשרדנו טרם תחילת הביצוע (48 שעות לפחות) ע"מ לתאם ביקור באתר.