

מחזור	תיאור העדכון	תאריך
1	עדכון מעגלי גז	08.09.24
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

הערות:		
1.	מידות התעלות הרשומות הן מידות נטו למעבר אוויר.	
2.	כל השטוצרים והחיבורים הינם חיבורי פח מגולוון.	
3.	לא ייתקבלו חיבורים שרשריים.	
3.	כל תעלות מיזו"א וא.צ מחוץ למבנה יהיו צבועות בצבע לבן ועטופות בתחבושת וסיליפס בחיבורים ועם בידוד בעובי 2 אינץ'.	



ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
ISRAEL ORGANIZATION of CONSULTING ENGINEERS & ARCHITECTS



התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה




LAHAT Electrical Engineering


Consulting Engineering Electrical, Communication & HVAC


shoy@lahat-eng.co.il
TEL: 077-3205099


מס' פרויקט: 3583	שם הפרויקט: משרד הרווחה ירושלים	תחום: תכנית מיזו"א ואוורור מטבחונים	גליון: Kitchens
קנ"מ: 1:50	שרטוט: גז	תכנון: שי	אישור: שי
תאריך התחלה: 24/07/24	שם הקובץ: 3583-HVAC.dwg	מחזור: 1	


מקרא מיזו"א


- 


יחידת מיזו"א/אוויר צח מעל תקרה מונמכת כמפורט בטבלת ציוד מיזו"א
- 


יחידת מיזו"א להתקנה על הקיר כמפורט בטבלת ציוד מיזו"א
- 


יחידת מיזו"א מטיפוס קאסטה מחליפה אריח תקרה עפ"י רשימת ציוד
- 


תריס אוויר חוזר בתקרה כולל מסנן פריק נשלף - מידות כמפורט
- 


גריל אספקת אוויר מחליף אריח כולל וסת מידות כמפורט
- 


גריל יניקה מחליף אריח כולל וסת במידות כמפורט
- 


גריל אוויר צח מחליף אריח כולל וסת במידות כמפורט
- 


צנרת שרשוית מיזו"א כמפורט
- 


חיבור גמיש לתעלת פח
- 


שקע הזנה ליחידת מאייד פנימי 16A עבור קאסטות נסתרות מעל תקרה למאייד קירי H=240
- 


מפסק ביטחון ח"פ 20A ליח' מפוח\מעבה
- 


הזנה ליחידת מיזו"א מיני מרכזית/אוויר צח שתבוצע במעבה (יח' חיצונית) כולל מפסק ביטחון יש להגיע עם כבילה וצנרת למאייד בתוך המבנה, כמפורט בטבלת ציוד מיזו"א
- 

ניקוז ליח' מיזו"א-תכנון ע"י יועץ אינסטלציה
- 

יחידת הפעלה למזגן START/STOP צינור Ø23 ליחידה פנימית בחדר H=140
- 

הכנה עבור גלאי תנועה למיזו"א Ø16 ככרטיס פיקוד של המאייד
- 

"מקל סבא" - ראה פרט
- 

גלאי עשן בתעלת מיזו"א/א.צ. בספיקות מעל 2,000CMF
- 

הזנה לדמפר אש/עשן בכבל חסין אש כתום NHXH FE180/E90 3x2.5
-

מפוח ש"ע צירי, ספיקה (CFM) ולחץ סטטי ("PA) מצויינים ליד
-

בורר זרימה HR
-

בקר ראשי מיזו"א ואוויר צח H=140 בקר 2xØ23 לתקרה
-

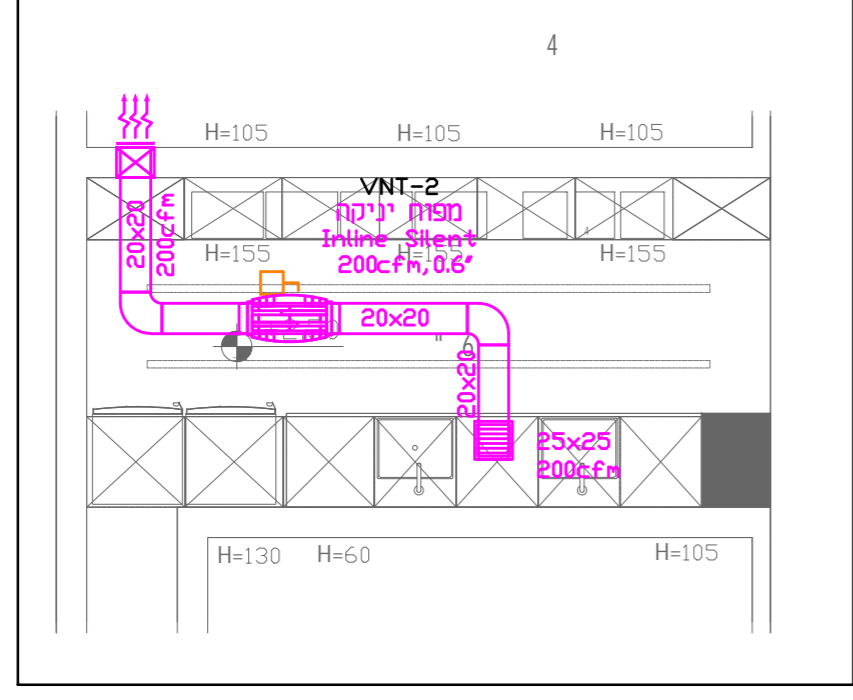
גריל שחרור עודפי אוויר לחלל התקרה 20x20 ראה פרט
-

חריץ תחתון 3 ס"מ בדלת כניסה לשירותים
-

גלאי CO מותקן בגובה 1.8 מ'
-

אכ- חוזר בתעלת אספקה/יניקה

מטבחון קומה 6



מטבחון פינתי

