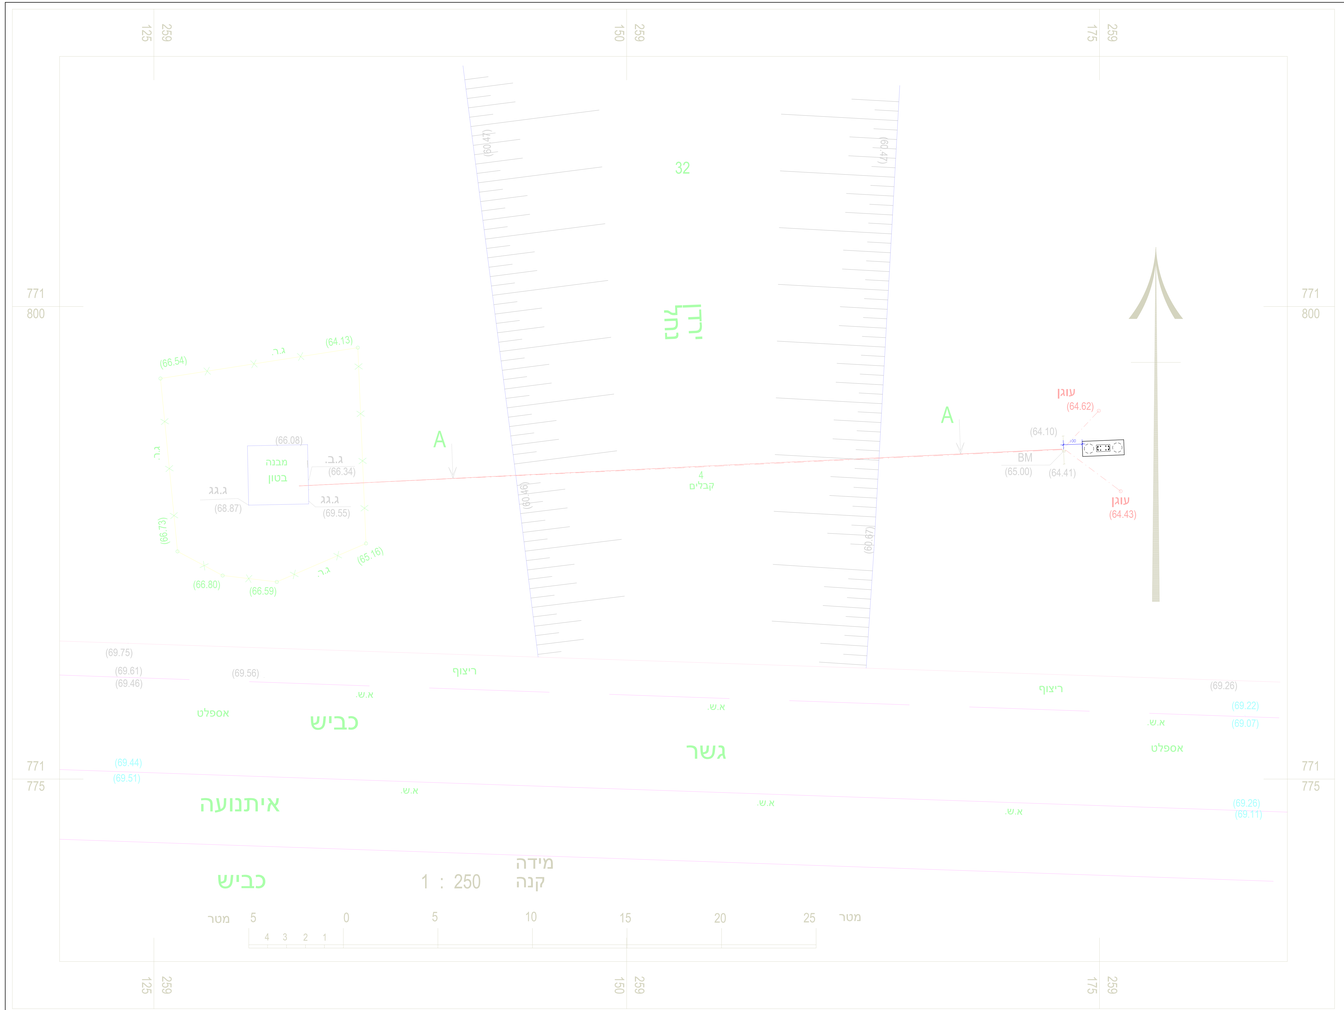

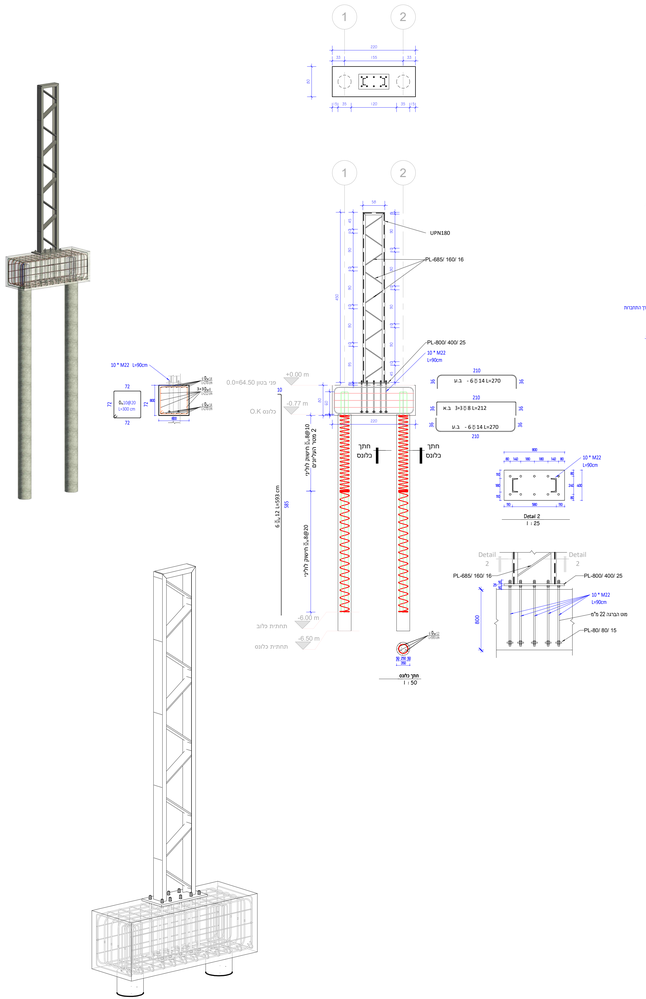

הערות למבנים

1. בטון B30 דוגמת חשיפה 4 ללא עוזן, שקיעה 6"
2. מסות מאולתים מפולח רחיט ב-500
3. כיסוי בריזול בהתאמה 50 מ"מ
4. כיסוי בריזול ביציעים בתוכן 40 מ"מ
5. כלוס דרוש מחוזקים לאחר
6. יש לתכנן מעבדה מפוסנים לקיולח בטון באתר
7. אשמות נחיצות לתוך 7 יום לפחות
8. יש לקיים תכניות ב ביתר עם רחב הקיבוס
9. אין לתכנה בביצוע תכניות ללא אישור יועץ הקרקע בכתב.
10. תאום מערכות מתשתיות באחריות הקבלן
11. בחירת מדידות מתוכנון באחריות קבלן הבטון
12. יש לעקוק את יועץ הקרקע בתחילת העבודה
13. יש לתכנן את הכתבון בהקשרו לתוך ייעוד בלבוס
14. מניה מחולק בתיקים מרחב בלוס עד 6 מ"ק
15. אין שפך של הבלוס ישאר ע"י הקפדה באתר
16. בטיחות ויעוד של הבלוס ישאר, שומר, מאגר ערוכי הול בלוס
17. מעלים עבור ערבוי על ראש בלוס יהיה 1 מ"ק מעל מקדם הזחת קרחת ראש
18. תנאי הלוכן של יועץ הקרקע והתוכנון בלבד מהווה את אחריות
19. נתקבלו של שכחת בלוס הקבלן, יש לקיים בתשכון בשעות הבטונים
20. יש ליחוא ועבוד מפחלה ע"י יועץ עומק הבלוס לפי שיפוע לאשת הקרקע
21. כל הלוכן יוקן בנוכחות פיקח

הוספים לעבודת פלדה

1. עבודות הפלדה יבוצעו בהתאם לתקנים הבלו מק 23
2. ביחס מאולתים ברזלים יהם מבטר מרחקי עד 0.5 מ' ואין 8.8
3. הבקלן אחראי על התאמת הפרוזה של הקונסטרוקציה בל הלקיה לתיאום האתר.
4. מהלך הרכיבה לוחר על ידוק, אשר יודא את מיקום הרכיבה והלוכן אחר אבנות הרכיבה.
5. באחריות הבקלן לתיאום הבניות יעוד עמד דיוור לאישור, לפני הוספת תוספים
6. באחריות הבקלן לבדוא מיקוי לאישור לפני הוספת תוספים.
7. לא ישתי שימוש במבטר או בפלסטיה לביצוע חירום בשום אופן.
8. כל הפלדים יהיו בבלי הפלאבון, יבקו לאוסח בשום אופן.
9. הריתוכים בבית המלאכה, יבוצעו ע"י תוכים מוסמכים בלבד.
10. שני הריתוך ברותך האבה לפי שני הדוגן הדוגן של הפרופיל המחבר
11. שני הריתוך ברותך פלאשה לפי 5.2 שני הדוגן הדוגן של הפרופיל המחבר
12. האלקטרודות ישאיש לדרישות מ"י 1220
13. יש לקבוח שלקוח עמד ריתוך, ולבצוע את כל הפיכות הדיוש 2 ג'ים לפחות לפני גילוון
14. בדיקות רותך 25% מכלל הריתוכים לתחום, בבית המלאכה.
15. כל הפלדים יהיו מגולבנים בתיקים שם בטבי 120 מיקרון לפחות
16. לאחר גילון עבוה התלוים בטבי יעוד אסוקה בטבי 120 מיקרון לפחות
17. יש להסיר את התכנון הזרוקה התלוים בבית המלאכה, לפני גילון.
18. יש לבצע הבדיה האשה לפני הבאת התלוים לאתר, לבדוא פירוקם ותישוף הבטון הבדיה לצורך התחברות
19. התיכרים בין התלוים יהיו מחוברים, לא יותר ריתוכים בשטח.
20. הרכבה באתר באמצעות ברגים מיוחדים.
21. כל הברגים והאביזרים יהיו מגן מסוג ברגים בחוזק.
22. לאחר התקנה, לריתוך בל הפרוזים בין הפלדה לבטון באמצעות מקיח בגיאם 340 או שו"ב
23. בלל הבטון בין האלמנטי הפלדי ישאלו בבטון הבלו עם בבלי הבדיקה והדרישות בפרויקט הבטון
24. על הבקלן להודיע למהנדס על בל איי הפשטה בחיבורים מיד עם גילוי.

בס"ד

ביאר אות הנדסה

אמיר ביאר מהנדס מבנים
AMIR BIAR ENGINEERING
נייד : 054-2928317
E-mail : amirbiar@gmail.com

מהדורה	⚠ משודכן למתאריך: 13/2/2024		
לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
☑	○	○	○

No.	השינוי	תאריך

שם הלקוח

רשות המים

שם הפרויקט

גשר הפקק

שם הגיליון

שלד עמוד פלדה S-3

מספר הפרויקט	ST-101
תאריך	13/2/2024
שרטט	עמי
בדק	אמיר
קנה מידה	As indicated