


- לוח פח עם פנלים ודלתות מיוצר לפי ת"י 61438
- לוח מיוצר לפי SYSTEM ומסומן במדבקה מכון התקנים
- זווית פתיחת דלתות 180 מעלות
- כבלי אלומיניום יחודי אך ורק עם נעלי כבל ללאשות
- דרגת מידור מזערית FORM 2B
- ציוד מיתוג בלוח תוצרת SCHNEIDER ELECTRIC, ABB וEATON בלבד
- דרגת הגנה מזערית IP30
- על הקבלן לבצע זיהוי מעגלים בלוח קיים ועל בסיס הזיהוי לתואם תצורה סופית של לוח זה

תאור השנינו	חסי גרסה	חתימה	תאריך	שם	מס' עבודה	שם המזמין:
			13. 11. 25	אולג	תכנון	מרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
			13. 11. 25	שאיב	שרטט	שם העבודה:
			13. 11. 25	אולג	בדק	25-SHB-07-51
					דף מס' סה"כ דפים	לוח X TR3
					1	לוח XU TR3
					2	

י.א.פ.
תכנון והנדסה בע"מ
 טל': 054-5300971
 olegy.olegy@gmail.com

לביצוע
 למכרו
 לעיון

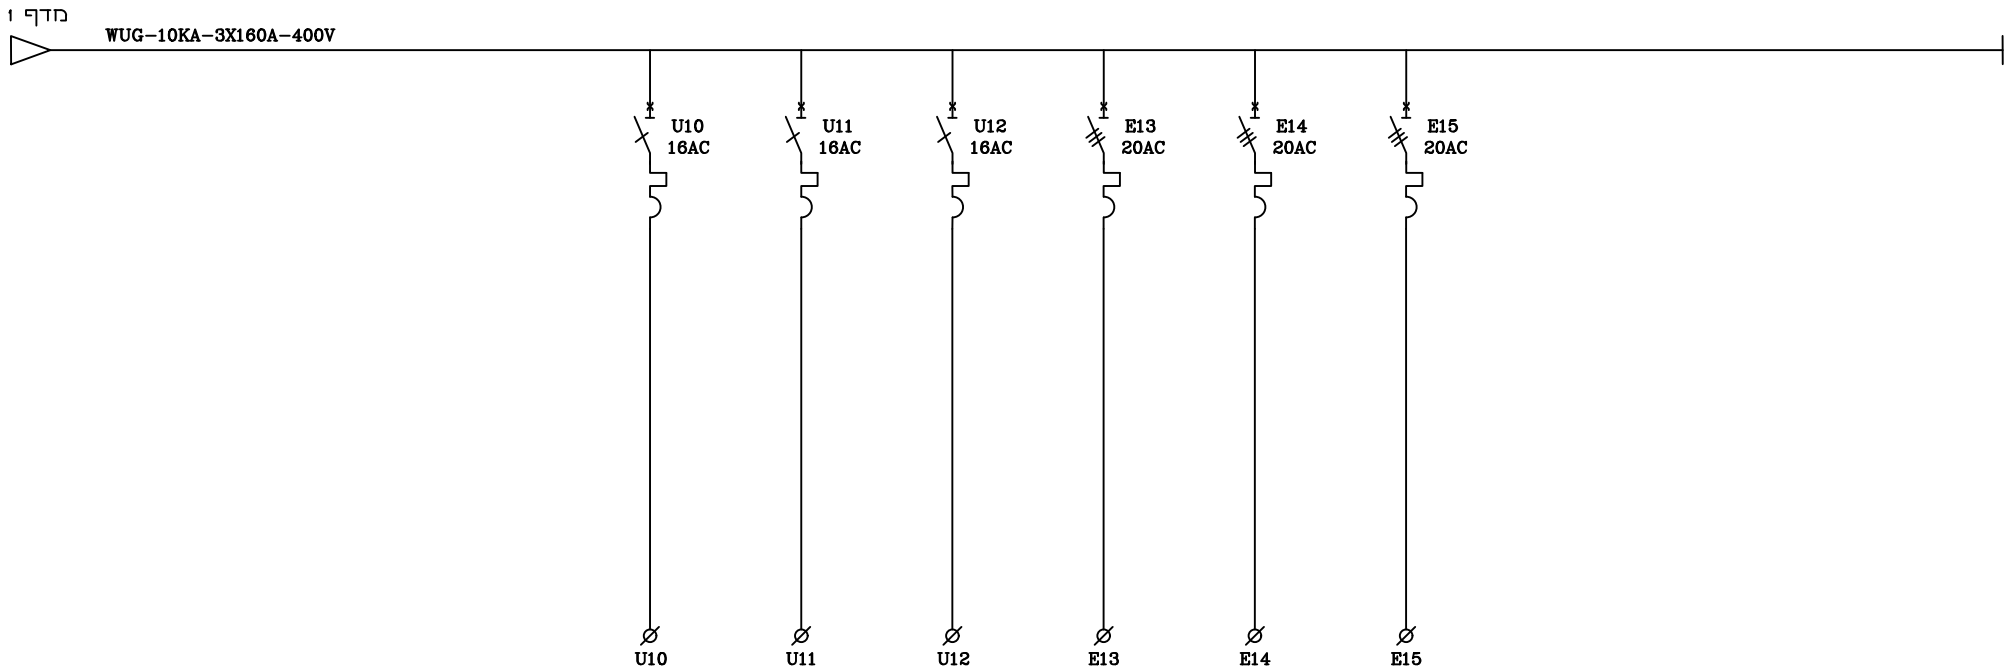

תאור השנינו	מס' גרסא	חתימה	תאריך	שם	מס' עבודה	שם המזמין:	י.א.פ. תכנון והנדסה בע"מ 054-5300971 :טל olegy.olegy@gmail.com
			13. 11. 25	אולג	תכנן	שם העבודה:	
			13. 11. 25	שאיב	שרטט	לוח X TR3	
			13. 11. 25	אולג	בדק	שם התוכנית:	
					25-SHB-07-50	לוח XU TR3	
					דף מס' סה"כ דפים		
				לביצוע <input type="radio"/>	למכרו <input checked="" type="radio"/>	לעיון <input type="radio"/>	
					2	2	